



SIDERGAMMA S.R.L.

VIA IV NOVEMBRE, 3
ZUGLIANO (VI)

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Accertamento degli attuali livelli sonori in ambiente esterno nel periodo **diurno** e **notturno** ai sensi del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'A.I.A. n. 03/2009 (Prot. n° 63907 del 28/08/2009)

Redatto da: Dott. Stefano Parolin - Tecnico ENTECA n. 871

Approvato da: Ecoricerche S.r.l. - Dott. Agostino Zannoni - Tecnico ENTECA n.1042

Data emissione: 16/05/2025

Allegato Rapporto di Prova n. 186147 del 16/05/2025

Tale Rapporto di prova contiene i valori misurati durante i rilievi fonometrici e costituisce parte integrante della presente valutazione.

Codice file: 2024_2434_11_RT_SPA_VIA

Pag. 1 di 11

Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

ecoricerche s.r.l. *noi ci siamo*

Indagini ambientali: acqua, aria, rumore, rifiuti, amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali, consulenza
Via Col di Grado, 15/a - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424.500722 - Fax 0424.500708 - e-mail: info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com
Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. – R.I. di VI 4974 - R.E.A di VI 188.596 - C.F. e P.I. 00881270243



VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Sito di: Via IV Novembre, 3 - Zugliano (VI)

SIDERGAMMA S.R.L.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota



SOMMARIO

| | |
|---|----|
| 1. SCOPO DELL'INDAGINE | 5 |
| 2. RIFERIMENTI NORMATIVI | 6 |
| 3. Inquadramento dell'area | 7 |
| 4. CONFRONTO DELLA RUMOROSITÀ ATTUALE CON I LIMITI DI ACCETTABILITÀ | 9 |
| 4.1 Verifica del rispetto dei limiti d'area - Limiti assoluti di immissione..... | 9 |
| 4.1.1 Correzioni acustiche | 9 |
| 4.1.2 Scorporo della rumorosità del traffico stradale | 9 |
| 4.1.3 Calcolo dei livelli di rumorosità ambientale e confronto col limite di immissione | 9 |
| 5. CONCLUSIONI..... | 11 |



VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
Sito di: Via IV Novembre, 3 - Zugliano (VI)

SIDERGAMMA S.R.L.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota



1. SCOPO DELL'INDAGINE

La Legge 447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico dovuto alle sorgenti sonore fisse e mobili. Individua in particolare tre distinti parametri (limite assoluto di immissione, limite di emissione, limite differenziale) che contribuiscono alla caratterizzazione completa della rumorosità individuabile in un'area ed imputabile ad una sorgente ben definibile. I valori limite dei tre parametri appena enunciati sono stati oggetto di successiva normazione con il D.P.C.M. 14 novembre 1997, che ha in particolare ancorato i limiti assoluti di immissione e i limiti di emissione alla specificità del territorio in analisi, richiedendo la predisposizione del piano di classificazione acustica comunale.

Allo stato attuale, quindi, l'impatto acustico di ciascuna azienda sull'ambiente esterno può essere considerato conforme alle richieste normative se risultano rispettati i seguenti limiti:

- a) Limite assoluto di immissione: si riferisce alla rumorosità immessa nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti dell'area;
- b) Limite di emissione: si riferisce a ciascuna singola sorgente, e va verificato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;
- c) Limite differenziale di immissione: la differenza tra il valore di rumorosità ambientale (= tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (tutte le sorgenti attive ad esclusione dell'Azienda, la cui attività deve essere completamente interrotta) non può superare i 5 dB(A) di giorno ed i 3 dB(A) di notte. La conformità al limite va verificata unicamente all'interno degli ambienti abitativi.

Il presente documento di Valutazione di Impatto Acustico è stato redatto ai sensi del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'A.I.A. n. 03/2009 (Prot. n. 63907 del 28/08/2009).

La valutazione si basa su una serie di rilievi fonometrici di caratterizzazione dello stato attuale nell'ambiente circostante lo stabilimento della SIDERGAMMA S.r.l. in Via IV Novembre, 3 a Zugliano (VI), effettuati il giorno 23/04/2025 e il giorno 29/04/2025 e sul confronto di questi ultimi con i limiti imposti dalla normativa vigente.



2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel redigere la presente relazione si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

- DPCM 1 marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- L. Q. 447 del 26 ottobre 1995: Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DMA del 11 dicembre 1996: "Applicazione del criterio differenziale per impianti a ciclo produttivo continuo"
- DPCM del 14 novembre 1997: "Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore"
- DPCM 05 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
- DM del 16 marzo 1998: "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico"
- Legge Regionale 10 maggio 99 n. 21: "Norme in materia di inquinamento acustico".
- Zonizzazione acustica del comune di Zugliano (VI)
- DDG Arpav n. 3/2008: "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n 447/1995"
- D.LGS. 42 del 17 febbraio 2017: "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico"



VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Sito di: Via IV Novembre, 3 - Zugliano (VI)

SIDERGAMMA S.R.L.

3. INQUADRAMENTO DELL'AREA

Si riporta di seguito un estratto del Piano Comunale di Classificazione acustica di Zugliano con l'individuazione dei punti in cui sono stati effettuati i rilievi fonometrici (vedi R.P. n. 186147 allegato):



Planimetria 1: Estratto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica di Zugliano approvata il 08/11/2001 con delibera n° 57 – In azzurro è indicata la classe III, in rosa la classe IV, mentre in marrone la classe VI.



VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Sito di: Via IV Novembre, 3 - Zugliano (VI)

SIDERGAMMA S.R.L.

Di seguito si riportano la classe acustica e le sorgenti acustiche più significative per ogni punto di misura effettuato e per i ricettori abitativi più prossimi all'Azienda:

| Punto di misura/ Ricettore | Classe Acustica | Sorgenti acustiche percepibili |
|-------------------------------|-----------------|--|
| 1 | VI | Impianti di aspirazione e abbattimento dell'Azienda, locali termici, traffico veicolare e lavorazioni edili da parte di una ditta terza all'interno dello stabilimento dell'Azienda nel periodo diurno. |
| 2 | VI | Impianti di aspirazione e abbattimento, torri evaporative e attività interne all'Azienda, traffico veicolare e lavorazioni edili da parte di una ditta terza all'interno dello stabilimento dell'Azienda nel periodo diurno. |
| 3 | VI | Traffico stradale e attività interne all'Azienda percepibili da porte e finestre. |
| 4 | VI | Impianto di depurazione, lavorazioni interne, traffico stradale lungo le vie laterali all'Azienda. |
| 5 | VI | Impianti dell'Azienda e attività interne all'Azienda stessa percepibili da porte e finestre. |
| 6 | VI | Impianti dell'Azienda e attività lavorative provenienti dalle altre aziende collocate nella medesima zona industriale. |
| 7 | VI | Attività lavorative provenienti dalle altre aziende collocate nella medesima zona industriale. |
| 8 | VI | Impianti di aspirazione e abbattimento dell'Azienda, traffico veicolare e lavorazioni edili da parte di una ditta terza all'interno dello stabilimento dell'Azienda nel periodo diurno. |

Tabella 1: Individuazione delle classi acustiche associabili ai punti di misura.



4. CONFRONTO DELLA RUMOROSITÀ ATTUALE CON I LIMITI DI ACCETTABILITÀ

4.1 Verifica del rispetto dei limiti d'area - Limiti assoluti di immissione

I limiti assoluti di immissione vanno confrontati con la rumorosità immessa nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti dell'area, tale rumorosità deve essere espressa in dB(A) come livello equivalente calcolato sul periodo di riferimento e con un arrotondamento a 0.5 dB(A).

4.1.1 Correzioni acustiche

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 prevede, nell'Allegato A, che i limiti assoluti di immissione vengano confrontati con i valori di rumorosità ambientale **"corretta"**, ossia con la rumorosità ambientale misurata addizionata di 3 dB(A) ogni volta che si verifichi la presenza di **componenti tonali (CT), tonali a bassa frequenza (CB) o impulsive (CI)**.

Lo stesso decreto prevede peraltro che il livello del rumore ambientale, eventualmente corretto, debba essere diminuito di 3 dB(A) nel caso il rumore disturbante abbia nel periodo diurno una durata giornaliera compresa tra 15 e 60 minuti, di 5 dB(A) se inferiore a 15 minuti (**rumore a tempo parziale**).

4.1.2 Scorporo della rumorosità del traffico stradale

L'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare è stato regolamentato con il D.P.R. 142 del 30 marzo 2004, che prescrive che per ogni tipologia di infrastruttura stradale siano previste delle fasce di pertinenza entro cui la rumorosità imputabile al traffico stradale va scorporata da quella complessiva e confrontata direttamente con i propri limiti, fissati nel decreto stesso. La rumorosità riferibile a tutte le altre sorgenti ed ottenuta scorporando da quella complessiva solamente quella riferibile al traffico veicolare viene invece confrontata direttamente con i limiti assoluti di immissione previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, come desumibile dall'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

4.1.3 Calcolo dei livelli di rumorosità ambientale e confronto col limite di immissione

Il confronto con i limiti assoluti di immissione va effettuato sui livelli determinati sul periodo di riferimento, e non su quelli di misura. Il turno di lavoro dell'Azienda si protrae per tutto l'arco delle 24 ore; pertanto i valori di rumorosità ambientale relativi al tempo di misura sono stati confrontati direttamente con i limiti. In Tabella 2 e in Tabella 3 vengono riportati tali valori di rumorosità ambientale e confrontati con i limiti di immissione individuati dal piano comunale di classificazione acustica:



VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Sito di: Via IV Novembre, 3 - Zugliano (VI)

SIDERGAMMA S.R.L.

| PERIODO DIURNO | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|
| Punto di misura | Correzioni acustiche applicate | Scorpo della rumorosità del traffico stradale | Rumorosità ambientale corretta [dB(A)] | Limite di immissione [dB(A)] |
| 1 | Nessuna | SI | 52.5 | 70.0 |
| 2 | Nessuna | NO | 60.0 | 70.0 |
| 3 | Nessuna | SI | 53.5 | 70.0 |
| 4 | Nessuna | NO | 63.0 | 70.0 |
| 5 | Nessuna | NO | 66.5 | 70.0 |
| 6 | Nessuna | NO | 48.0 | 70.0 |
| 7 | Nessuna | NO | 47.5 | 70.0 |
| 8 | Nessuna | NO | 51.5 | 70.0 |

Tabella 2: Confronto tra rumorosità ambientale misurata e corretta riferita al tempo di riferimento e limiti di zona - periodo diurno.

| PERIODO NOTTURNO | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Punto di misura | Correzioni acustiche applicate | Scorpo della rumorosità del traffico stradale | Rumorosità ambientale corretta dB(A)] | Limite di immissione [dB(A)] |
| 1 | Nessuna | NO | 59.5 | 70.0 |
| 2 | Nessuna | NO | 63.0 | 70.0 |
| 3 | Nessuna | NO | 56.0 | 70.0 |
| 4 | Nessuna | NO | 60.5 | 70.0 |
| 5 | Nessuna | NO | 58.5 | 70.0 |
| 6 | Nessuna | NO | 43.5 | 70.0 |
| 7 | Nessuna | NO | 46.5 | 70.0 |
| 8 | Nessuna | NO | 55.0 | 70.0 |

Tabella 3: Confronto tra rumorosità ambientale misurata e corretta riferita al tempo di riferimento e limiti di zona - periodo notturno.

Dai dati appena presentati si può evincere che la rumorosità ambientale misurata nell'area nell'intorno dell'Azienda rispetta i limiti assoluti di immissione sia in periodo diurno che in quello notturno.



VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Sito di: Via IV Novembre, 3 - Zugliano (VI)

SIDERGAMMA S.R.L.

5. CONCLUSIONI

La presente Valutazione di Impatto Acustico, redatta secondo quanto indicato nel P.M.C. dell'A.I.A. n. 03/2009 (Prot. n. 63907 del 28/08/2009), è stata richiesta per poter valutare le ricadute acustiche dell'attività della SIDERGAMMA S.r.l. nell'area attorno allo stabilimento in Via IV Novembre, 3 a Zugliano ed è stata redatta sulla base dei rilievi effettuati il 23/04/2025 e il 29/04/2025.

Il risultato finale mostra che la rumorosità imputabile all'Azienda rispetta i limiti assoluti di immissione imposti dalla normativa vigente in corrispondenza di tutti i punti analizzati.



LAB N° 0177 L

Committente

SIDERGAMMA S.R.L.

**Via IV Novembre, 3
36030, ZUGLIANO (VI)**

Bassano del Grappa, 16/05/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 1 di 37

OGGETTO DELLA RICHIESTA

ANALISI FONOMETRICHE

PROVA

Rumore in ambiente esterno (livello di pressione sonora equivalente)

METODO DI PROVA

D.M.A. 16/03/1998 G.U. n. 76 01/04/1998

SCOPO DELLA PROVA

Accertamento degli attuali livelli sonori in ambiente esterno nel periodo **diurno e notturno**

SITO DELLA PROVA

Via IV Novembre, 3, 36030, ZUGLIANO (VI)

ATTIVITÀ AZIENDA

Lavorazioni di cromatura galvanica a spessore, pulitura e rettifica su tubi e barre metalliche

RILIEVI EFFETTUATI DA

Dott. Stefano Parolin - Tecnico ENTECA n.871

DATA DEI RILIEVI

23/04/2025, 29/04/2025

DATA RICEVIMENTO CAMPIONI

30/04/2025

Ecoricerche S.r.l.

Responsabile Tecnico prove Fisiche

Tecnico Competente in Acustica
n.1042 ENTECA
dott. Agostino Zannoni

Direttore del Laboratorio

Dott. Annalisa Demeneghi
Iscritta alla Federazione dei Chimici e dei Fisici
settore Chimico n° 355 sez. B Provincia di TV

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio e i risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

ecoricerche s.r.l.

noi ci siamo

Indagini ambientali: acqua, aria, rumore, rifiuti, amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali


Via Col di Grado, 15/a - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424.500722 - Fax 0424.500708 - e-mail: info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com

Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A di VI 188.596 - C.F. e P.I. 0088127024

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 2 di 37

1. INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI MISURA SU FOTO AEREA

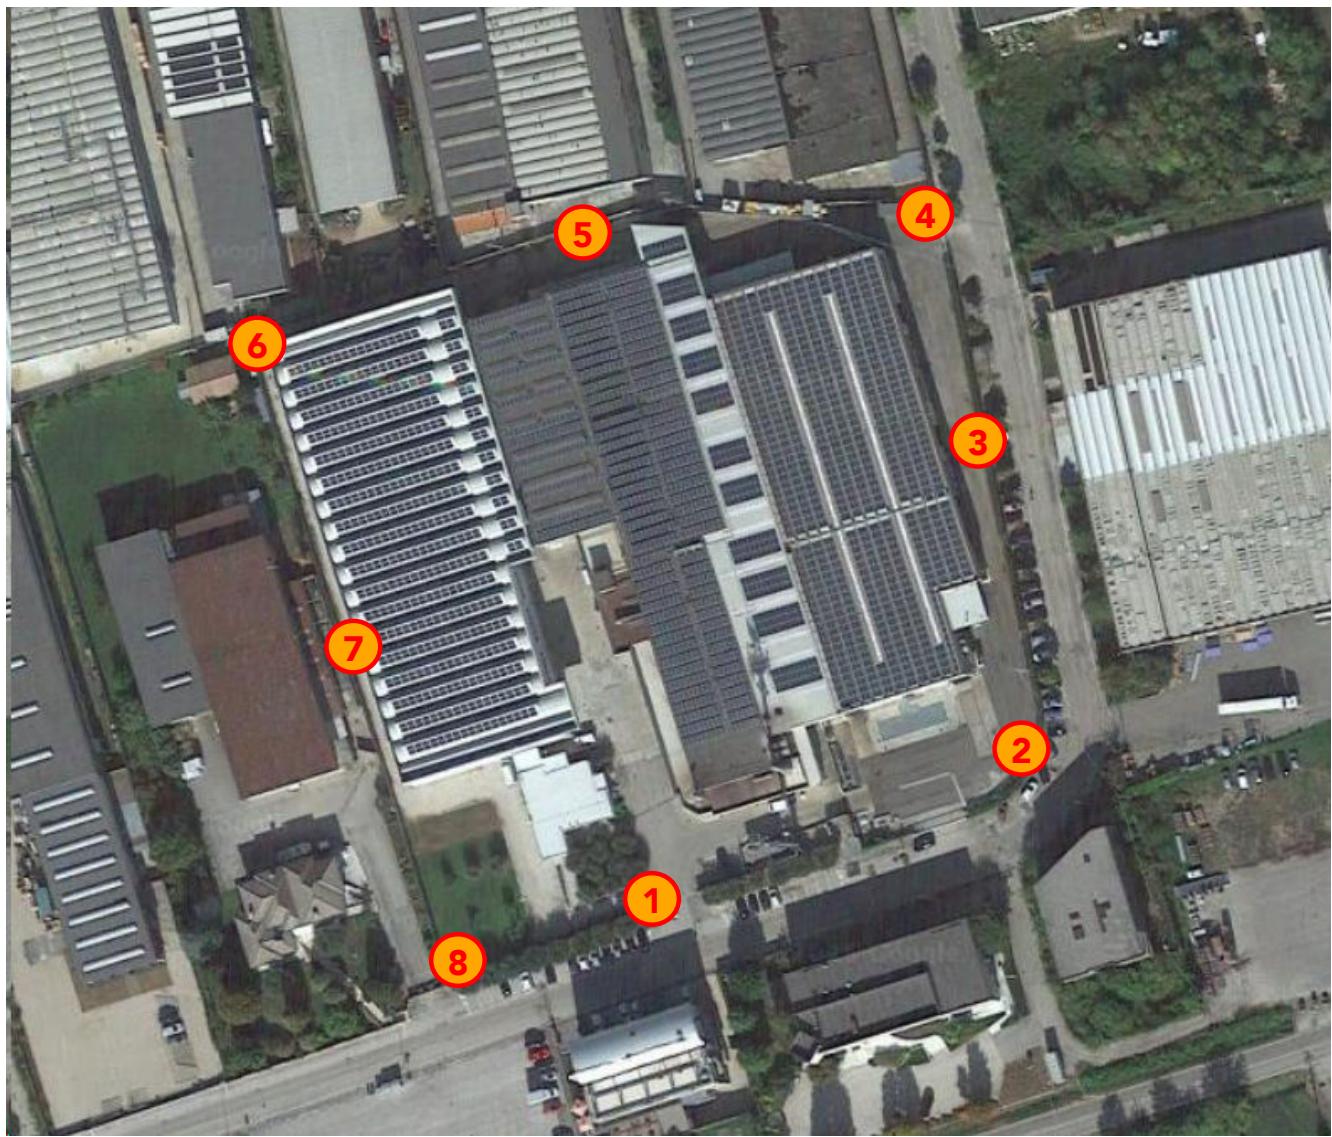

Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 3 di 37

2. RILIEVI FONOMETRICI

2.1 Apparecchiatura utilizzata nelle misurazioni fonometriche

Sono stati impiegati, in conformità alle prescrizioni CEI EN 61672-1 (2002) e CEI EN 61672-2 (2003), i seguenti strumenti di classe 1:

Fonometro analizzatore Larson & Davis Mod. LD831C - Numero di serie 10177

Preamplificatore mod. PRM831 - Numero di serie 51222

Microfono a condensatore PCB Mod. 377B02 - Numero di serie 305208

I filtri digitali del fonometro analizzatore LD831C sono conformi alle prescrizioni

IEC 61260 Tipo I ed alla ANSI S1.11-1986 Tipo 1-D.

Certificato di taratura n. 52905-A del 06/06/2024 - LAT n. 68



Fonometro analizzatore Larson & Davis Mod. LD831C - Numero di serie 12385

Preamplificatore mod. PRM831 - Numero di serie 077541

Microfono a condensatore PCB Mod. 377B02 - Numero di serie 351882

I filtri digitali del fonometro analizzatore LD831C sono conformi alle prescrizioni

IEC 61260 Tipo I ed alla ANSI S1.11-1986 Tipo 1-D.

Certificati di taratura n. 2023013961-2023013924 del 13/10/2023 - Mutuo riconoscimento



Calibratore microfonico di precisione Svantek Mod. SV30A - Numero di serie 7974

I requisiti del calibratore sono compatibili con la Classe I della CEI EN 60942.

Certificato di taratura n. 52708-A del 09/05/2024 - LAT n. 68



L'aggiustamento di calibrazione viene effettuato prima e dopo la serie di misure. I certificati sopra richiamati possono essere visualizzati su browser cliccando direttamente sul QR code o inquadrando con uno smartphone o un tablet.

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 4 di 37

2.2 Modalità di misura

Tempo di riferimento: diurno + notturno

Tempo di osservazione: dalle ore 10:00 alle ore 12:30 del giorno 23/04/2025
e dalle ore 22:00 alle ore 00:00 del giorno 29/04/2025

Sono state effettuate, dove non indicato diversamente, posizionando il microfono ad un'altezza di 1.5 m dal piano di calpestio per un tempo sufficiente ad una valutazione rappresentativa della rumorosità ambientale. Ove necessario il microfono è stato posto a quote superiori per evitare effetti di schermatura e/o riflessioni dovute a elementi di recinzione posti sul confine dell'area. La strumentazione è stata posizionata su treppiedi muniti di piedini vibroassorbenti al fine di evitare possibili interferenze; preamplificatore e microfono (munito della prevista cuffia sferica antivento) sono stati collegati al fonometro mediante cavo di prolunga di lunghezza minima pari a 3 metri. Per la durata dei rilievi non si sono verificate precipitazioni atmosferiche e le temperature sono state compatibili con il range di funzionamento della strumentazione (controllo eseguito mediante stazione meteo portatile Lacrosse).

Velocità del vento: inferiore 5 m/s

Direzione prevalente di provenienza del vento: Nord

2.3 Incertezza di misura

L'incertezza di misura da associare ai risultati riportati nel presente Rapporto di Prova è 1.2 dB; tale incertezza è espressa con un intervallo di confidenza del 95 % e un fattore di copertura K pari a 2.


2.4 Risultati dei rilievi fonometrici

Nelle pagine seguenti sono riportati il grafico temporale e l'analisi spettrale in banda di terze d'ottava (spettro dei minimi) per ogni misura effettuata.


RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 5 di 37

Punto di misura 1 - periodo Diurno

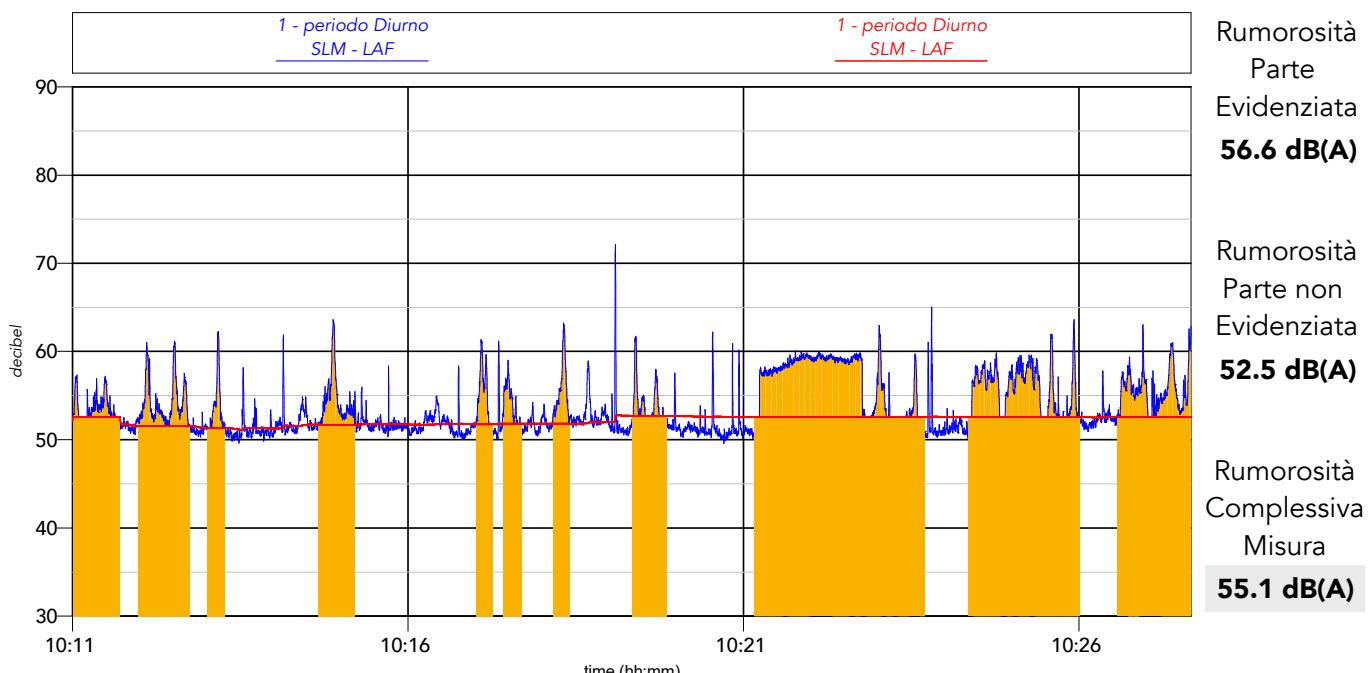

Percentili complessivi: $L_1 = 62.1 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 58.8 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 52.4 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 50.8 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 50.6 \text{ dB(A)}$

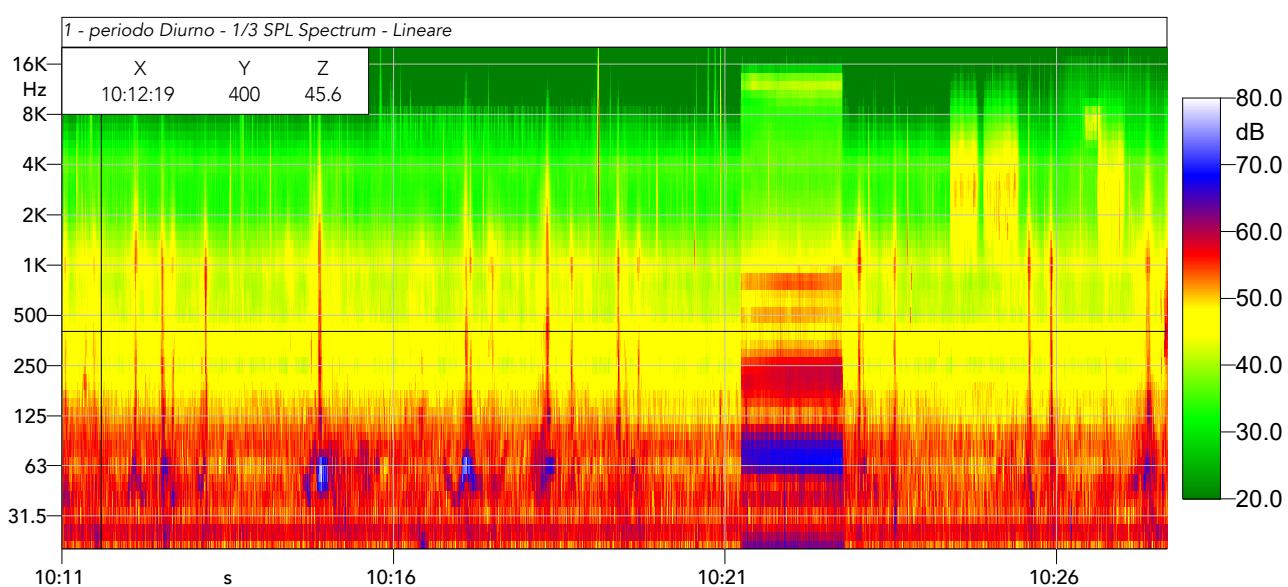


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 6 di 37

Punto di misura 1 - periodo Diurno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

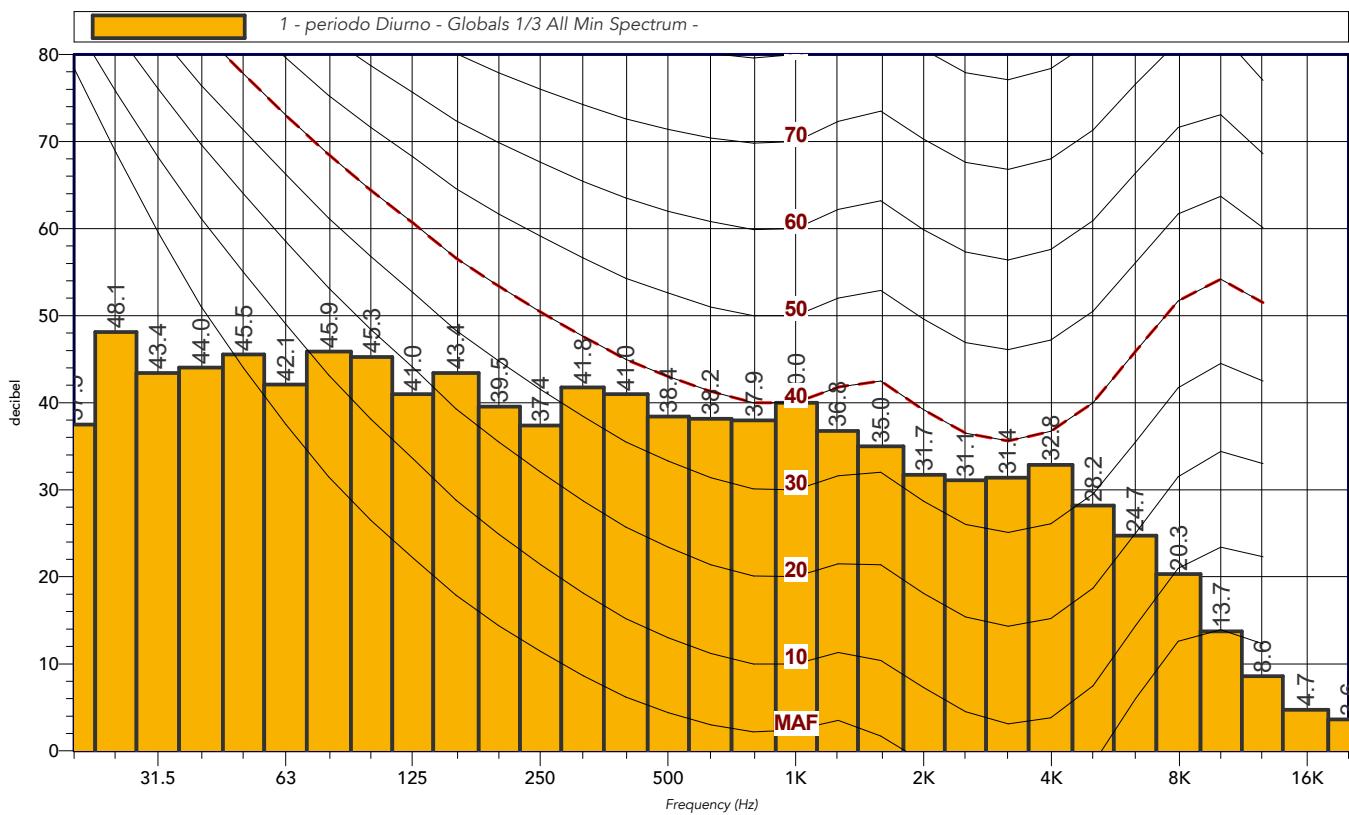

Data di esecuzione della misura: 23/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 12385

Classe Acustica: VI


Postazione in prossimità del confine sud/est dello stabilimento.

Note: La parte evidenziata è relativa al transito di mezzi lungo le vie laterali e all'avvio di un compressore appartenente ad una ditta terza presente in Azienda.


RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 7 di 37

Punto di misura 2 - periodo Diurno

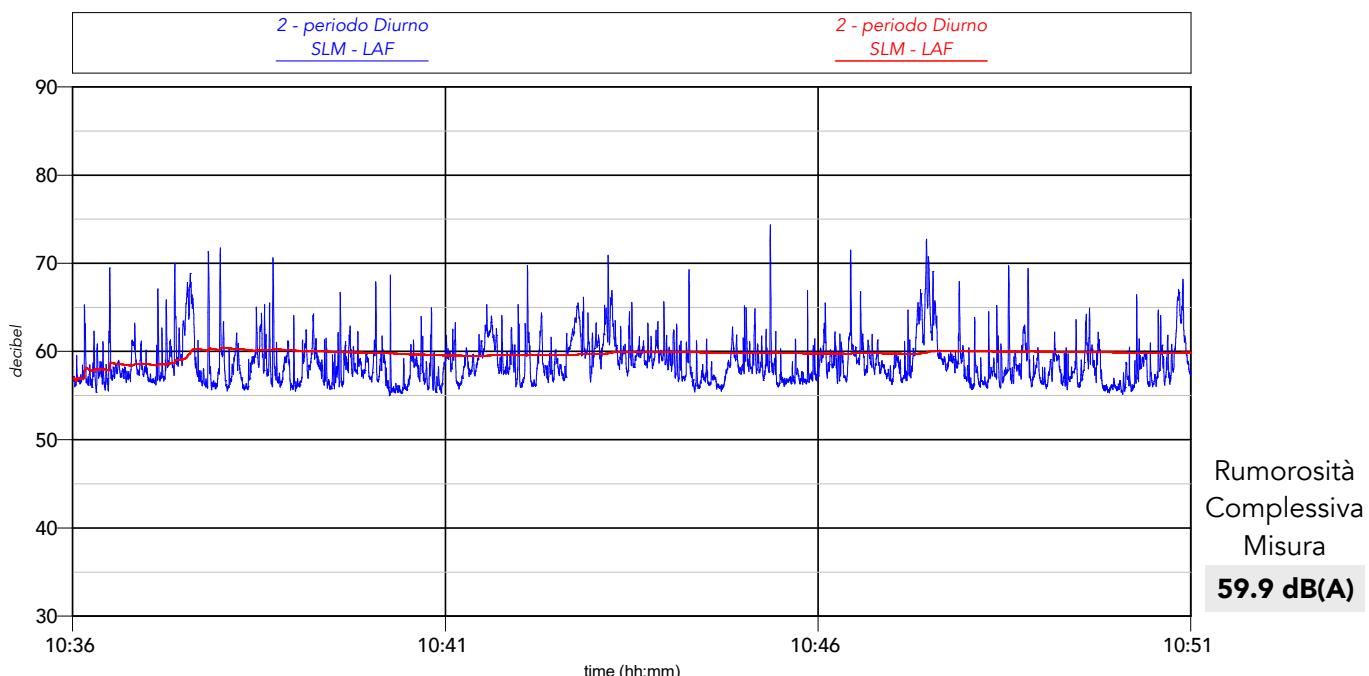

Percentili complessivi: $L_1 = 67.8 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 62.1 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 58.2 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 56.2 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 55.9 \text{ dB(A)}$

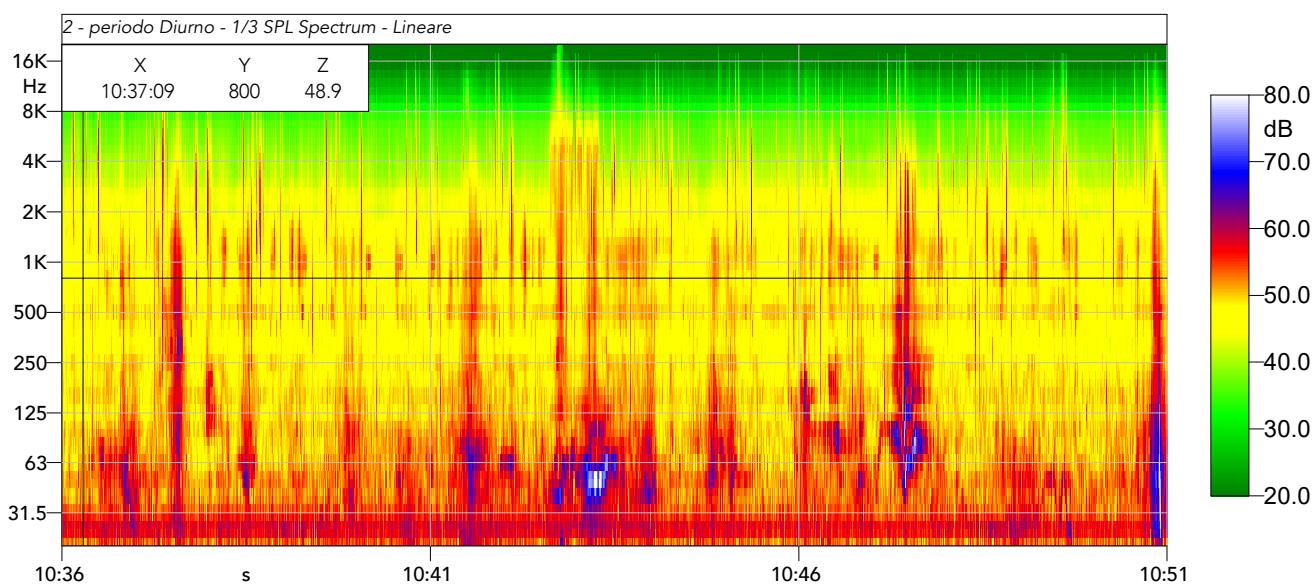


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 8 di 37

Punto di misura 2 - periodo Diurno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

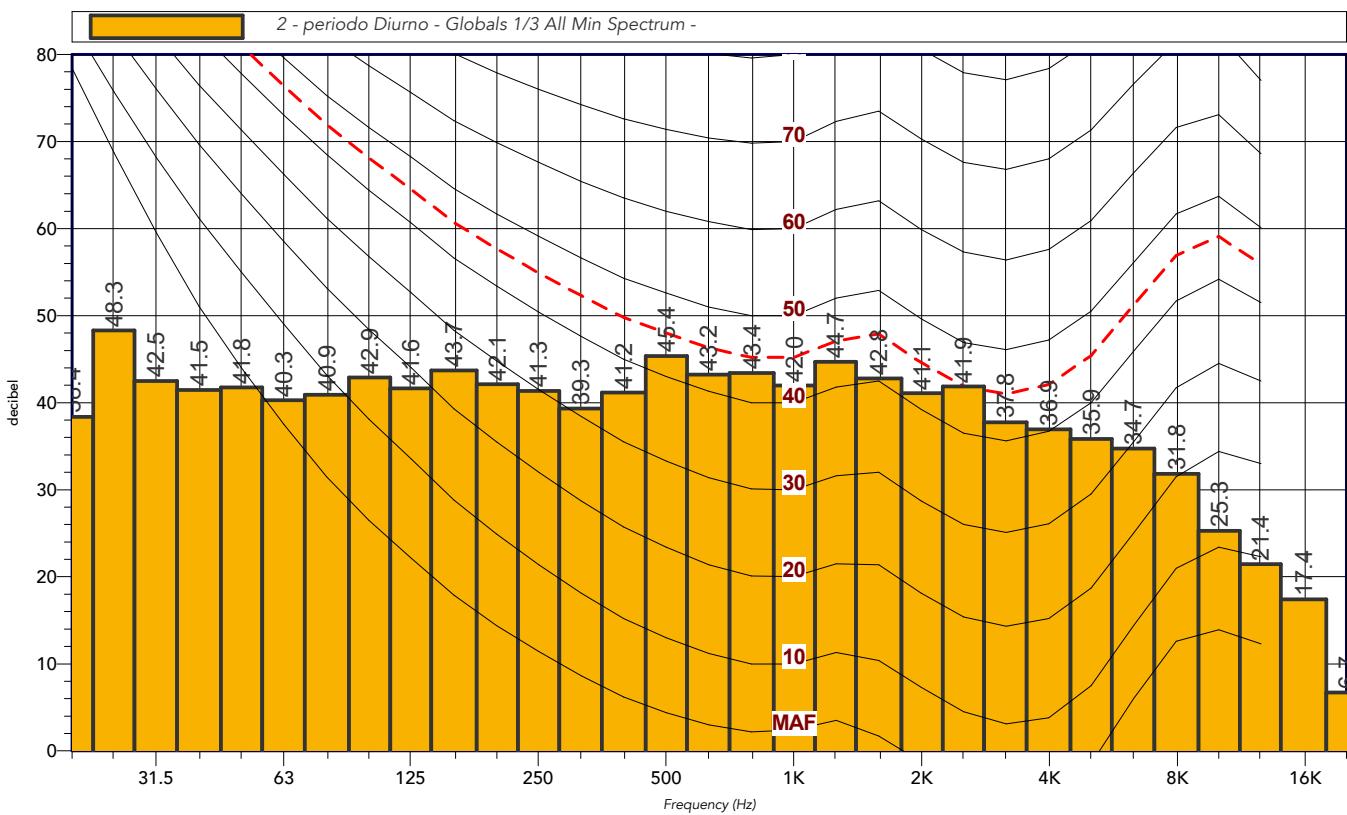

Data di esecuzione della misura: 23/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 12385

Classe Acustica: VI


Postazione in prossimità del confine sud/est dello stabilimento.

Note: Eventi atipici non presenti. Rumore caratterizzato anche dal traffico veicolare lungo le vie laterali.


RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 9 di 37

Punto di misura 3 - periodo Diurno

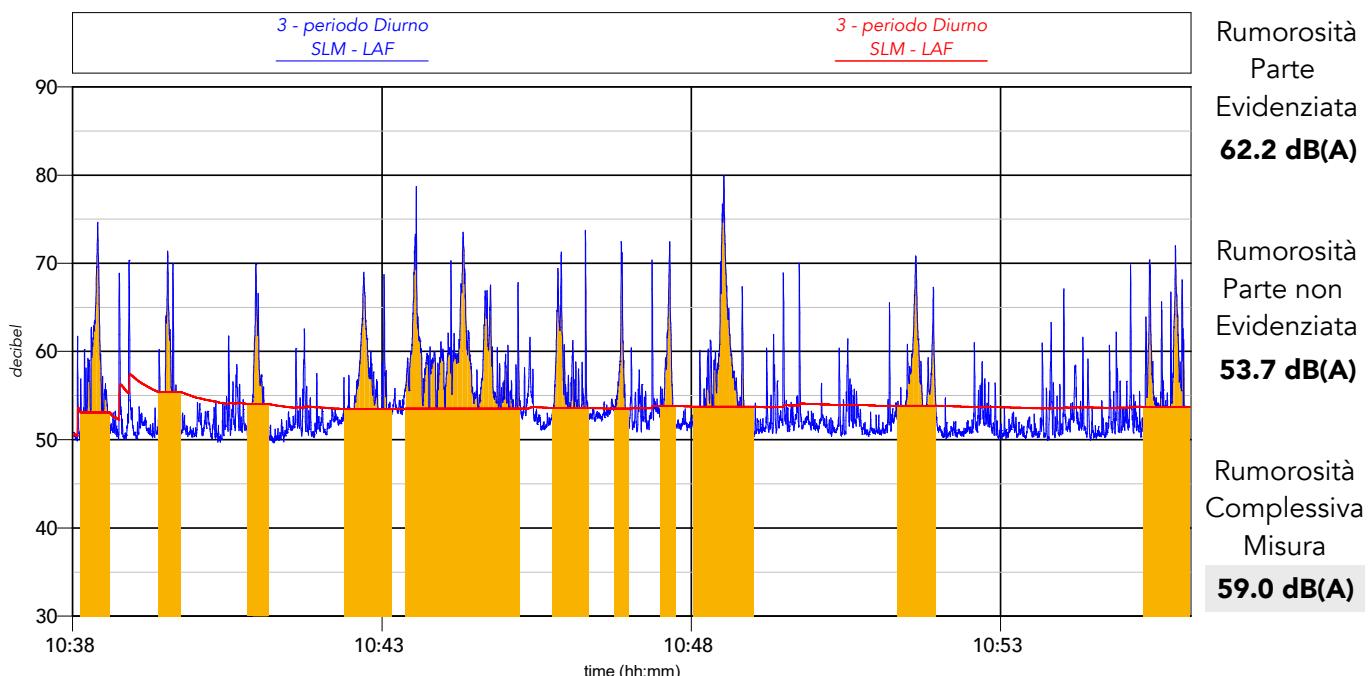

Percentili complessivi: $L_1 = 70.8 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 60.3 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 52.6 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 50.7 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 50.5 \text{ dB(A)}$

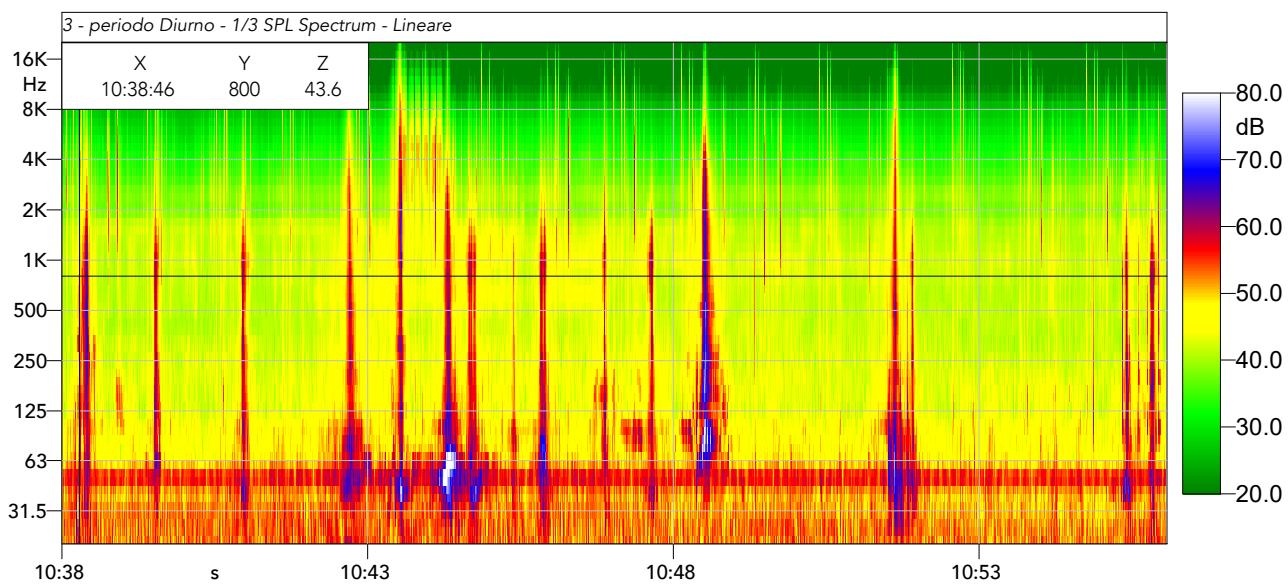


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 10 di 37

Punto di misura 3 - periodo Diurno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

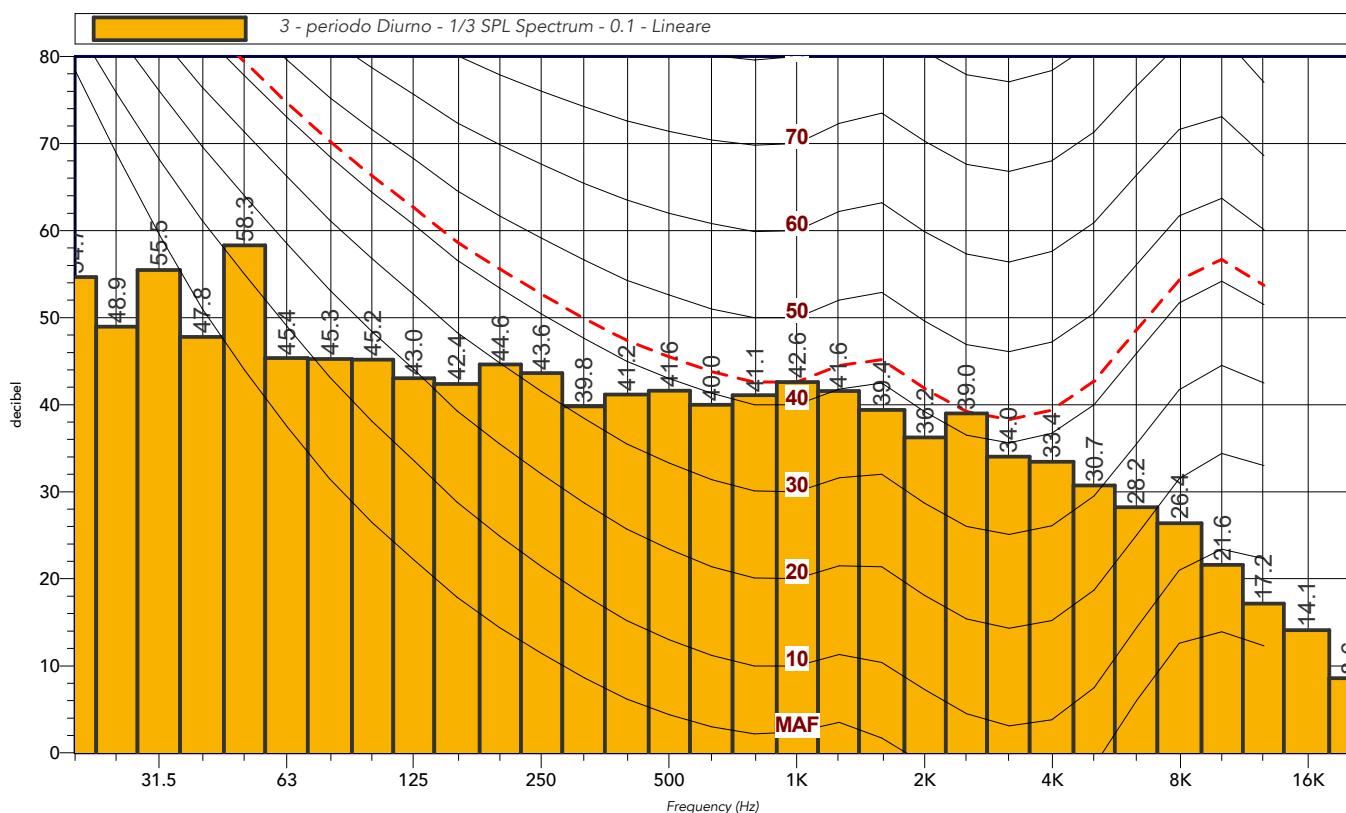

Data di esecuzione della misura: 23/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 10177

Classe Acustica: VI


Localizzazione misura: postazione in prossimità del confine est dello stabilimento.

Note: La parte evidenziata è relativa al transito di mezzi lungo le vie laterali.


RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 11 di 37

Punto di misura 4 - periodo Diurno

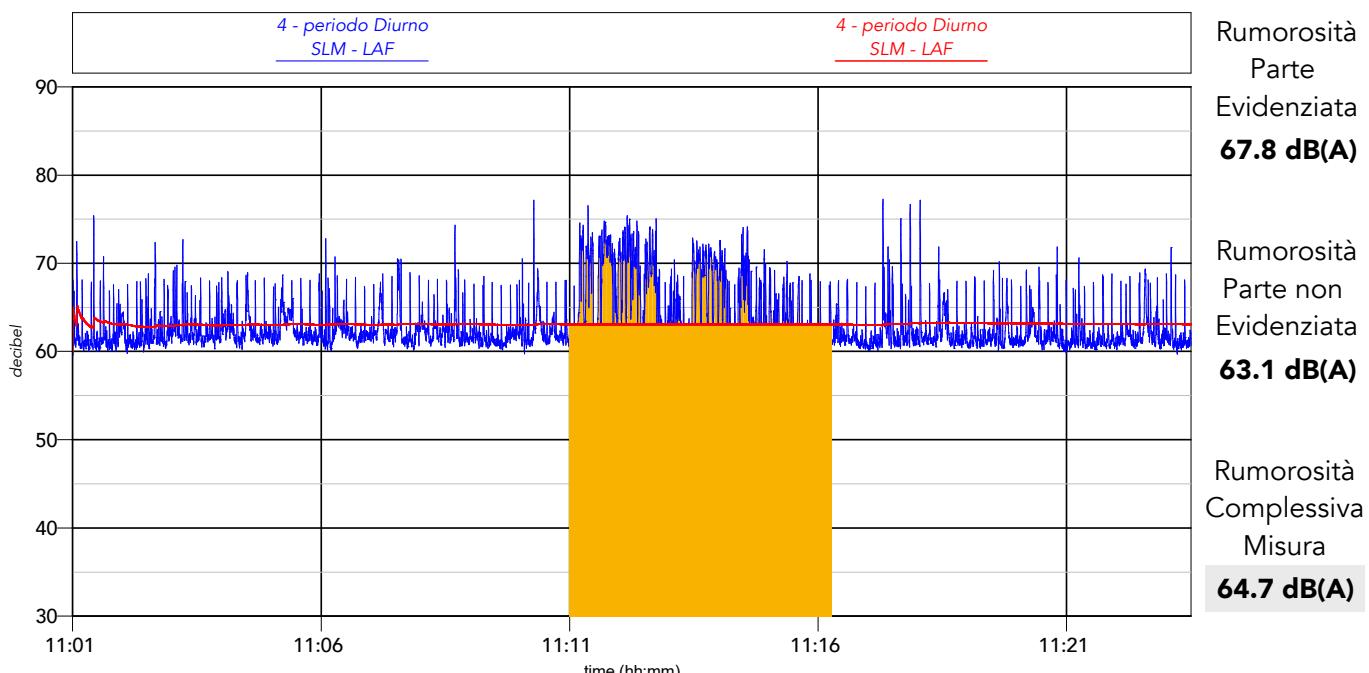

Percentili complessivi: $L_1 = 73.3 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 68.1 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 61.9 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 60.8 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 60.6 \text{ dB(A)}$

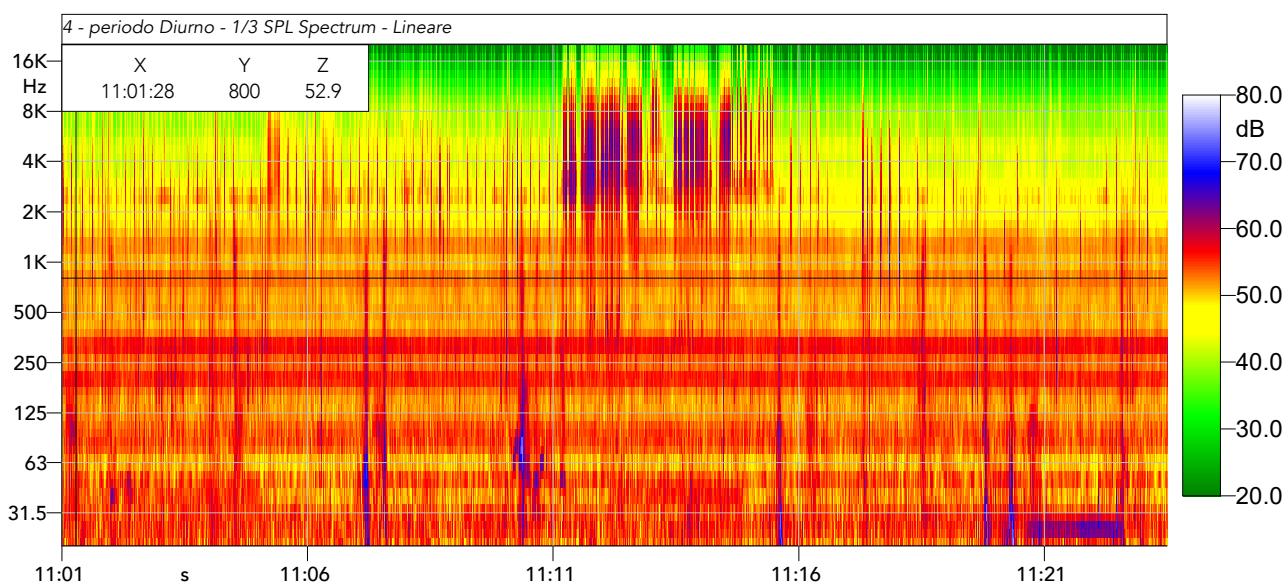


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 12 di 37

Punto di misura 4 - periodo Diurno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

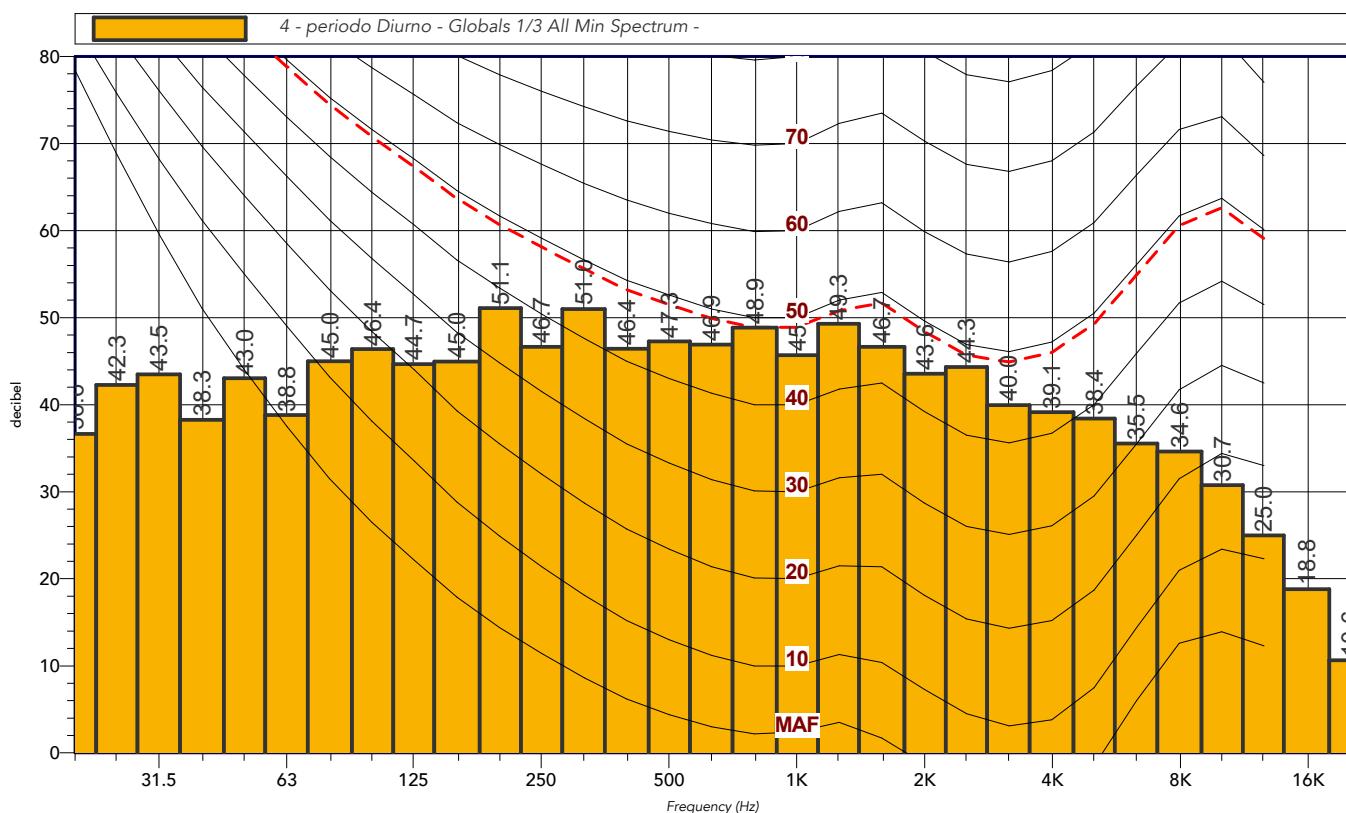

Data di esecuzione della misura: 23/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 12385

Classe Acustica: VI

Localizzazione misura: postazione a confine nord/est dello stabilimento.


Note: La parte evidenziata è relativa a lavorazioni di taglio mediante flessibile effettuato da ditta terza presente in Azienda.

RAPPORTO DI PROVA


N° 186147

Pagina n. 13 di 37

Punto di misura 5 - periodo Diurno

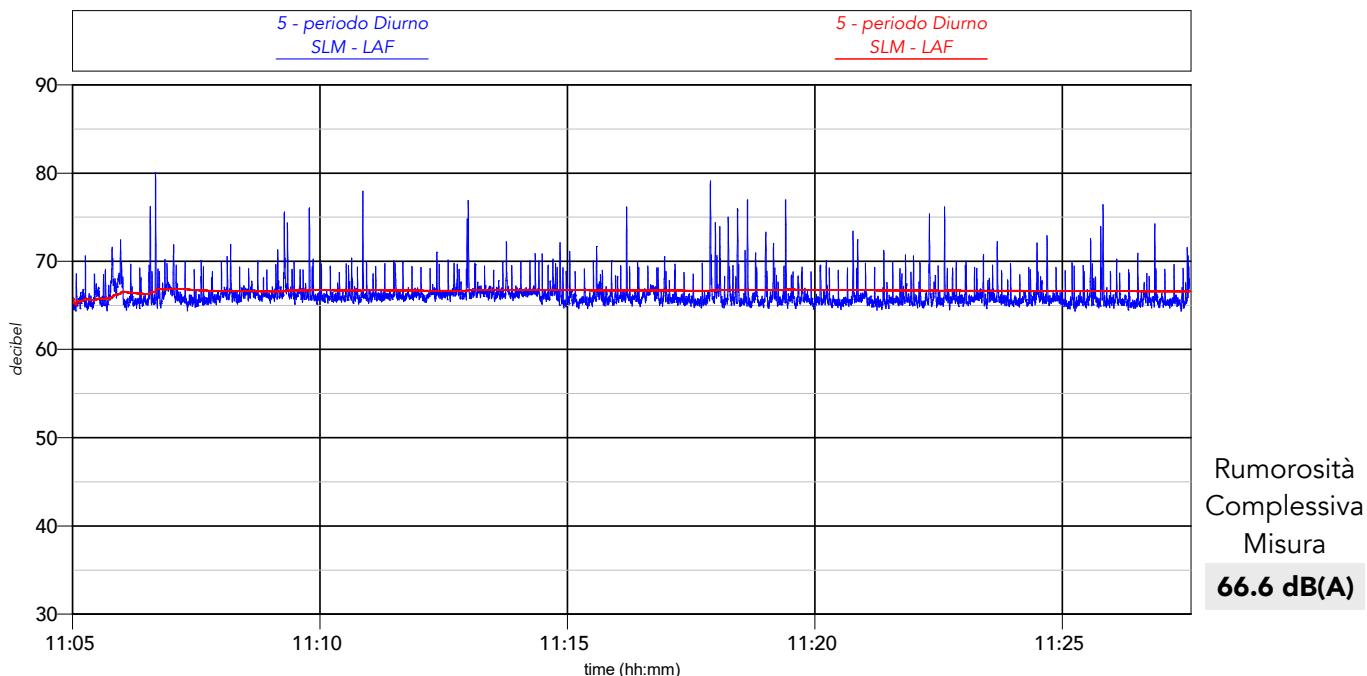

Percentili complessivi: $L_1 = 72.3 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 67.6 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 65.9 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 65.2 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 65.0 \text{ dB(A)}$

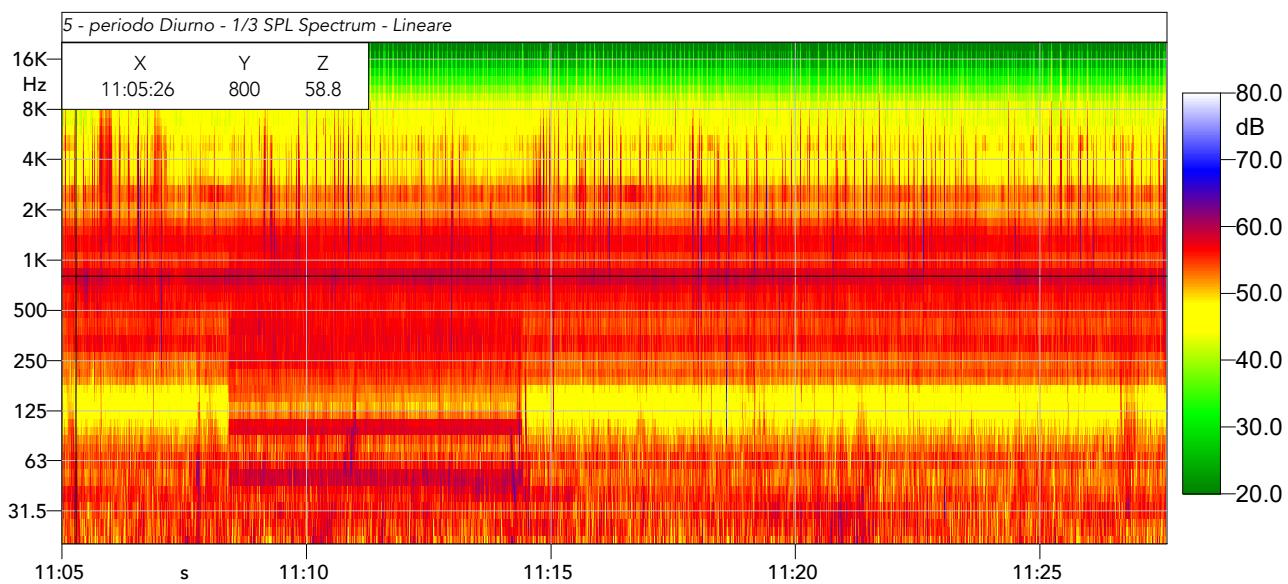


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 14 di 37

Punto di misura 5 - periodo Diurno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

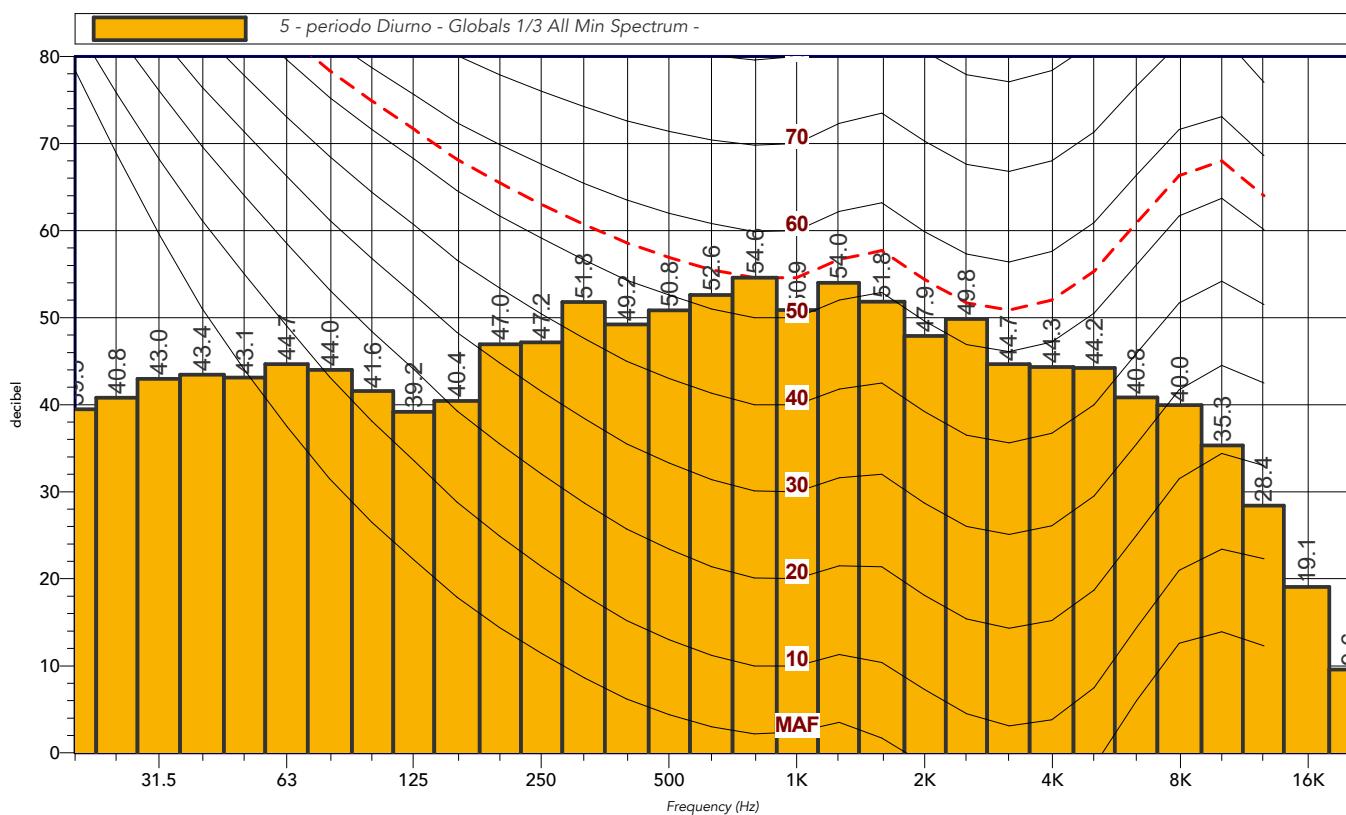

Data di esecuzione della misura: 23/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 10177

Classe Acustica: VI

Localizzazione misura: postazione a confine nord dello stabilimento.


Note: Eventi atipici non presenti.

RAPPORTO DI PROVA


N° 186147

Pagina n. 15 di 37

Punto di misura 6 - periodo Diurno

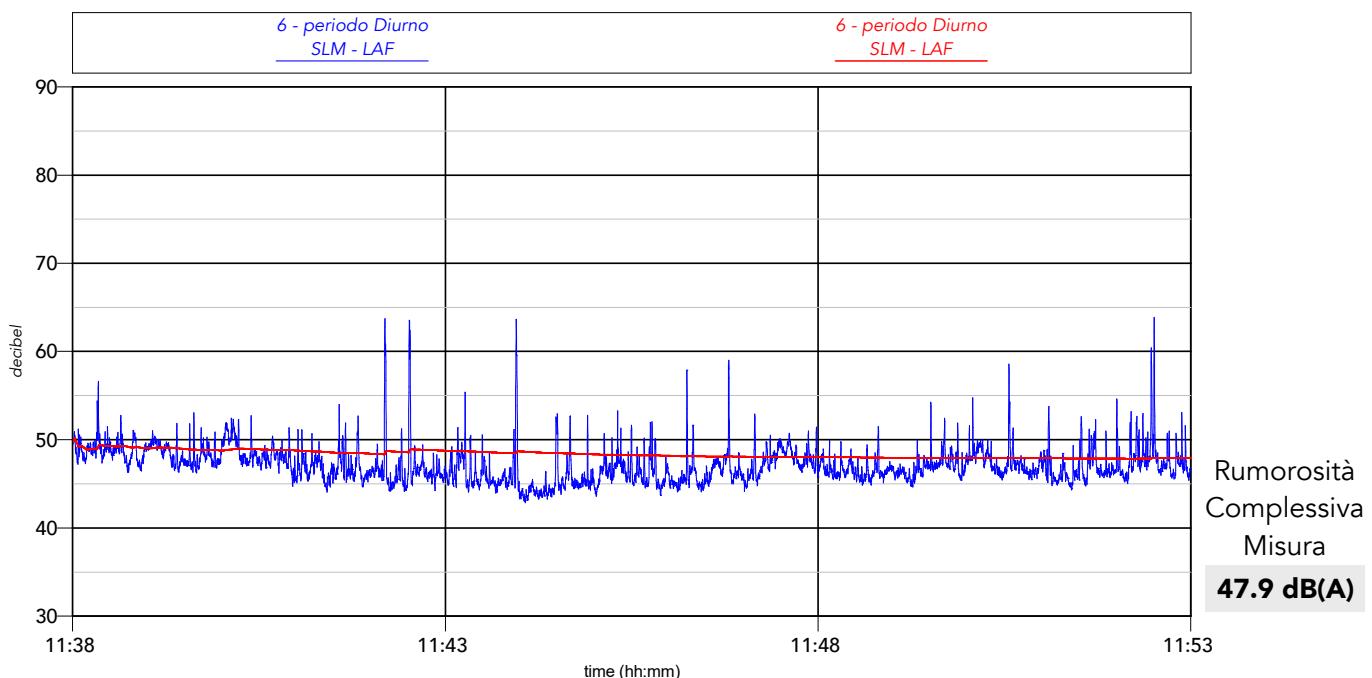

Percentili complessivi: $L_1 = 53.2 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 49.5 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 46.8 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 45.0 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 44.6 \text{ dB(A)}$

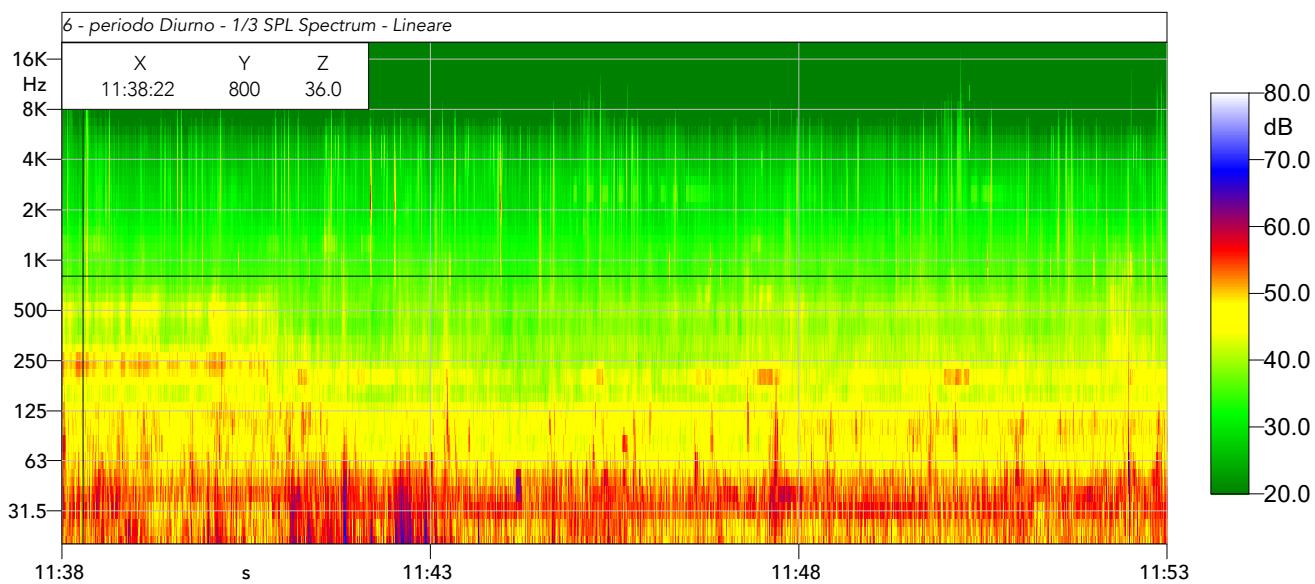


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 16 di 37

Punto di misura 6 - periodo Diurno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

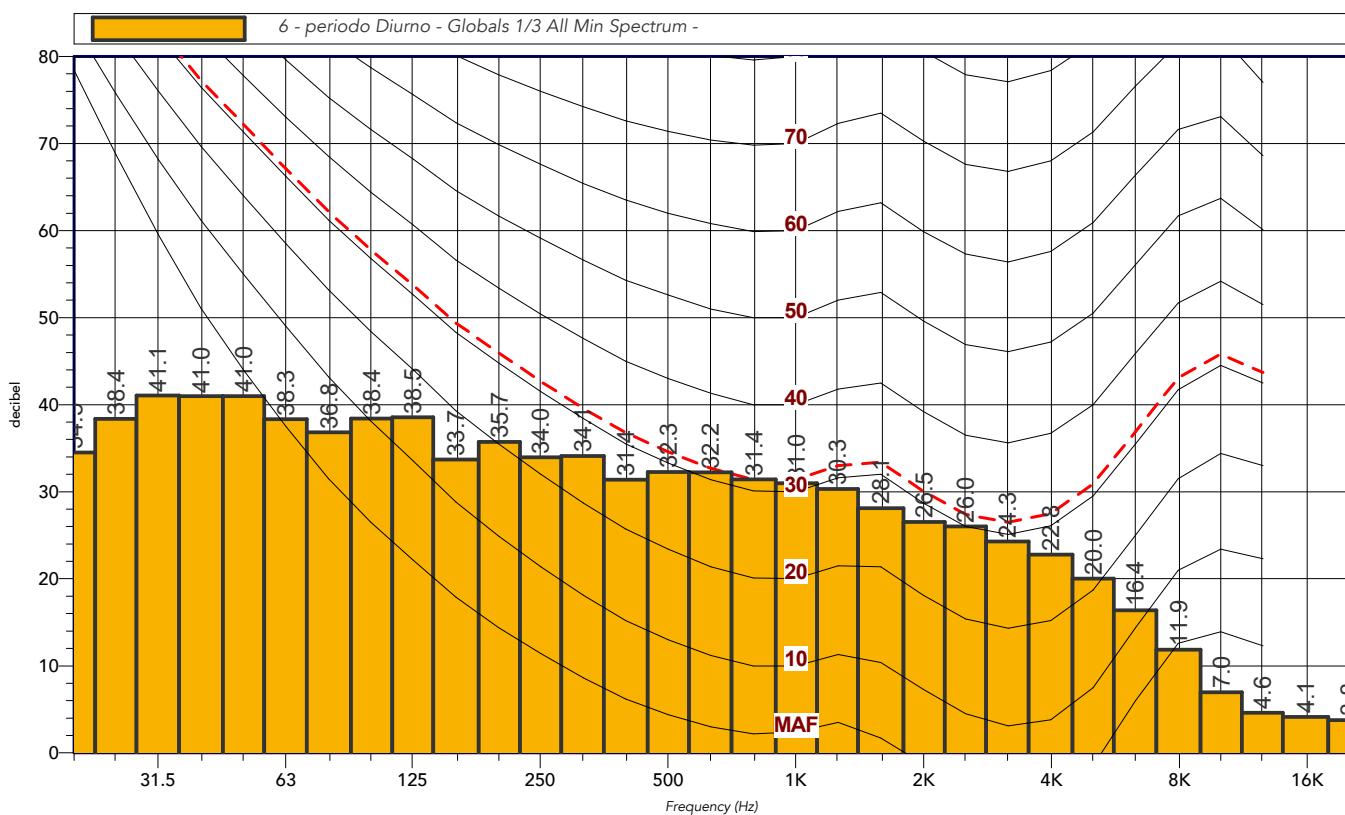

Data di esecuzione della misura: 23/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 12385

Classe Acustica: VI


Localizzazione misura: postazione a confine nord/ovest dello stabilimento.

Note: Eventi atipici non presenti. Rumore caratterizzato anche dal traffico veicolare lungo le vie laterali.


RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 17 di 37

Punto di misura 7 - periodo Diurno

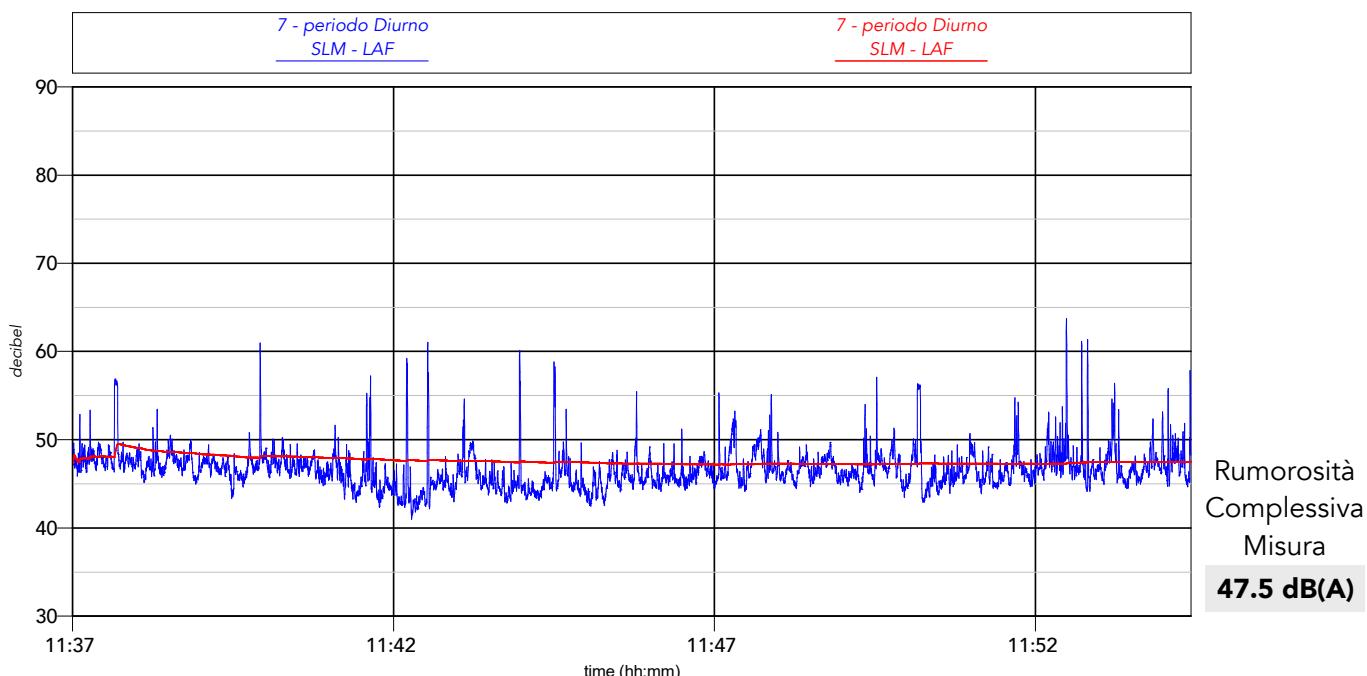

Percentili complessivi: $L_1 = 56.0 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 48.8 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 46.4 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 44.4 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 43.7 \text{ dB(A)}$

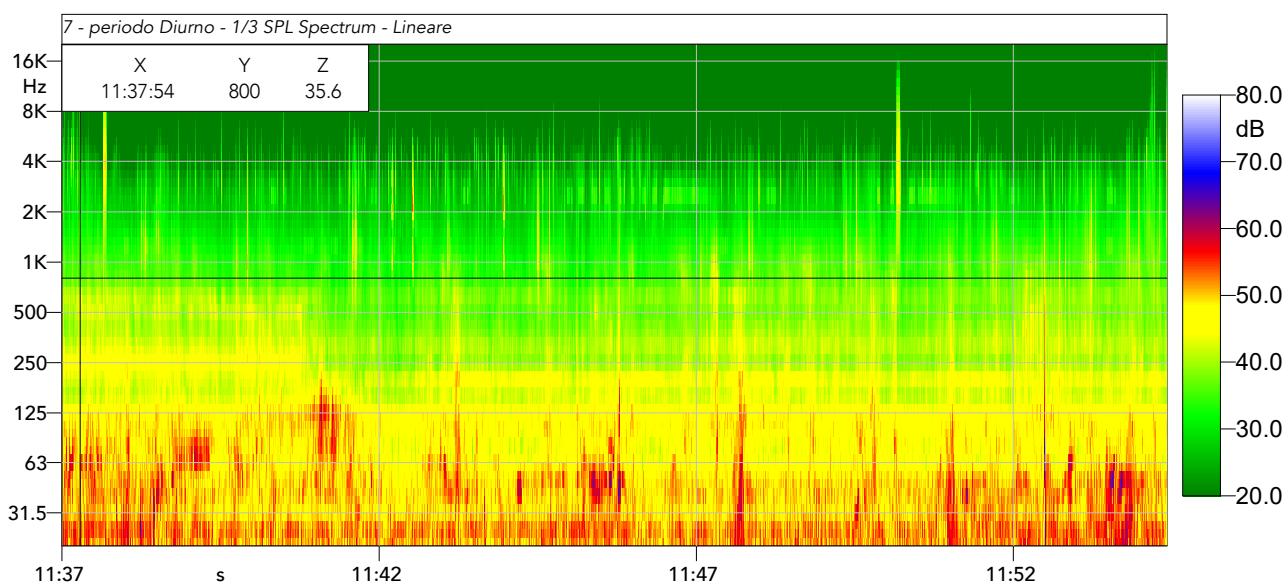


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 18 di 37

Punto di misura 7 - periodo Diurno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

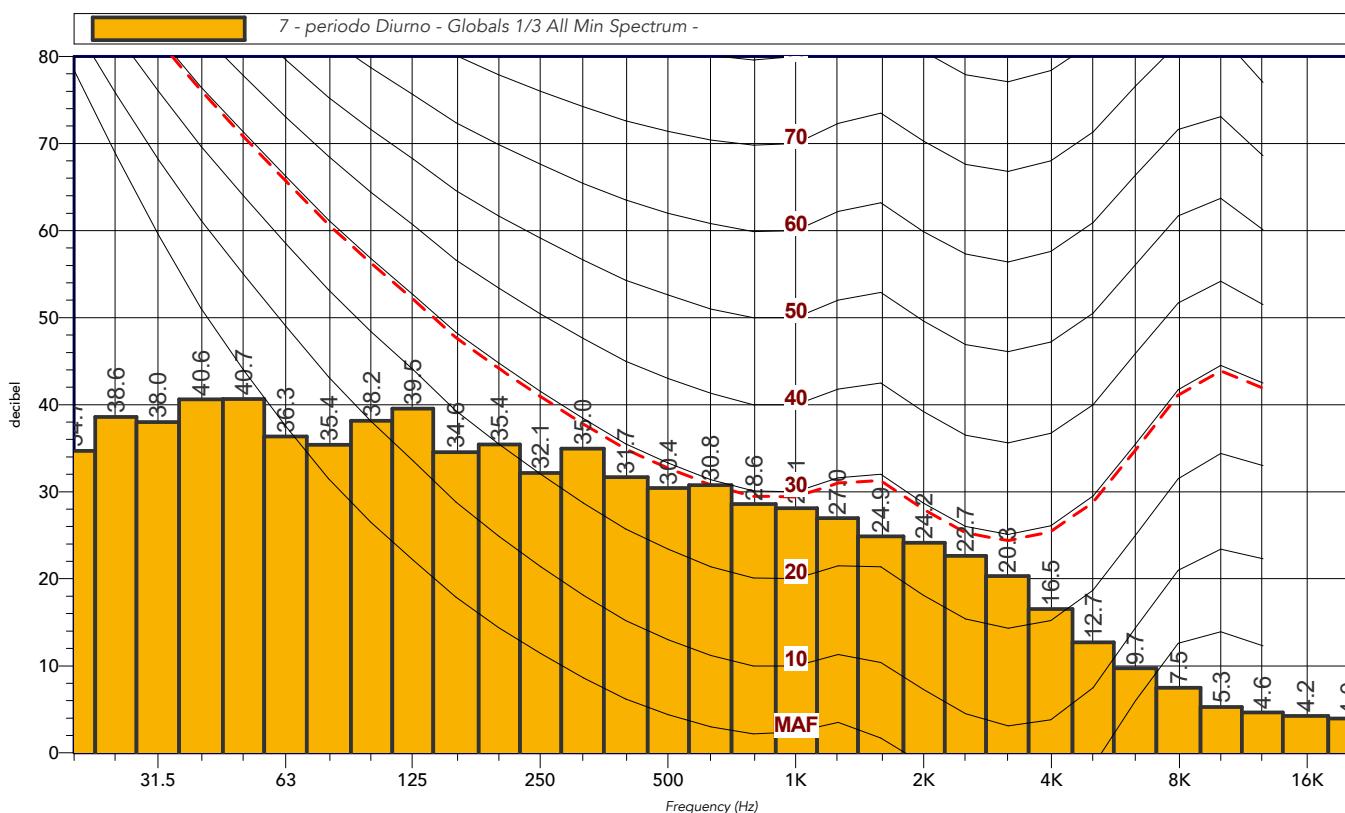

Data di esecuzione della misura: 23/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 10177

Classe Acustica: VI


Localizzazione misura: postazione a confine ovest dello stabilimento.

Note: Eventi atipici non presenti.


RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 19 di 37

Punto di misura 8 - periodo Diurno

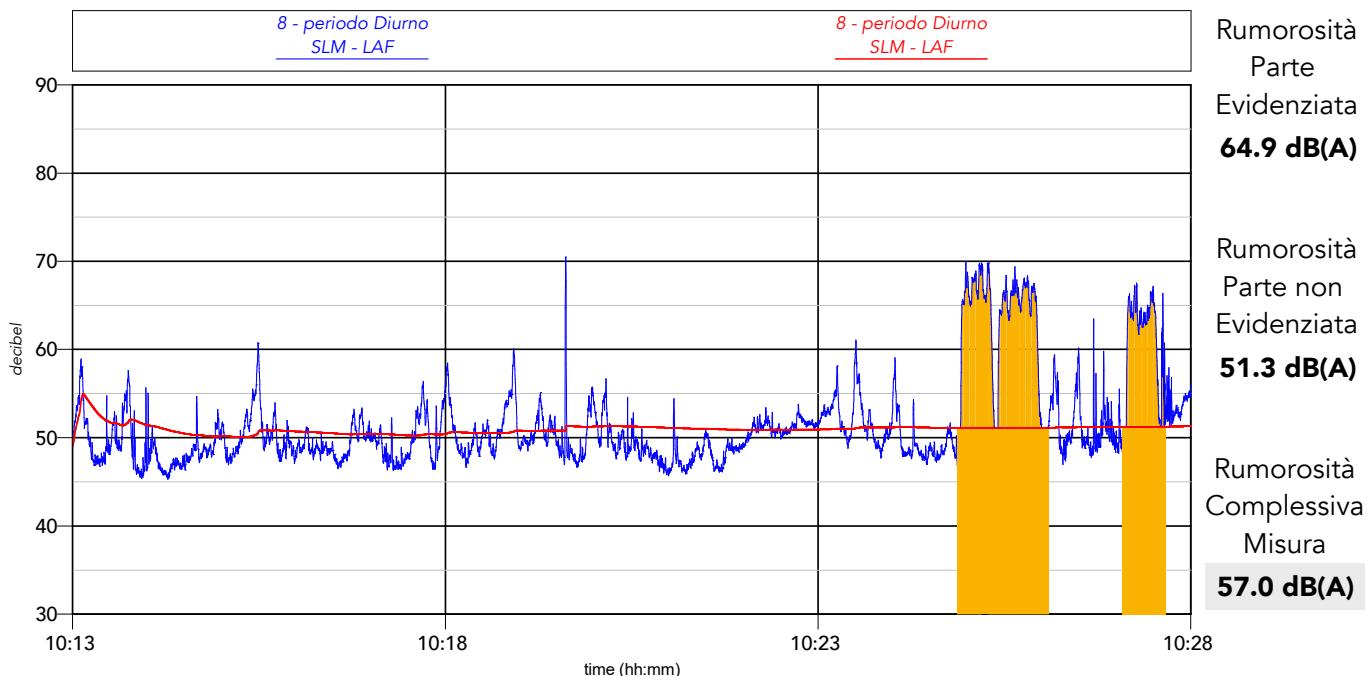

Percentili complessivi: $L_1 = 68.1 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 58.5 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 49.9 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 47.3 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 46.7 \text{ dB(A)}$

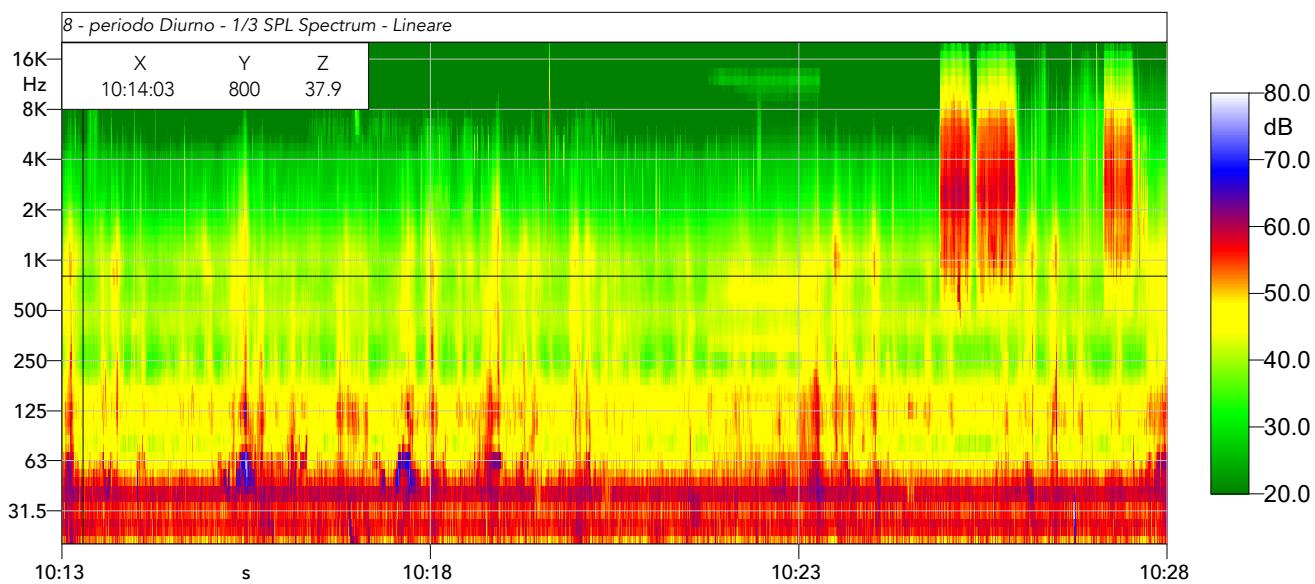


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 20 di 37

Punto di misura 8 - periodo Diurno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

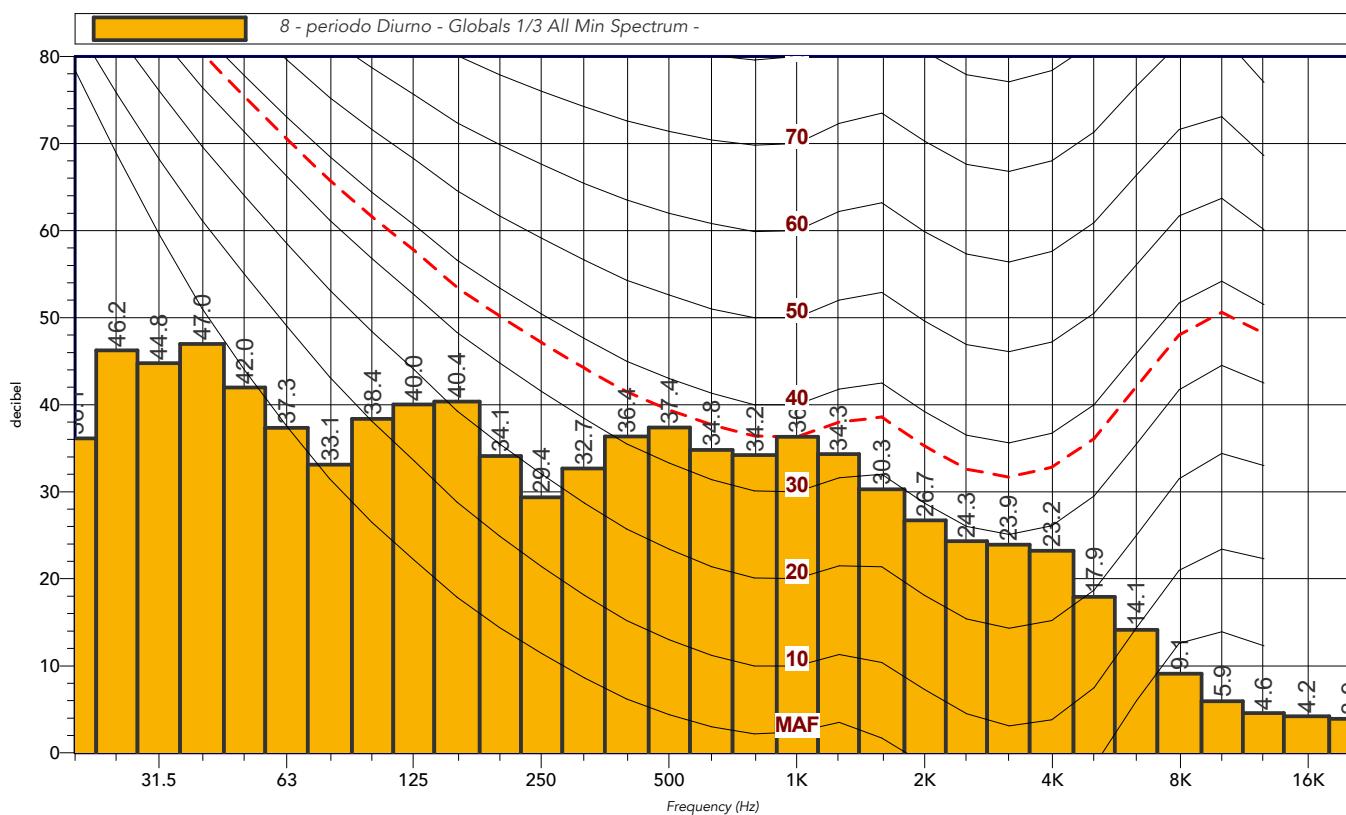


RAPPORTO DI PROVA


N° 186147

Pagina n. 21 di 37

Punto di misura 1 - periodo Notturno

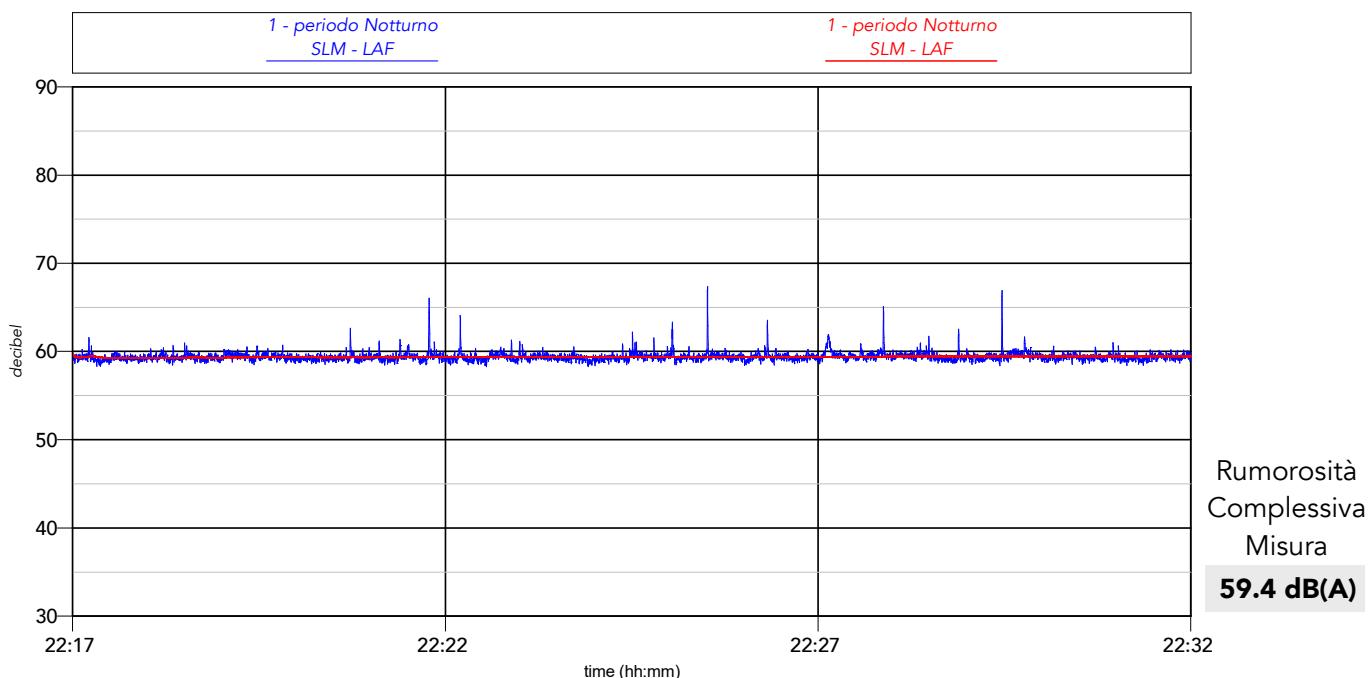

Percentili complessivi: $L_1 = 61.1 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 59.9 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 59.3 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 58.9 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 58.8 \text{ dB(A)}$

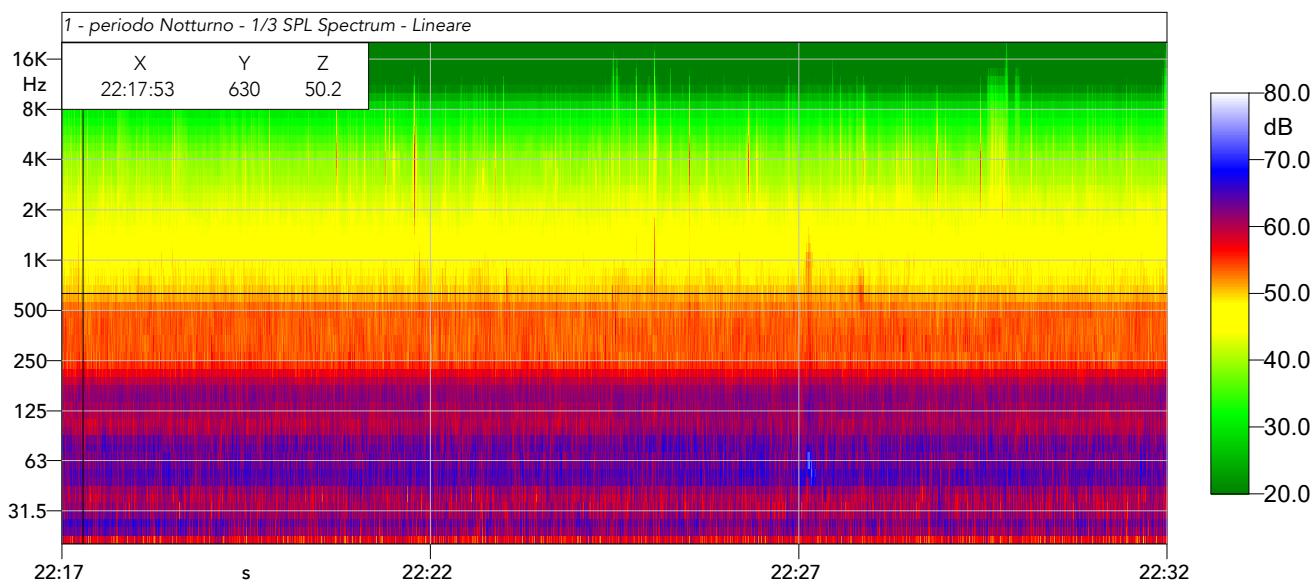

Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005


RAPPORTO DI PROVA

N° 186147

Pagina n. 22 di 37

Punto di misura 1 - periodo Notturno


Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

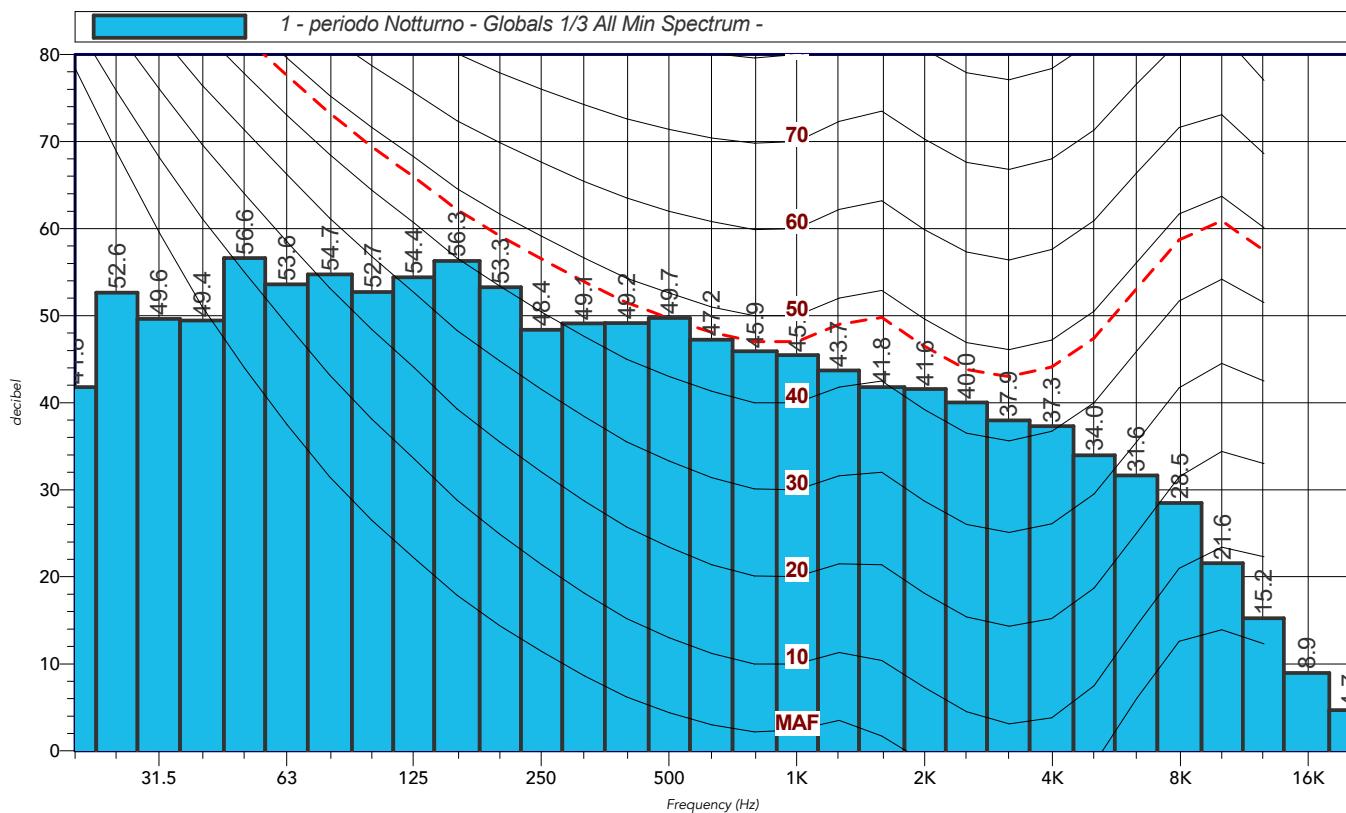


RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 23 di 37

Punto di misura 2 - periodo Notturno

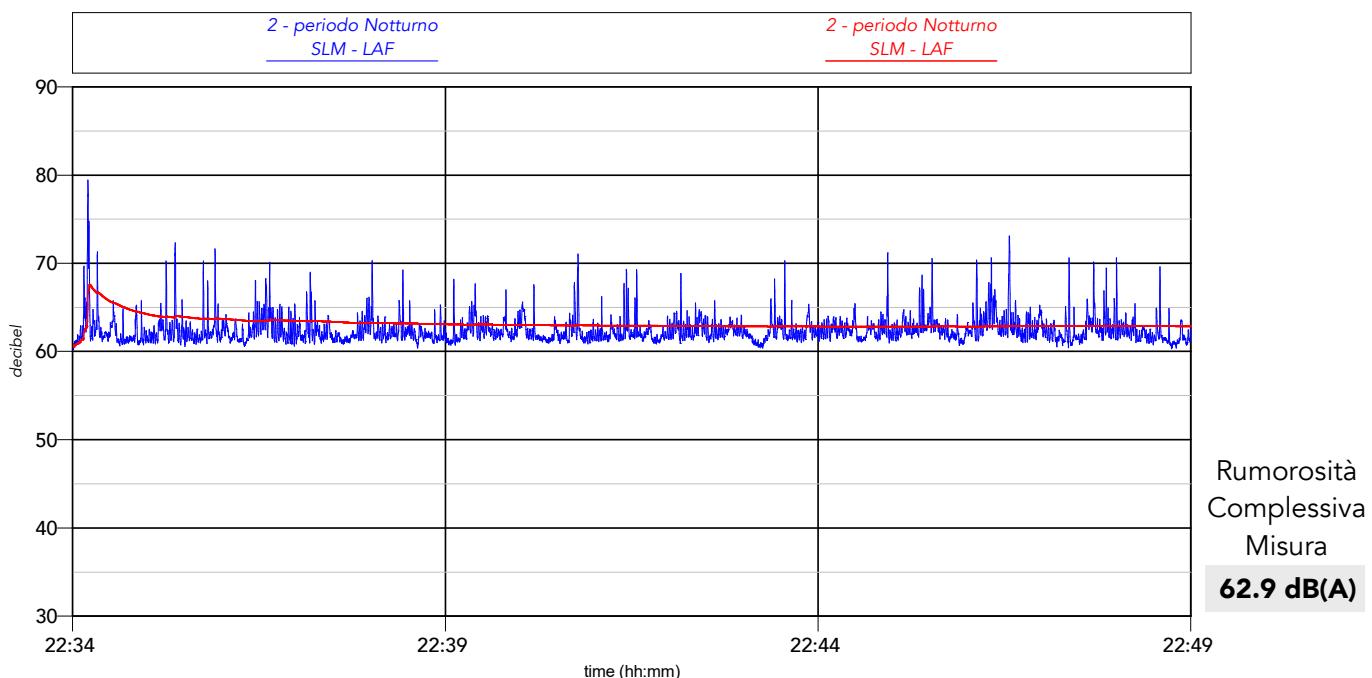

Percentili complessivi: $L_1 = 69.0 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 64.0 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 62.1 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 61.2 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 61.0 \text{ dB(A)}$

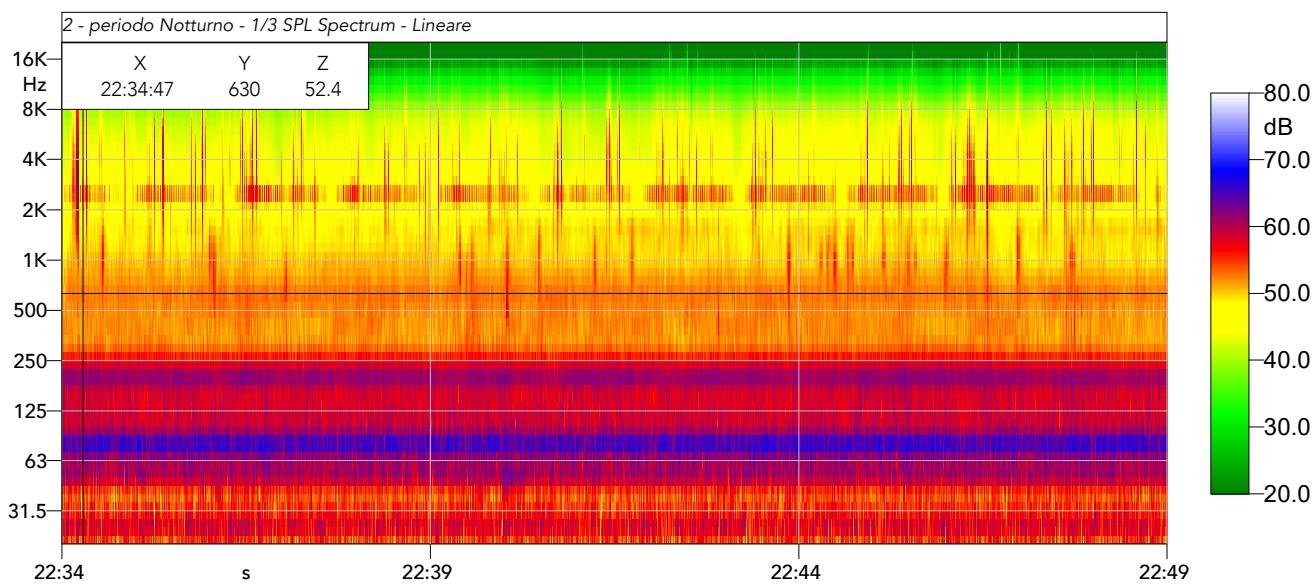


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 24 di 37

Punto di misura 2 - periodo Notturno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

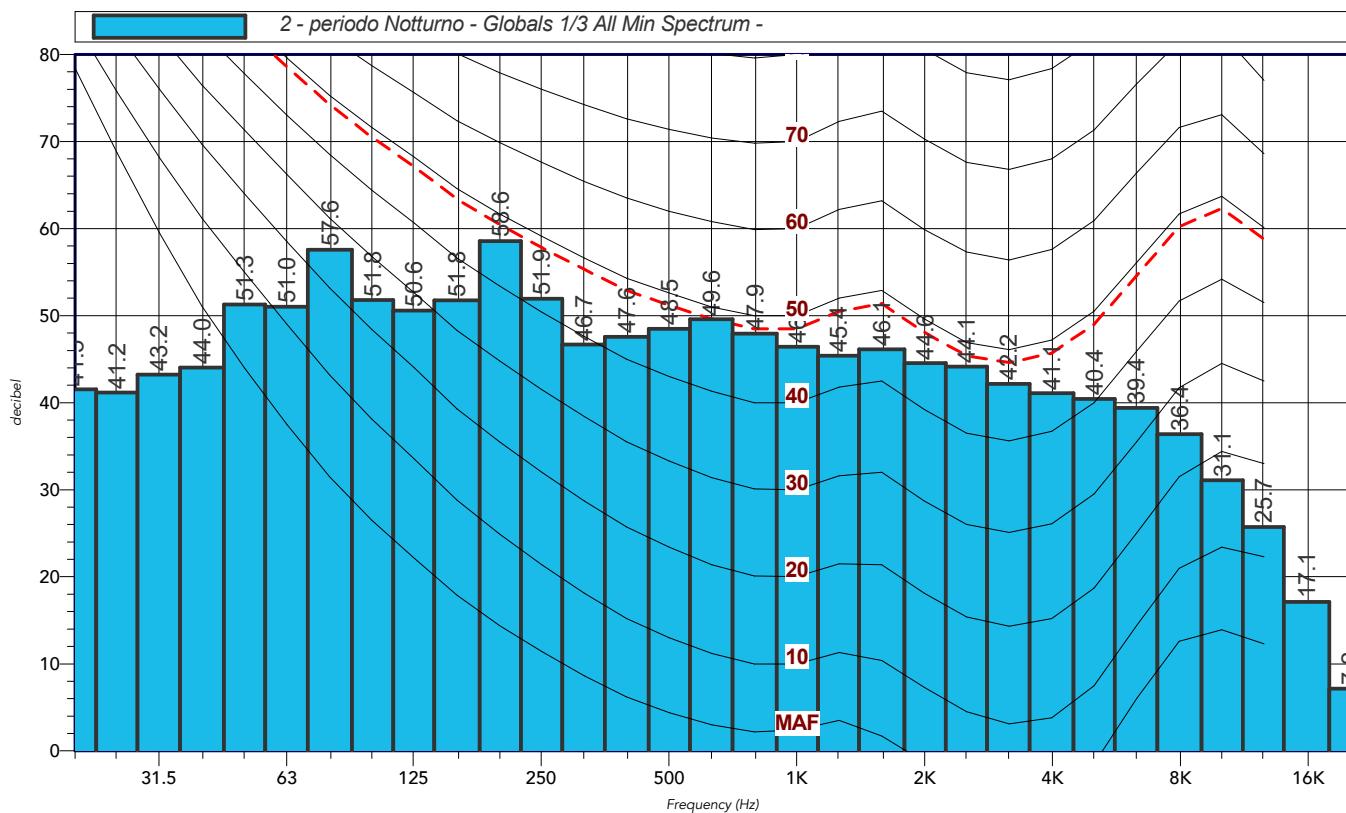

Data di esecuzione della misura: 29/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 10177

Classe Acustica: VI

Postazione in prossimità del confine sud/est dello stabilimento.


Note: Eventi atipici non presenti.

RAPPORTO DI PROVA


N° 186147

Pagina n. 25 di 37

Punto di misura 3 - periodo Notturno

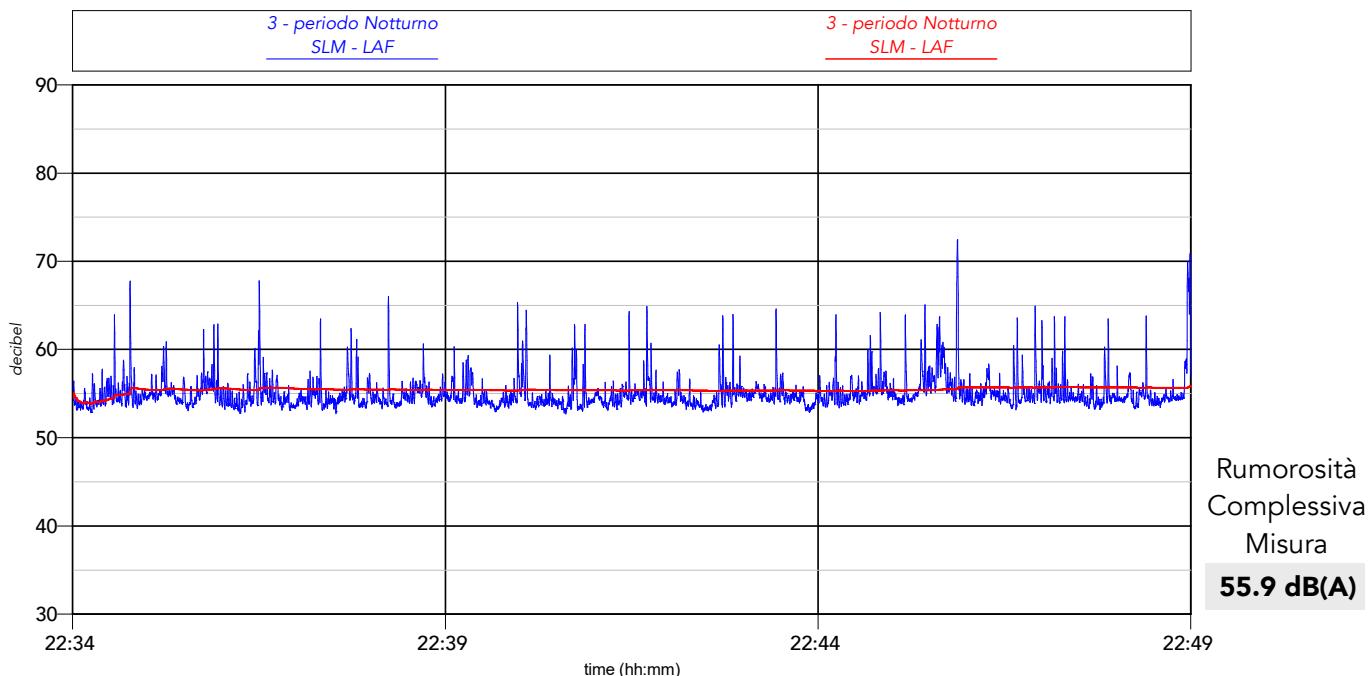

Percentili complessivi: $L_1 = 63.6 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 56.9 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 54.6 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 53.6 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 53.4 \text{ dB(A)}$

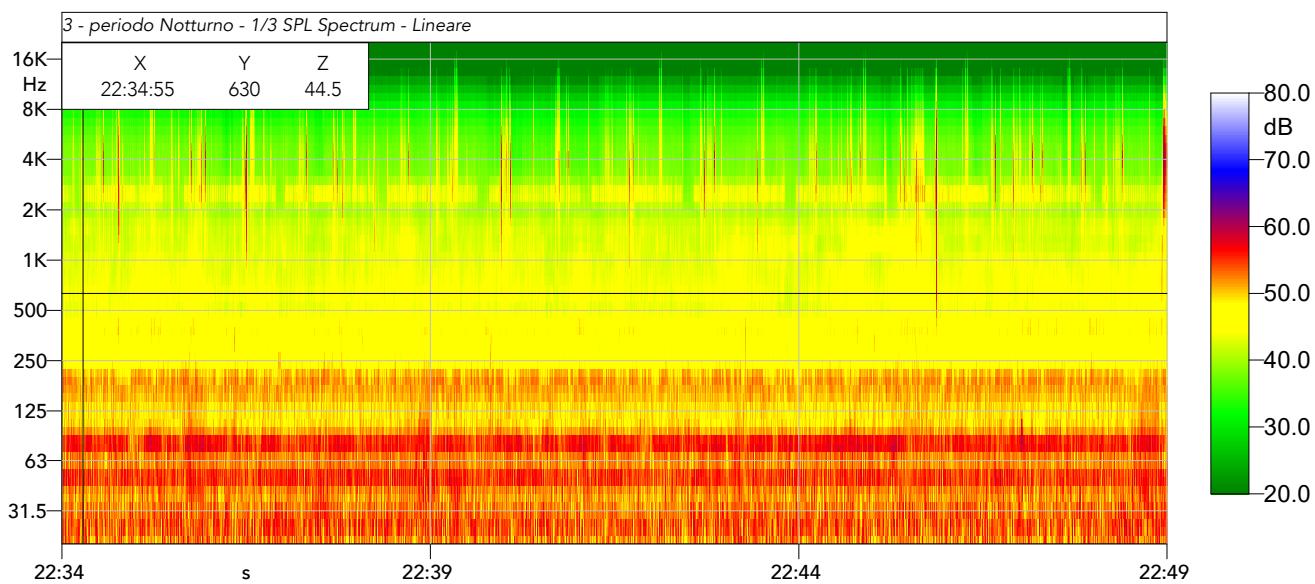


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 26 di 37

Punto di misura 3 - periodo Notturno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

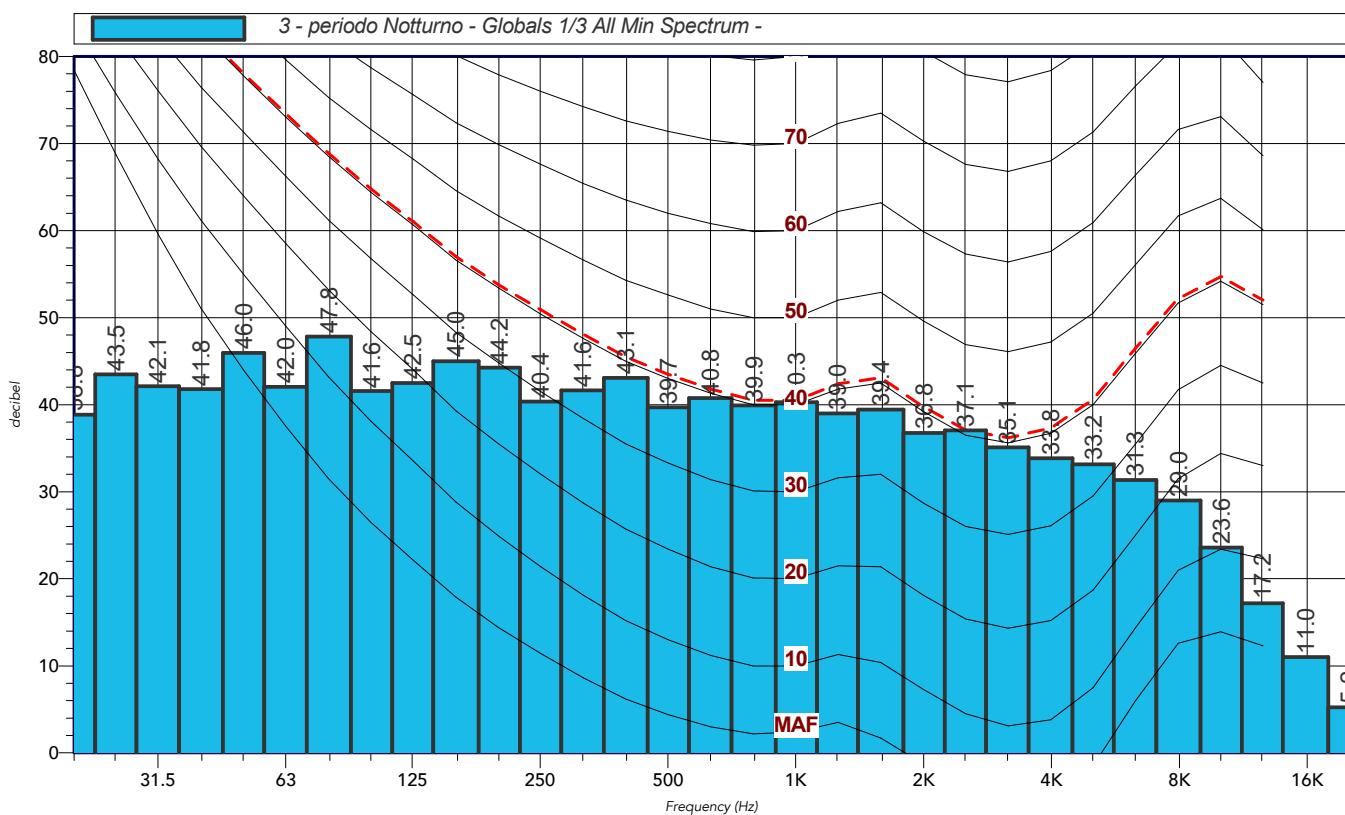

Data di esecuzione della misura: 29/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 12385

Classe Acustica: VI


Localizzazione misura: postazione in prossimità del confine est dello stabilimento.

Note: Eventi atipici non presenti.


RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 27 di 37

Punto di misura 4 - periodo Notturno

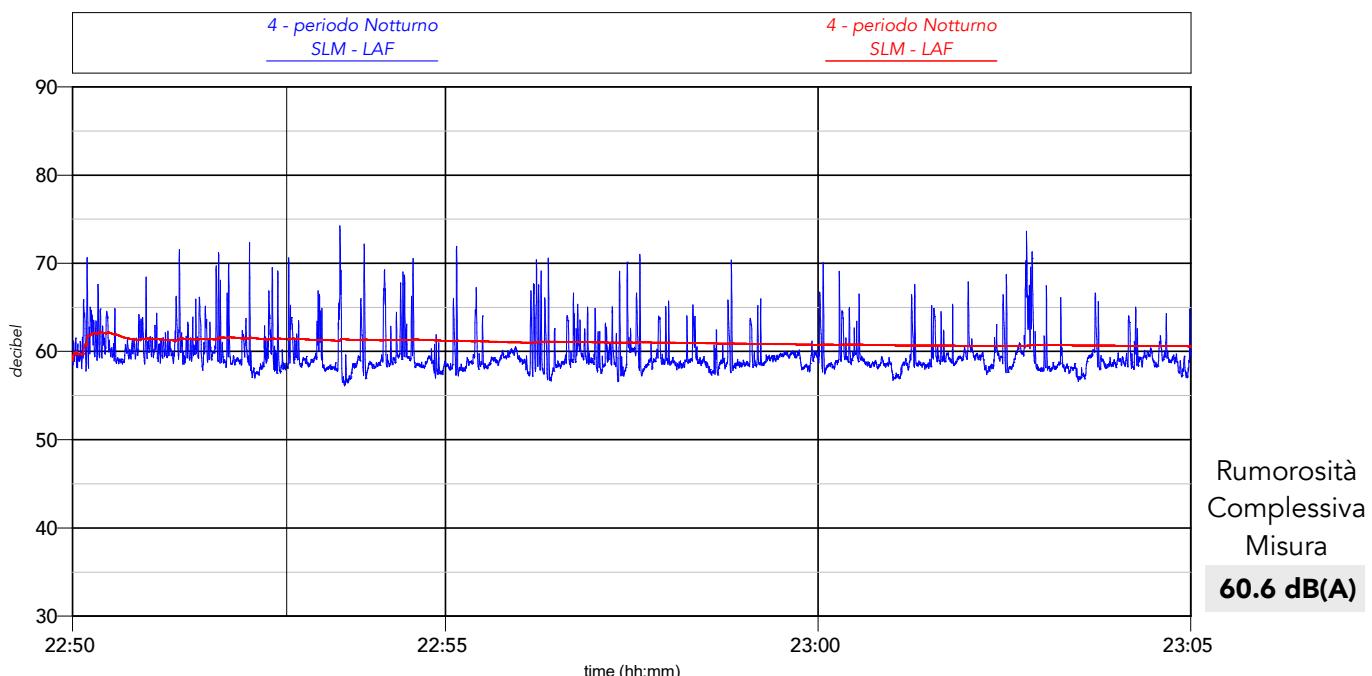

Percentili complessivi: $L_1 = 68.7 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 62.6 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 59.0 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 58.0 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 57.6 \text{ dB(A)}$

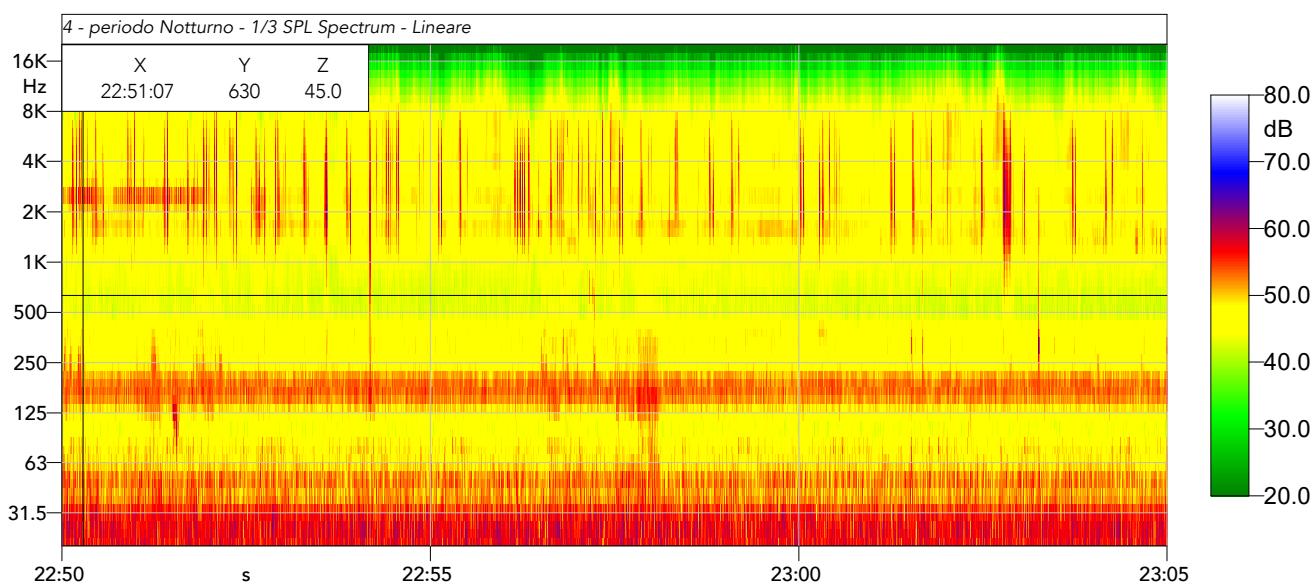


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Paqina n. 28 di 37

Punto di misura 4 - periodo Notturno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

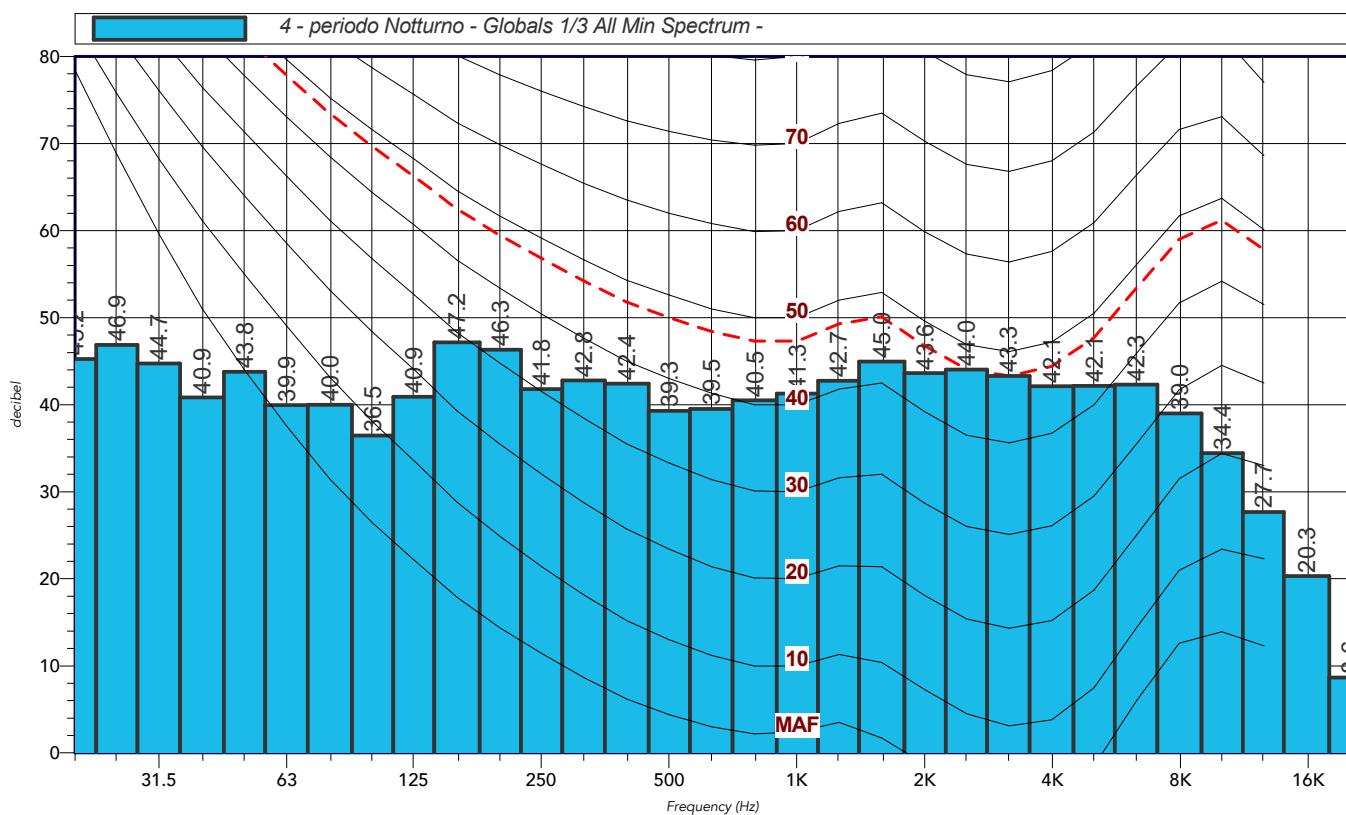

Data di esecuzione della misura: 29/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 12385

Classe Acustica: VI


Localizzazione misura: postazione a confine nord/est dello stabilimento.

Note: Eventi atipici non presenti.


RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 29 di 37

Punto di misura 5 - periodo Notturno

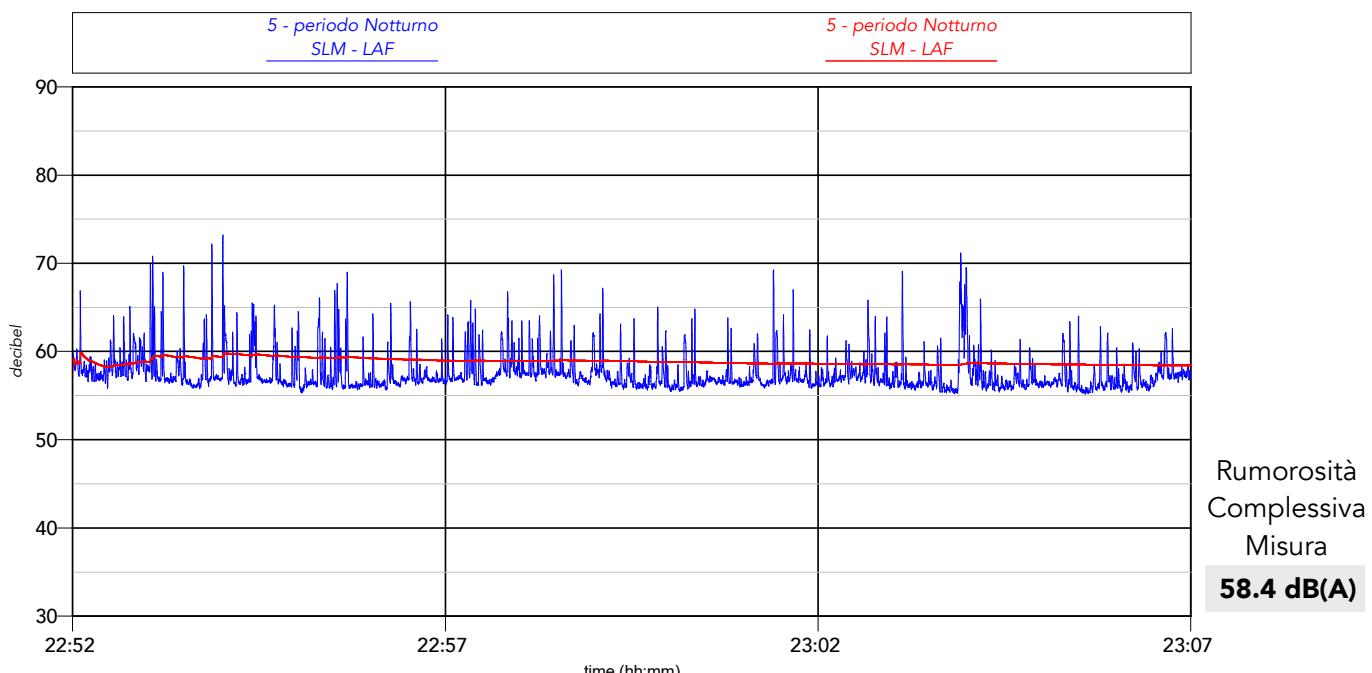

Percentili complessivi: $L_1 = 66.1 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 60.3 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 56.9 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 56.0 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 55.8 \text{ dB(A)}$

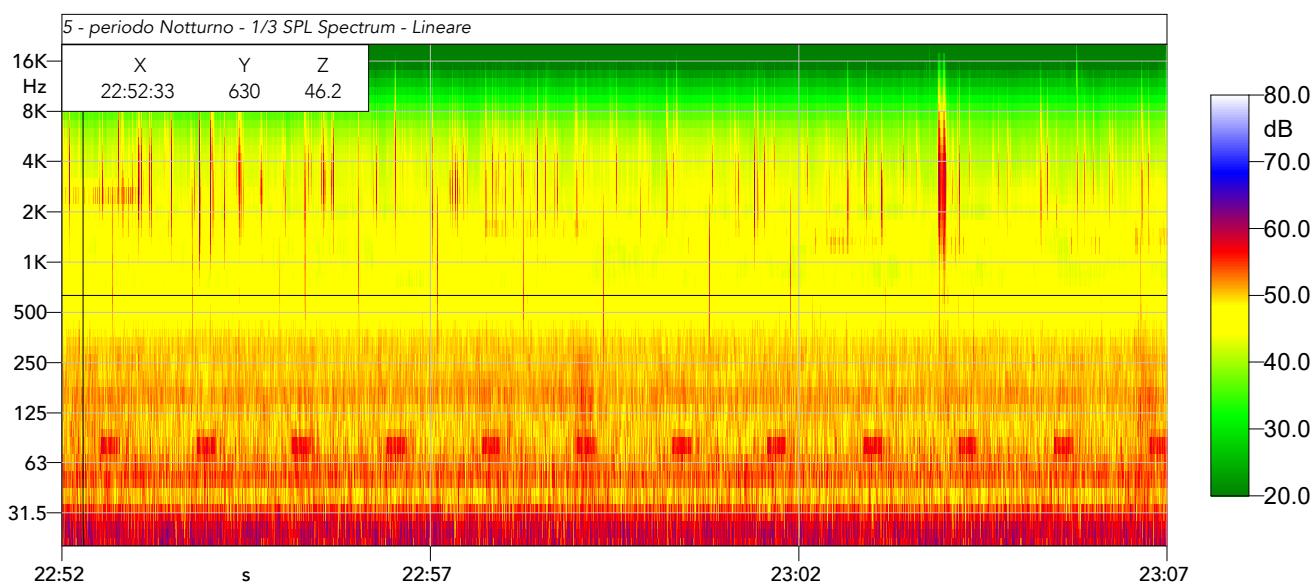


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 30 di 37

Punto di misura 5 - periodo Notturno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

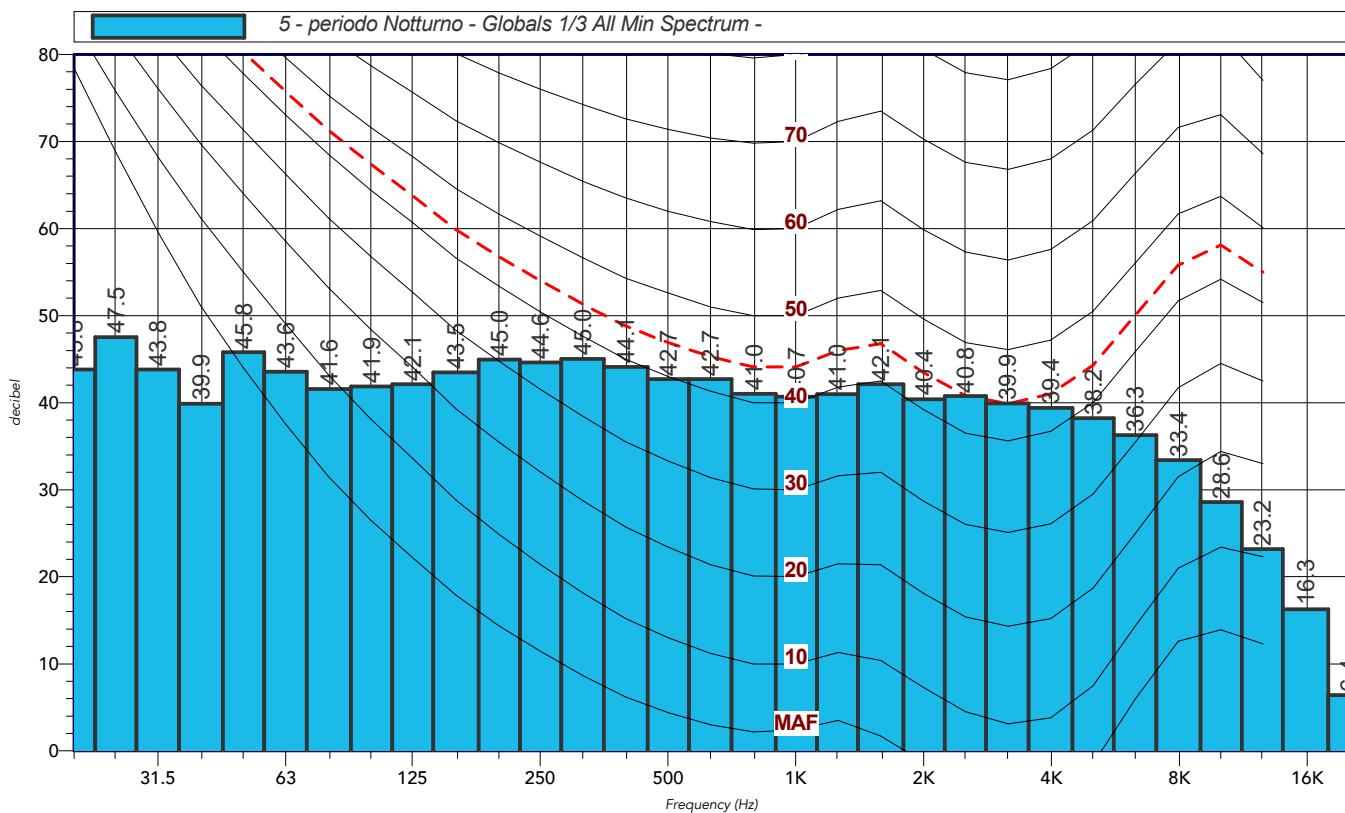

Data di esecuzione della misura: 29/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 10177

Classe Acustica: VI

Localizzazione misura: postazione a confine nord dello stabilimento.

Note: Eventi atipici non presenti.




LAB N° 0177 L


RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 31 di 37

Punto di misura 6 - periodo Notturno

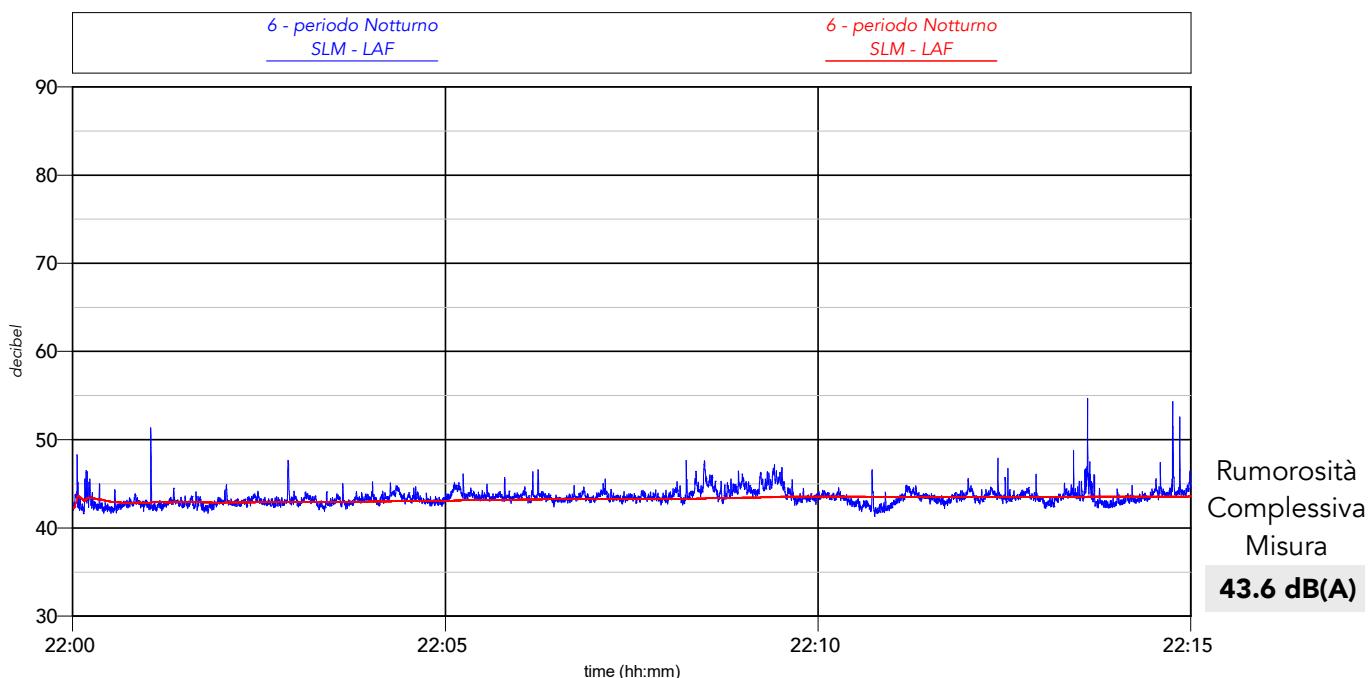

Percentili complessivi: $L_1 = 46.3 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 44.4 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 43.4 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 42.6 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 42.3 \text{ dB(A)}$

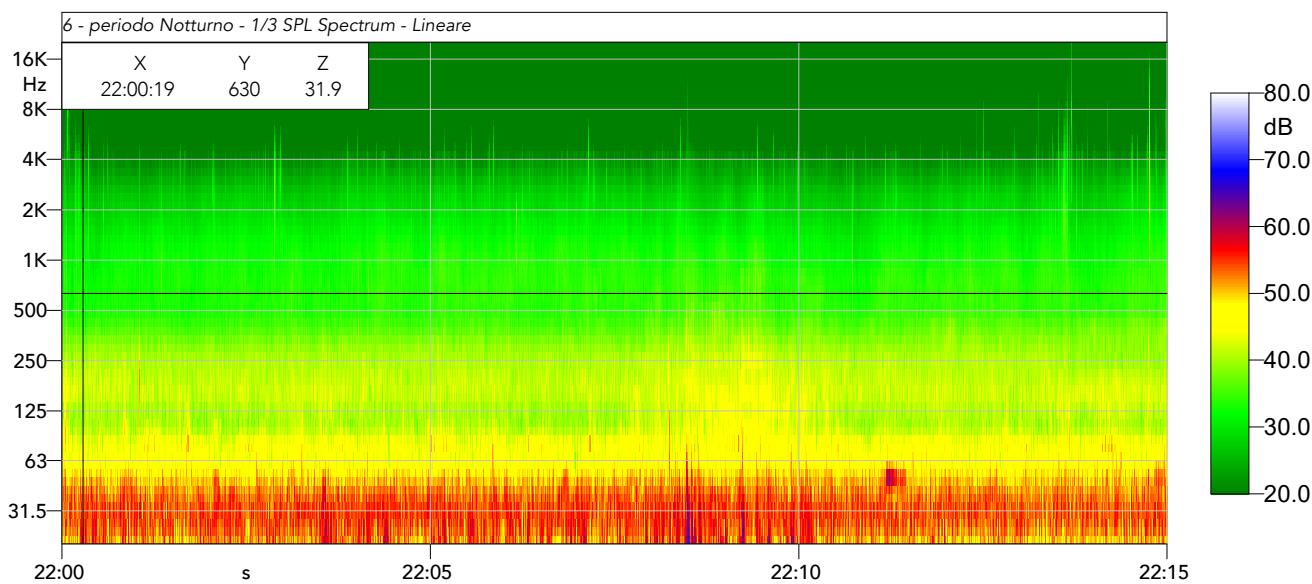


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 32 di 37

Punto di misura 6 - periodo Notturno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

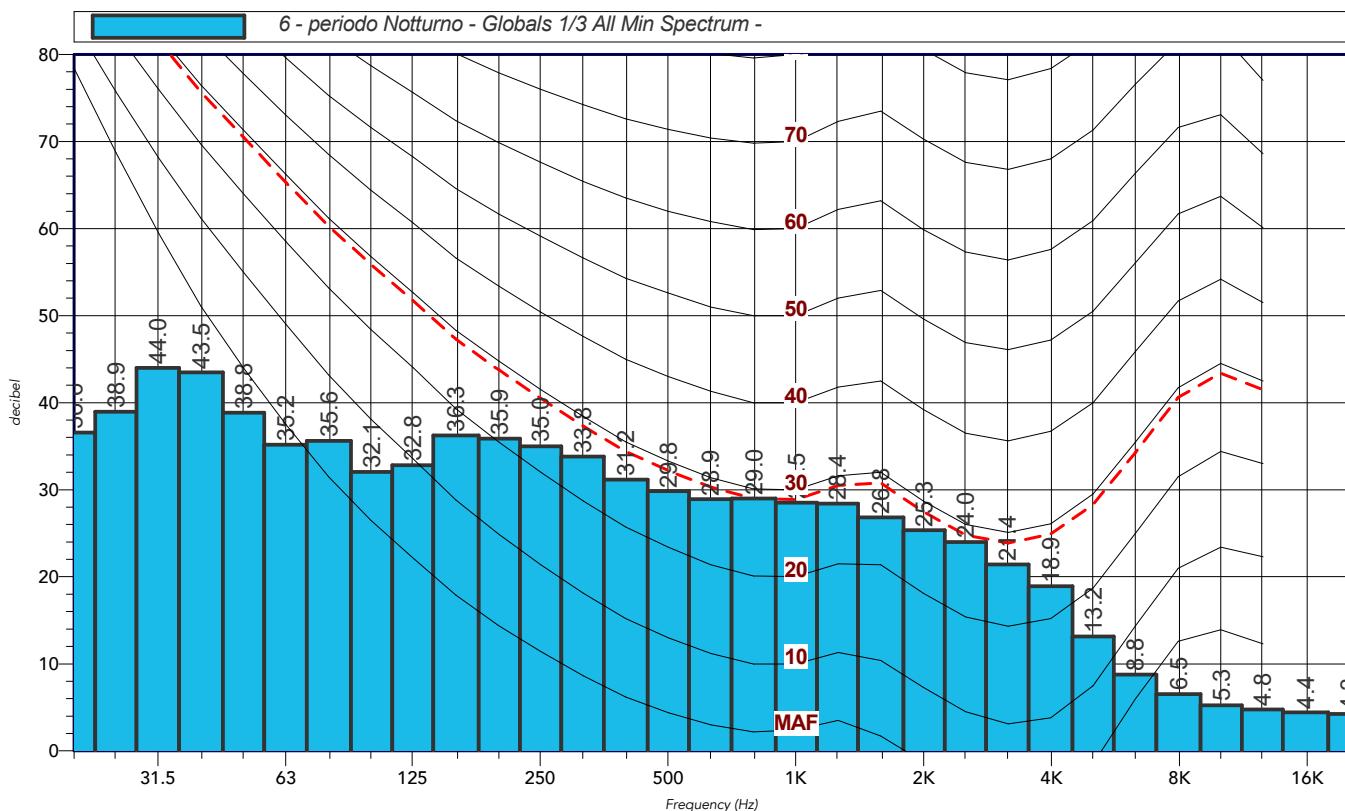

Data di esecuzione della misura: 29/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 10177

Classe Acustica: VI


Localizzazione misura: postazione a confine nord/ovest dello stabilimento.

Note: Eventi atipici non presenti.


RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 33 di 37

Punto di misura 7 - periodo Notturno

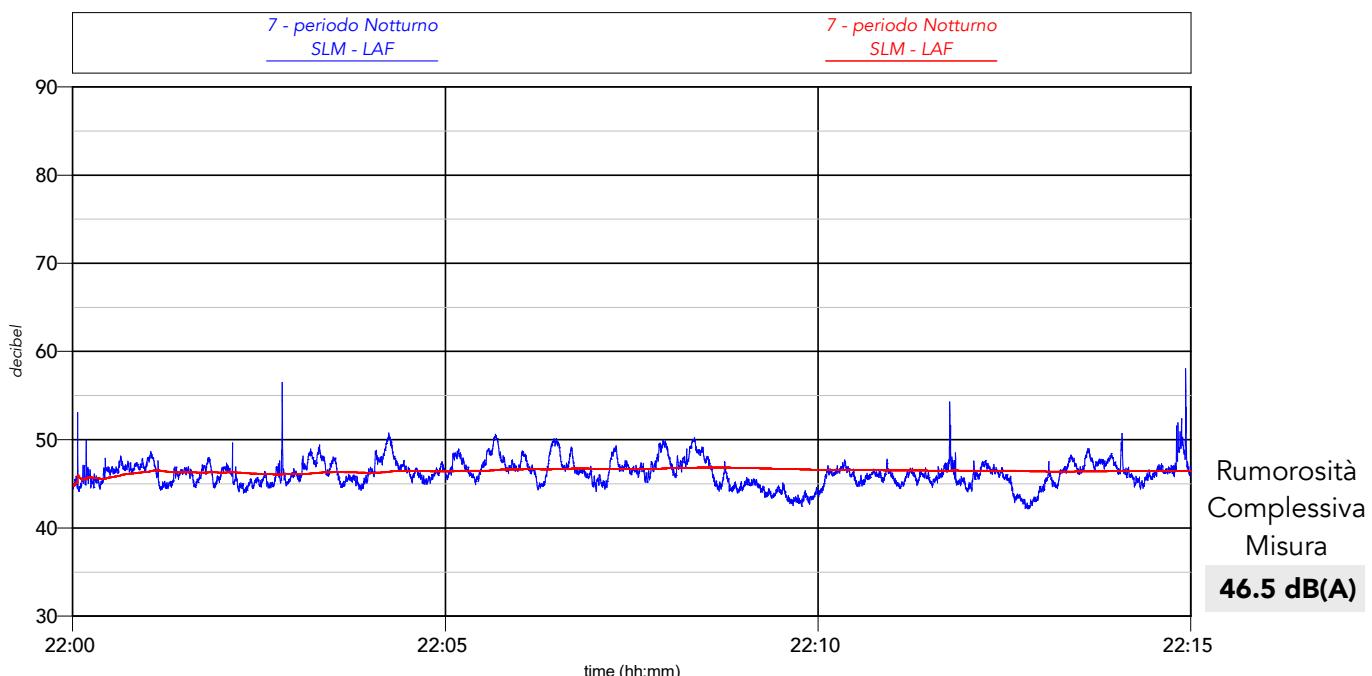

Percentili complessivi: $L_1 = 50.1 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 48.1 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 46.2 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 44.5 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 43.7 \text{ dB(A)}$

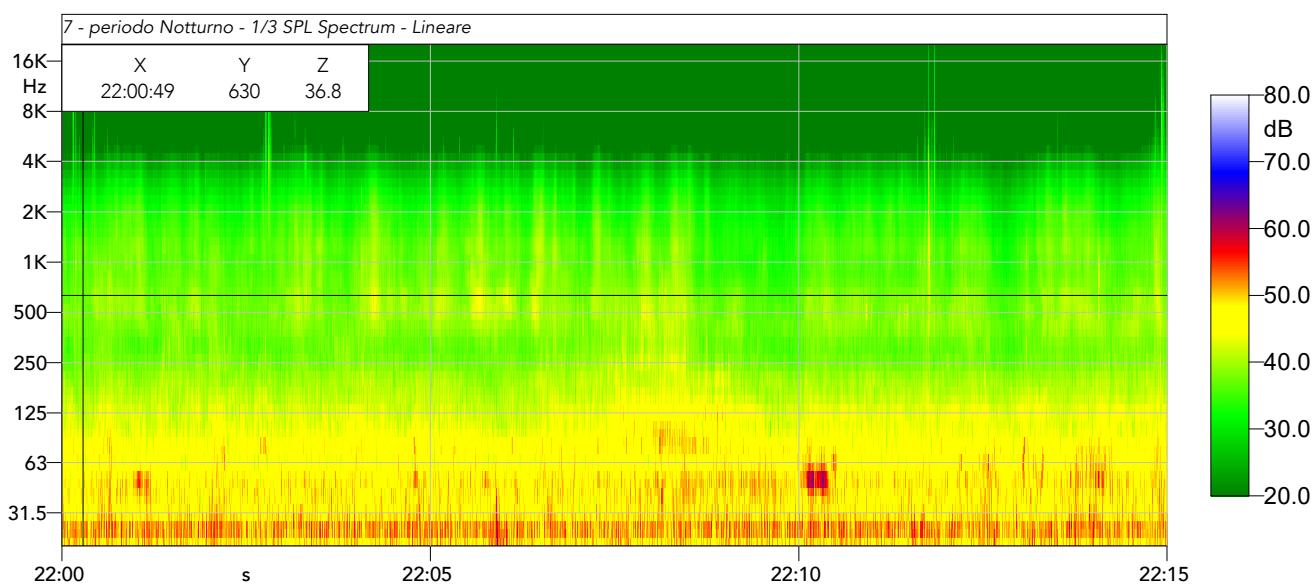


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Paqina n. 34 di 37

Punto di misura 7 - periodo Notturno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

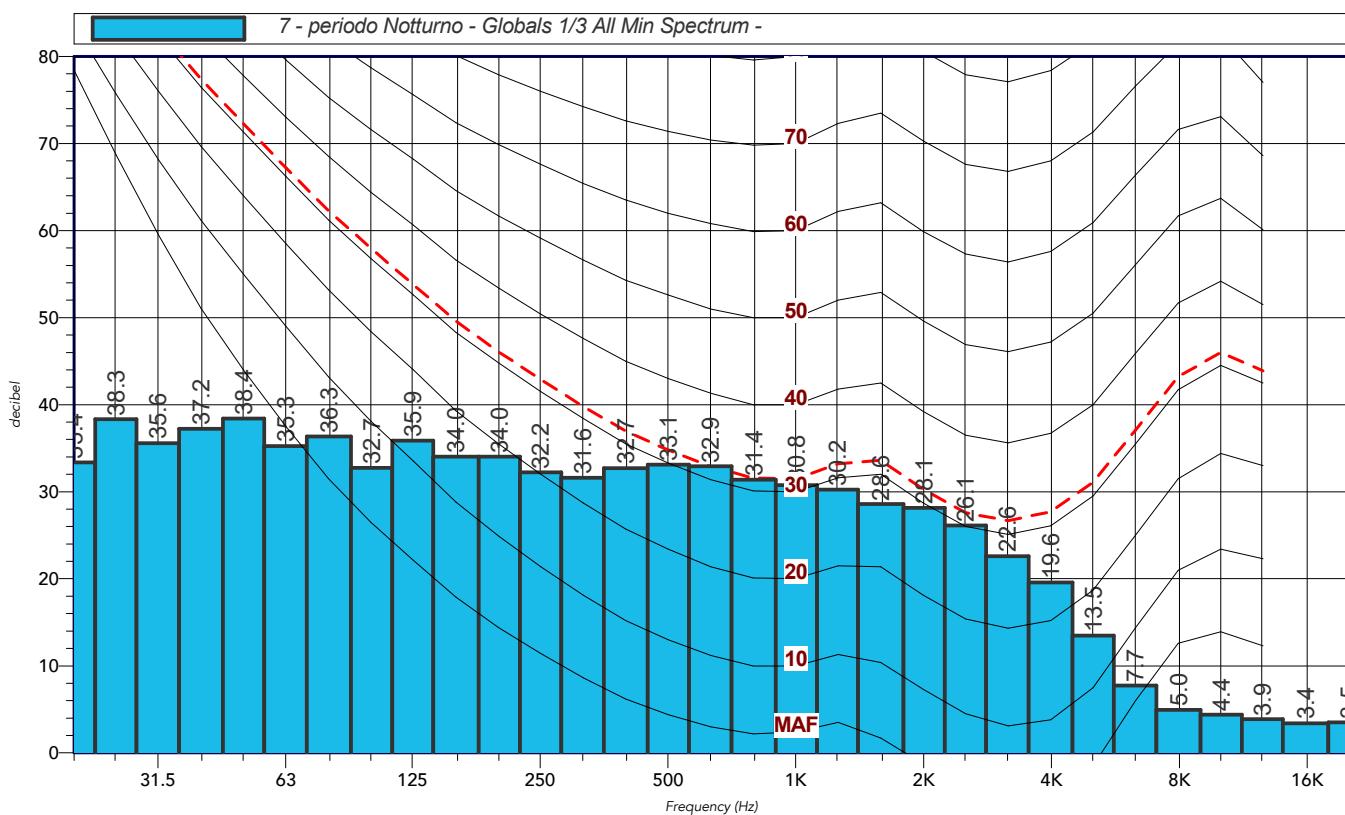

Data di esecuzione della misura: 29/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 12385

Classe Acustica: VI

Localizzazione misura: postazione a confine ovest dello stabilimento.


Note: Eventi atipici non presenti.

RAPPORTO DI PROVA


N° 186147

Pagina n. 35 di 37

Punto di misura 8 - periodo Notturno

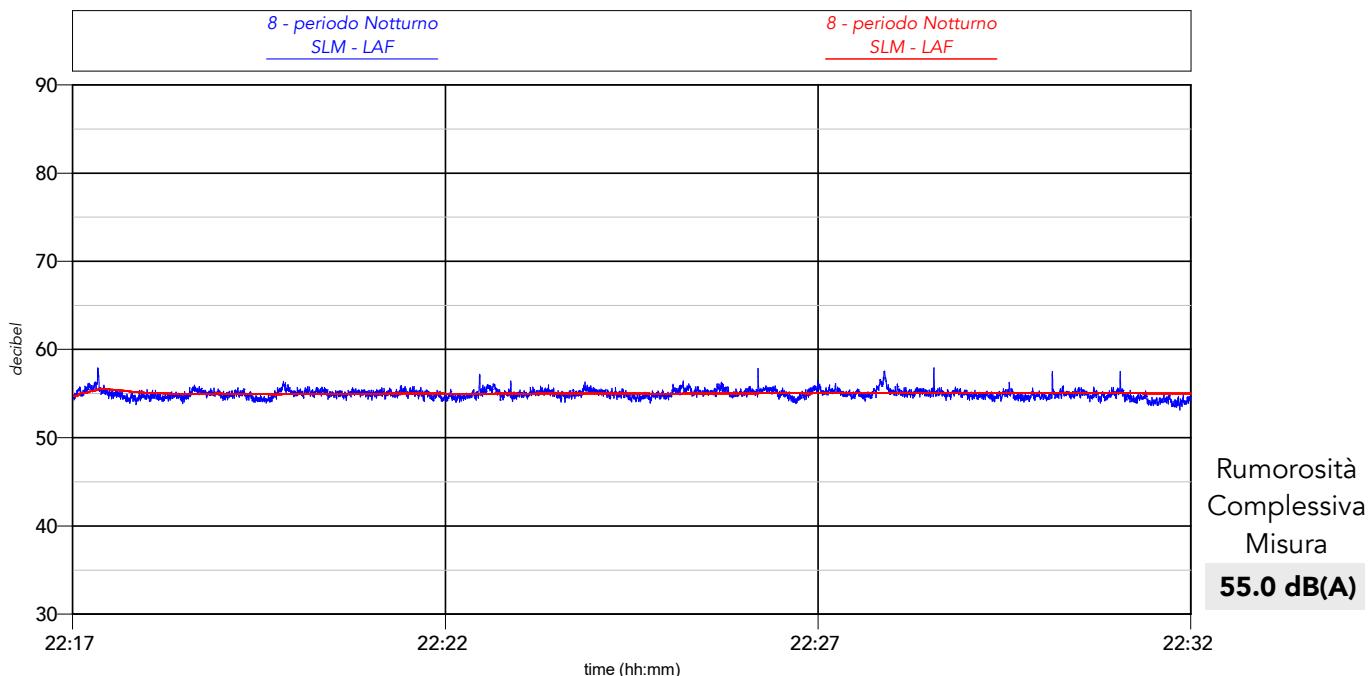

Percentili complessivi: $L_1 = 56.3 \text{ dB(A)}$ $L_{10} = 55.5 \text{ dB(A)}$ $L_{50} = 55.0 \text{ dB(A)}$ $L_{90} = 54.4 \text{ dB(A)}$ $L_{95} = 54.2 \text{ dB(A)}$

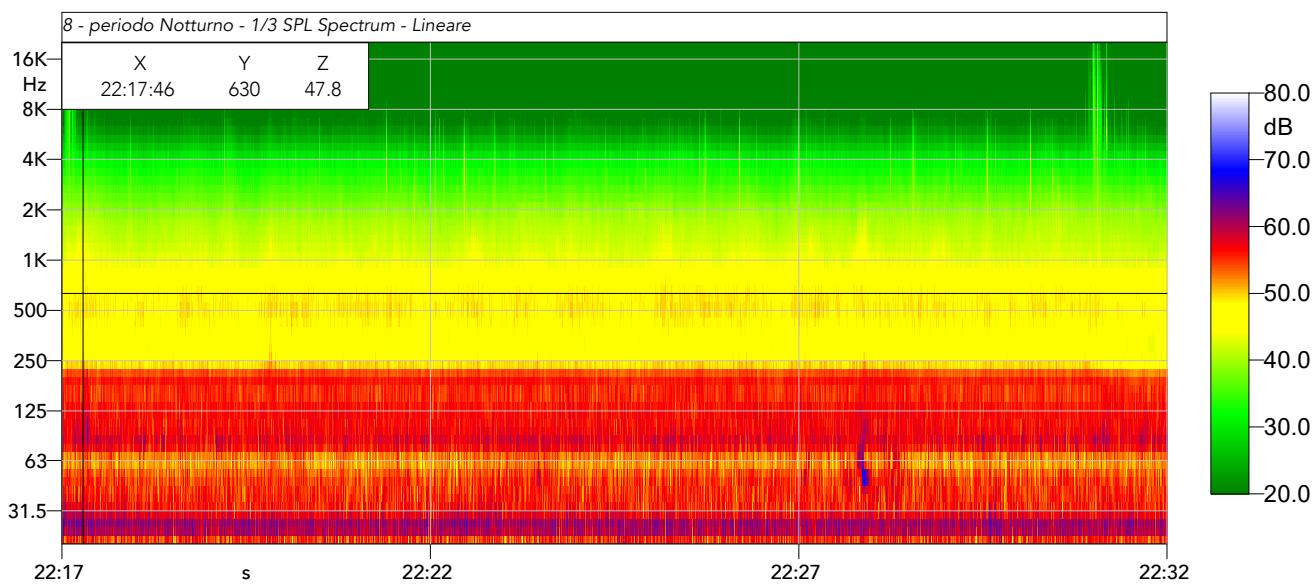


Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 36 di 37

Punto di misura 8 - periodo Notturno

Analisi spettrale in bande di terzo di ottava per ricerca dei toni puri (isofoniche ISO 226/03)

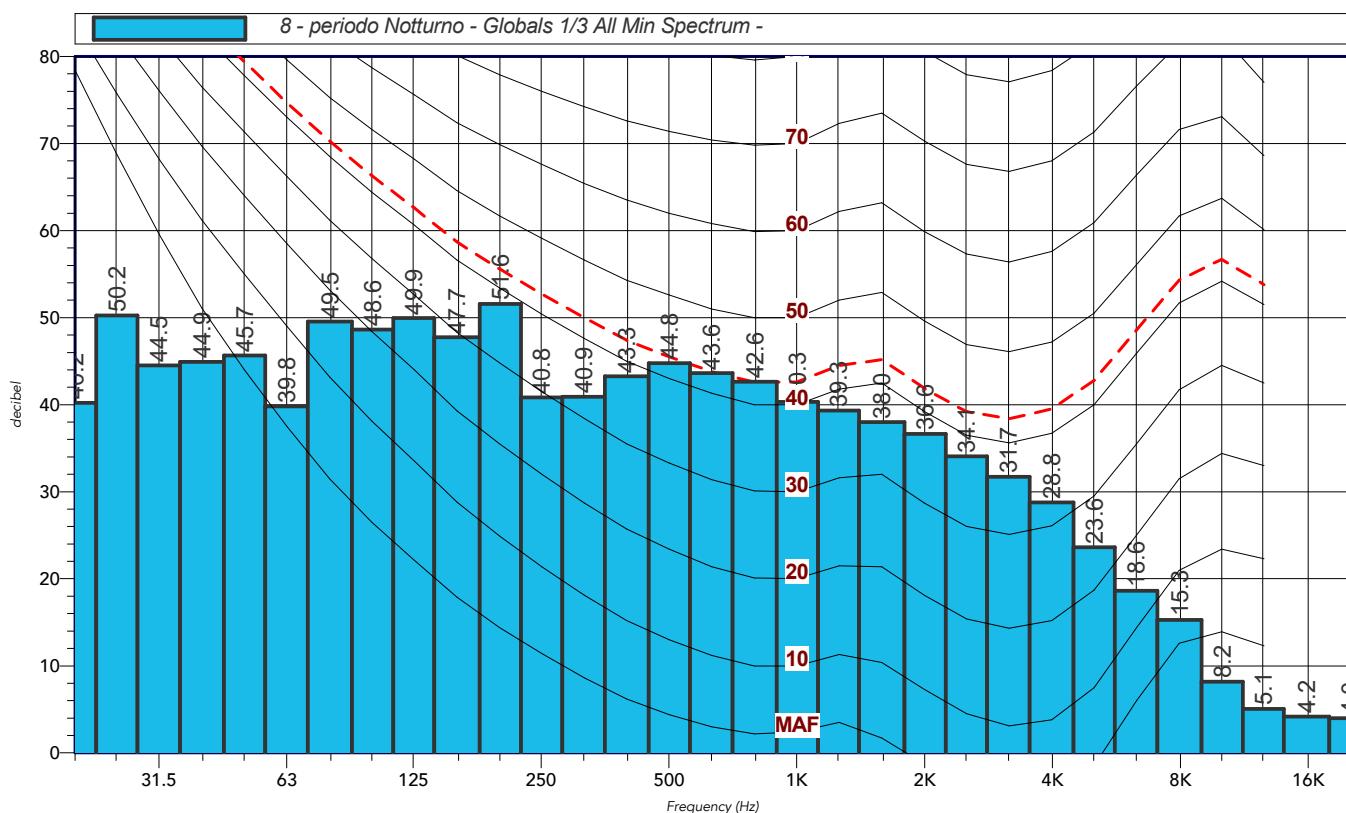

Data di esecuzione della misura: 29/04/2025

Strumentazione utilizzata: fonometro analizzatore Larson & Davis 831C 10177

Classe Acustica: VI

Localizzazione misura: postazione a confine sud/ovest dello stabilimento.

Note: Eventi atipici non presenti



LAB N° 0177 L

RAPPORTO DI PROVA N° 186147

Pagina n. 37 di 37

3.CONCLUSIONI

Le misure presentate in questo rapporto di prova sono state effettuate secondo la metodica prevista nel D.M.A 16/03/98.

Per il confronto con i limiti imposti dalla normativa vigente si rimanda alla Valutazione di impatto acustico emessa in concomitanza al presente Rapporto di Prova.

Tecnico Competente in Acustica
n.871 ENTECA

dott. Stefano Parolin

Documento firmato digitalmente ex. D.Lgs. 82/2005