



PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

**Proponente:**

PULVINI LORENZO EREDI S.R.L.

Via Fioccarde, 5 – 36025 Noventa Vicentina (VI)
Tel. 0444 887339 – C.F./P. IVA: 02880830241
E-mail: info@pulvini-trasporti.it

Progetto:

**RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTO DI RECUPERO DI
RIFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS.
152/2006 E SS.MM.II.**

Progettista:**Arxem Srl**

Sede legale: Via A. Manzoni, 33 – 30030 Pianiga - VE
Sede operativa: Via L. Baruchello, 82 – 45100 Rovigo – RO
P.Iva e C.F. 04775150271
Tel.: 0425 412542 – Cell.: 3382857035
Website: www.arxem.it
E-mail: info@arxem.it

Sito:

Via dell'Industria – Noventa Vicentina (VI)

Elaborato n°:

08

Revisione. n°:

00

Oggetto:

**RISPOSTE ALLA RICHIESTA DI
INTEGRAZIONI DELLA PROVINCIA
DI VICENZA**

Data:

Gennaio 2025

IL PROPONENTE



INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	4
2.1	ELABORATI DI CARATTERE GENERALE.....	4
2.2	ELABORATI TECNICI AMBITO SCARICHI E MONITORAGGIO.....	5
2.3	ELABORATI TECNICI AMBITO GESTIONE RIFIUTI	6



1. PREMESSA

La ditta Pulvini Lorenzo Eredi S.r.l con sede legale in Via Fioccarde, 5 nel comune di Noventa Vicentina (VI), opera da diversi anni nel territorio con attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi attraverso un impianto in procedura ordinaria con conferimento dei diversi EER.

L'impianto esistente di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi sito in Via dell'Industria nel Comune di Noventa Vicentina, è autorizzato con la determina della provincia di Vicenza n. 172 del 07/10/2014 e successive note di modifiche non sostanziali ai prott. n. 72652 del 24/10/2017 e n. 5362 del 04/02/2020.

L'impianto essendo in attività da 10 anni, ha fatto richiesta di rinnovo, inviando la modulistica prevista alla Provincia di Vicenza per l'emanazione del provvedimento di rinnovo.

A seguito della richiesta di rinnovo la provincia di Vicenza ha rilasciato una proroga dell'autorizzazione dell'impianto fino al 30/04/2025 con determina 1256 del 24/09/2024 finalizzata all'ottenimento del rinnovo.

In data 16/12/2024 la Provincia di Vicenza ha trasmesso la richiesta di alcune integrazioni documentali necessarie al fine del rilascio del rinnovo dell'impianto di recupero. Nel seguito vengono riportate le singole richieste della Provincia di Vicenza e per semplicità espositiva di seguito le relative risposte, o il rinvio agli elaborati relativi allegati.



2. RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

2.1 ELABORATI DI CARATTERE GENERALE

1. *“Compilare, secondo il modello allegato alla presente, le due autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:*
 - a) *L’assolvimento dell’imposta di bollo di euro 16,00 per la richiesta di modifica dell’autorizzazione all’esercizio avanzata;*
 - b) *L’assolvimento dell’imposta di bollo di euro 16,00 per l’invio della Determinazione Dirigenziale che verrà rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;*
2. *Autocertificazione del gestore del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 10 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., all’art. 8 del D.M. n. 161/2002 all’allegato A della D.G.R.V. n. 2966 del 26/09/2006;*
3. *Autocertificazione del nuovo gestore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soci della società non sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (normativa antimafia);*
4. *Trasmissione del nominativo del tecnico responsabile della gestione dell’impianto.”*

Si allega in fondo al presente documento:

- Una marca da bollo con dichiarazione per la richiesta di rinnovo;
- Una marca da bollo con dichiarazione per l’invio della determina dirigenziale;
- Autocertificazione di possesso dei requisiti soggettivi e di non sussistenza di cause di decadenza di Graziano Pulvini, socio e amministratore della Pulvini Lorenzo Eredi Srl;
- Carta d’identità di Graziano Pulvini;
- Autocertificazione di possesso dei requisiti soggettivi e di non sussistenza di cause di decadenza di Giuseppe Pulvini, socio e amministratore della Pulvini Lorenzo Eredi Srl;
- Carta d’identità di Giuseppe Pulvini;
- Copia del verbale di assemblea del 27/05/2021 di “conferimento dell’attribuzione in via esclusiva a Graziano Pulvini dei poteri di gestione, amministrazione e controllo in materia di tutela dell’ambiente” ovvero di responsabile tecnico per la gestione dell’impianto di recupero inerti.



2.2 ELABORATI TECNICI AMBITO SCARICHI E MONITORAGGIO

5. *“Copia dei Rapporti di Prova delle analisi al pozzetto fiscale di scarico, degli ultimi 5 anni, come previste dall’autorizzazione vigente e copia delle ultime pagine del quaderno di manutenzione dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;*
6. *Copia di tutti i Rapporti di Prova delle analisi di controllo sulle acque di falda condotte dalla ditta come da prescrizione n. 22 del provvedimento n. 172 del 7 Ottobre 2014;*

Si allega in fondo al presente documento:

- Rapporti di Prova delle analisi delle acque del Pozzetto Fiscale;
 - Copia delle ultime operazioni registrate nel Registro delle Manutenzioni relative all’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche relative al 2024 e 2025 (si osserva che il registro di manutenzione della Pulvini è unico per tutte le manutenzioni dell’impianto di recupero e pertanto sono stati estratti gli ultimi interventi registrati relativi al solo impianto di trattamento acque meteoriche);
 - Rapporti di Prova delle analisi sulle acque di falda. Relativamente a queste analisi si osserva che i risultati sono oltre i limiti di legge relativamente alla triade Manganese, Arsenico, Ferro, dovuto a fenomeni naturali, come già noto in letteratura e come anche già giustificato dal nostro geologo con relazione specifica trasmessavi.
7. *Aggiornamento della planimetria delle reti fognarie, da consegnare anche su supporto cartaceo comprensiva dei punti di scarico, delle pendenze, dei pozzetti di raccolta/ispezione/campionamento e degli eventuali altri manufatti (vasche di sedimentazione, disoleatore, vasche di riserva idrica e/o bacino di invaso, posizione irrigatori per abbattimento polveri). In particolare, le reti di raccolta e trattamento devono essere diversificate in base alla tipologia di acqua (reflue civili, pluviali, I pioggia; II pioggia) e dotate di direzione di flusso idrico in ingresso. In questa tavola la ditta dovrà, altresì, dar conto dell’ubicazione del punto/dei punti di controllo della matrice acque sotterranee.*

Si allega nuovo elaborato cartografico TAV_05_TAVOLA IDRAULICA con riportati tutti gli elementi richiesti. Si allega altresì elenco elaborati aggiornato.



2.3 ELABORATI TECNICI AMBITO GESTIONE RIFIUTI

8. *“Fornire una tabella correlata alla “TAV_03_REV_1_STATO_DI_PROGETTO-I” in cui sia data evidenza per ogni singola area individuata nel layout della tipologia di rifiuti presenti e/o EoW, dell’elenco di codici E.E.R., del dimensionamento espresso in m³ e t. Il dimensionamento proposto deve essere coerente con le superfici a disposizione, la tipologia di rifiuto, le modalità di stoccaggio/deposito (cumulo, cassone) e la logistica interna dei mezzi. In questo documento devono essere, inoltre, riportati i seguenti dati:*

- a) *quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): _____ tonnellate,*
- b) *quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): _____ tonnellate,*
- c) *quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività) _____ tonnellate,*
- d) *quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: _____ tonnellate,*
- e) *quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: _____ tonnellate,*
- f) *quantità massima istantanea di EoW in deposito, specificando la quantità per ogni tipologia di materiale recuperato. Fornire un range di dimensioni del lotto chiuso di materiale recuperato a cui dovrà corrispondere univoca Dichiarazione di conformità del prodotto.*

Si riporta qui di seguito la tabella richiesta. Va evidenziato che è stata indicata la massima potenzialità di stoccaggio per ogni area dell’impianto, e pertanto la sommatoria di tutti gli stoccaggi indicati (per i rifiuti) è maggiore di quanto richiesto di messa in riserva, pari a 12.000 ton, poiché l’impianto per riuscire a lavorare non avrà sempre tutte le aree piene, ma sposterà i materiali nelle varie aree in funzione delle lavorazioni, dei conferimenti e delle richieste di mercato.

Lo stoccaggio massimo non potrà comunque superare le 12.000 ton richieste di messa in riserve.



AREA IMPIANTO (Come da Tavola 03)	SUPERFICIE [m ²]	SOTTOAREA	RIFIUTI PRESENTI e/o EOW	POTENZIALITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO
Area A	3.400	Cumuli sottovaglio	Pezzature vagliate: Sabbia Pietrisco Fine Pietrisco Grosso	1.500 ton (833 m ³)
		Deposito Materiale Recuperato in attesa di analisi	Prodotti in attesa di analisi (Inerti, terre, fresato)	6.000 ton (3.333 m ³)
Area B	4.100	Messa in Riserva	Tutti gli EER: 010408 010410 010413 101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 170504 170302	6.000 ton (3.333 m ³)
		Rifiuti di Risulta	191202 191204 191207 191203	178 ton (35 m ³)
		Deposito di rifiuti macinati da vagliare	Rifiuti lavorati e macinati da vagliare	2.000 ton (1.111 m ³)
Area C	4.300	Area deposito EoW	Prodotti – EoW (Inerti, Terre, Fresati)	7.500 ton (4.166 m ³)
		Ingresso, Pesa, Ufficio	-	-
Area D	1.200	Bacino D'invaso	-	-

Si riporta qui di seguito, inoltre, i dati sulle quantità massime richieste:

a) Quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 90.000 tonnellate/anno

Il quantitativo di rifiuti che la ditta Pulvini è autorizzata a stoccare nel corso dell'anno lavorativo è pari alla massima capacità produttiva, ovvero 90.000 ton/anno, la quale



non si prevede di variarla rispetto a quanto autorizzato con la presente richiesta di rinnovo;

- b) Quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 12.000 tonnellate;
I quantitativi massimi di rifiuti stoccati in R13 all'interno dell'impianto attualmente autorizzati sono pari a 3.080 ton. Avendo valutato la disponibilità di spazio all'interno dell'impianto, come riportato al capitolo 5.5. dell'ELAB_01_RELAZIONE TECNICA, si chiede l'aumento dello stoccaggio di rifiuti a 12.000 ton;
- c) Quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività) tra 1 e 15 m³ per codice EER. La ditta nei suoi processi di recupero ottiene rifiuti di risulta che vengono raccolti e divisi per EER all'interno di cassoni da 1 a 15 m³ ciascuno. Una volta pieno il cassone viene conferito a recupero in impianti terzi. Valutato che i rifiuti prodotti sono Metalli Ferrosi – EER 191202 (15 m³), Plastica e gomma - EER 191204 (10 m³), Legno – EER 191207 (3 m³), Metalli non Ferrosi – EER 191203 (rame 1 m³, alluminio 5 m³, acciaio 1 m³) si può stimare un massimo di 6 cassoni pieni di rifiuti di risulta, per un totale di 35 m³. Poiché i pesi specifici variano tra i materiali, le tonnellate complessive risulterebbero pari a circa: 120 ton per il Ferro, 3 ton per il legno, 5 ton per la plastica, 50 ton per i metalli non ferrosi, per un totale di 178 tonnellate.
Questi risultano essere i rifiuti periodicamente separati durante le operazioni di vagliatura e frantumazione, non si esclude la possibilità che ci possano essere anche altri rifiuti diversi, in quantitativi minori (a titolo d'esempio carta). In tal caso verranno gestiti come tali e opportunamente avviati a processo di recupero o smaltimento.
- d) Quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 300 ton/gg. Il calcolo per la quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento è dato dalla massima quantità annua recuperabile, pari a 90.000 ton/anno, diviso per i giorni di lavorazione, pari a 300 gg. Tale quantitativo giornaliero non coinvolge i quantitativi di rifiuti conferibili in impianto giornalieri con i mezzi, i quali conferimenti sono variabili in funzione delle richieste di mercato;
- e) Quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 90.000 tonnellate/anno, come da autorizzazione in essere;
- f) La quantità massima istantanea di EoW in deposito è variabile in funzione delle richieste di mercato e delle lavorazioni eseguite dall'impianto. Ogni singolo lotto di EoW potrà essere formato da un minimo di 100 m³ fino ad un massimo di 3.000 m³, in funzione delle richieste, sia esso appartenente al gruppo Inerti, Fresato o Terre, e per



ogni lotto corrisponderà univoca Dichiarazione di conformità del prodotto. E' pertanto difficile determinare un numero massimo di lotti disponibili nell'area di deposito EoW. E' tuttavia possibile stimare che nell'Area C c'è una potenzialità massima di stoccaggio pari a 7.500 ton, come indicato in tabella sopra.

9. *“Schema di calcolo del nuovo massimale delle garanzie finanziarie alla luce dei nuovi quantitativi di rifiuti in stoccaggio da autorizzare, compilato secondo il modello in formato editabile disponibile sul sito provinciale: [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-dellaprovincia/servizi/ambiente/garanzie-finanziarie-impianti-di-recupero-e-smaltimento - rifiuti](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-dellaprovincia/servizi/ambiente/garanzie-finanziarie-impianti-di-recupero-e-smaltimento-rifiuti)”*

Si allega in fondo alla presente documentazione, il modello compilato con il calcolo del nuovo massimale delle garanzie finanziarie, che risulta essere pari a: 133.560,00 €.

Tuttavia, vale la pena osservare quanto segue. La capacità di messa in riserva R13 proposta per l'impianto in oggetto è pari a 12.000 ton complessiva. Tale quantitativo può essere costituito sia da terra che inerti che fresato in varie combinazioni. Nella tabella A2 del modello fornito viene richiesto un quantitativo in kg dei rifiuti che si intende stoccare, così da poter calcolare l'importo totale massimo da garantire con fideiussione. Poiché nel gruppo inerti vi sono anche dei codici per i quali viene assegnato un importo per kg pari al doppio di quelli con codice 17 xx xx, le possibili combinazioni di stoccaggio di rifiuti EER 17 xx xx e EER diversi dai 17 xx xx sono infinite, e vedono come due casi limite lo stoccaggio di 12.000.000 kg di EER diversi dai codici 17 xx xx (caso più oneroso) e all'opposto lo stoccaggio di 12.000.000 kg di EER 17 xx xx (caso più economico). Tuttavia, per la ditta questi codici EER diversi dai 17 xx xx sono meno commercializzati ed è irrealistico pensare di poter arrivare a stoccare così tanti quantitativi di tali codici. Pertanto, si propone di poterne stoccare solamente 1.000.000 kg per i codici EER 010408, 010410, 010413, 101311. Questo comporta che il caso peggiore (più oneroso) sia quello in cui vi siano 11.000.000 kg di EER 17 xx xx e altri 1.000.000 kg di EER diversi dai 17 xx xx. Questo però non preclude la possibilità che la ditta in impianto possa avere anche una combinazione di stoccaggio pari a 12.000.000 kg di EER 17 xx xx e 0.00 kg di EER diversi da 17 xx xx, la cui combinazione a livello economico sarebbe comunque coperta dalla fideiussione proposta.



I calcoli del costo della fideiussione erano stati riportati anche in relazione tecnica, la quale viene qui allegata aggiornandone i contenuti e i conteggi.

10. *“Conferma della volontà della ditta di conferire e trattare in impianto il rifiuto EER 170302 secondo il regolamento DM 127/2024 e DM 69/2018. Si precisa, infatti, che tutte le affermazioni presenti nella Relazione Tecnica e PGO, quali: “EER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 - saranno recuperate secondo quanto indicato nel DM 69/2018. Ottenuto il “prodotto - granulato di conglomerato bituminoso”, lo stesso potrà essere miscelato in proporzioni consentite dalle indicazioni previste dalle norme UNI 11531-1 con gli inerti”, le quali intendono rappresentare un mix design tra granulato - miscelato con rifiuti inerti e granulato miscelato con aggregato recuperato non sono condivisibili e accettabili. Rimane la possibilità di valutare la procedura “caso per caso” presentando, pertanto, la documentazione idonea al rilascio del parere di ARPAV ai sensi art. 184-ter, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 (LG SNPA 41/22);”*

È stata rivista tale frase. Il rifiuto EER 170302 potrà essere recuperato sia ai sensi del DM 127/2024 sia ai sensi del DM 69/2018, tramite due processi distinti che portano all'ottenimento di due prodotti EoW. Si allega ELAB_01_REV_2_RELAZIONE TECNICA e ELAB_03_REV_3_PGO.

11. *Presentare il piano di gestione operativo aggiornato, in tutte le sue parti, coerentemente con gli approfondimenti tecnici richiesti nei punti precedenti e nei seguenti:*
- o descrizione delle modalità di conservazione della dichiarazione di conformità per ogni EoW presso l'impianto di produzione o presso la sede legale della Ditta, che dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo;*
 - o procedure di campionamento del rifiuto lavorato in attesa di caratterizzazione ai sensi della UNI 10802, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui deve essere avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta (esempio schede di campionamento UNI/TR 11682);*



- o indicazione dei luoghi di conservazione dei campioni relativi ai lotti di EoW recuperati;*

Sono stati aggiunti gli approfondimenti tecnici sopra richiesti all'interno del PGO rispettivamente nei capitoli 2.3.4, 2.3.6, 2.4.4, 2.4.6, 2.5.4, 2.5.6. Si allega ELAB_03_REV_2_PIANO DI GESTIONE OPERATIVA.

- o confermare che l'aggregato recuperato prodotto dalla ditta con marcatura CE UNI EN 13242 e destinato agli scopi specifici a), b), c), d), e) ed f) dell'Allegato 2 al DM 127/2024. Nel caso dell'utilizzo specifico c) ovvero realizzazione di miscele bituminose per sottofondi stradali specificare se si rispetterà la sola idoneità tecnica UNI 11531-1 o si intende avvalersi della specifica estesa "Capitolato tecnico dell'opera". In questo secondo caso dovranno essere forniti gli affidamenti di incarico e la dichiarazione del Direttore Lavori dell'opera che attesta la conformità di ciascun lotto di materiale recuperato rispetto al capitolato dell'opera in questione, formulando una procedura specifica all'interno del PGO per tale scenario;*

Come individuato al capitolo 2.3.3 del PGO la ditta attualmente produce ed è intenzionata a continuare a produrre prodotti inerti di cui agli scopi specifici dalla lettera a) alla e) dell'Allegato 2 del DM 127/2024.

Attualmente risulta difficile disporre di tutti i capitolati tecnici dell'opera delle opere che verranno richieste dai committenti nei prossimi 10 anni di attività; pertanto, non è stato inserito nessun capitolato. Qualora si dovesse presentare una richiesta da parte di un cliente che da capitolato esce dalle linee guida dei materiali standard previsti dalla UNI 13242 e UNI 11531-1 verrà presentata apposita richiesta alla Provincia e ad Arpav.

Non si esclude la possibilità che in futuro gli inerti ottenuti possano essere utilizzati dalla ditta anche per gli scopi previsti di cui alle lettere f), g) e h).

- o procedura gestionale di tracciabilità dei lotti (passaggi compilazione registro c/s), considerando che i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti chiusi, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, all'uscita*



dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato e/o macinato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come prodotto.

È stato inserito il capitolo 3.3 all'interno del PGO con indicata la procedura per mantenere la tracciabilità dei conferimenti rispetto ai lotti di prodotti ottenuti.

Si chiede, inoltre, al fine di disporre di un documento unitario e non frazionato, di integrare il PGO aggiornato, con i seguenti documenti: a) scheda caratterizzazione rifiuto, b) dichiarazione demolizione selettiva (DGRV 1773/2012), c) registro di manutenzione impianto, d) procedura di manutenzione e verifica delle pavimentazioni, e) registro di formazione del personale addetto al ricevimento-selezione-trattamento dei rifiuti, f) dichiarazioni di conformità dell'aggregato recuperato (EOW1), del granulato di conglomerato bituminoso (EOW2) e del materiale recuperato secondo procedura "caso per caso" (EOW3).

Si allega ELAB_03_REV_2_PIANO GESTIONE OPERATIVA. Nel dettaglio sono state aggiunte tutte le documentazioni richieste, ad eccezione della procedura di manutenzione e verifica delle pavimentazioni, la quale è stata inserita direttamente al capitolo 3.5 del PGO e ad eccezione del registro di formazione del personale addetto al ricevimento/trattamento dei rifiuti, in quanto la ditta dichiara di sovrintendere personalmente con il proprio titolare alle attività di ricevimento, selezione e trattamento dei rifiuti all'interno dell'impianto di recupero, contando un'esperienza trentennale in materia. e di terzi (laboratori e consulenti) per le certificazioni e le analisi dei materiali prodotti, oltre che avvalersi in parte della collaborazione di terzi per la gestione della parte amministrativa.

Rovigo, Gennaio 2025

Dott. Ing. Samuele Zambon

ARXEM SRL

Arxem Srl
Sede legale: Via A. Manzoni, 33 - 30030 Pianiga (VE)
Sede operativa: Via L. Baruchello, 82 - 45100 Rovigo (RO)
C.F. e P.Iva 04775150271 | SDI MSUXCR1 | info@arxem.it | Tel 0425 412542

ARXEM



Strutture
Ambiente
Geotecnica
Energia

ALLEGATI ELABORATI DI CARATTERE GENERALE

(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 ART. 46)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME PULVINI NOME GRAZIANO

NATO/A A NOVENTA VICENTINA PROVINCIA VICENZA

IL 07/12/1954 CODICE FISCALE: PLVGZN54T07F964Z

RESIDENTE A NOVENTA VICENTINA PROVINCIA VICENZA

IN VIA SALINE N° 40

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI E/O PER CONTO DI

PULVINI LORENZO EREDI SRL

DICHIARA

CHE L'IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO È IL NUMERO 01240410602160

CHE LA DATA DI EMISSIONE DELLA MARCA È LA SEGUENTE (gg/mm/aaaa) 23/07/2024

CHE L'IMPORTO È DI € 16,00 E CHE LA MARCA VIENE UTILIZZATA PER LA SPECIFICA

ISTANZA: RICHIESTA MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AVANZATA



ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO.

Il/La sottoscritto/a è consapevole:

- 1) di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000);
- 2) di decadere dai benefici a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (art. 75 D.P.R. 445/2000).

AVVERTENZE IMPORTANTI:

- 1) l'amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 D.P.R. 445/2000).
- 2) i dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto (D.Lgs. 196/2003).

Luogo e data Noventa Vicentina, 28/01/2025

(firma)

[Firma]

(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 ART. 46)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME PULVINI NOME GRAZIANO

NATO/A A NOVENTA VICENTINA PROVINCIA VICENZA

IL 07/12/1954 CODICE FISCALE: PLVGZN54T07F964Z

RESIDENTE A NOVENTA VICENTINA PROVINCIA VICENZA

IN VIA SALINE N° 40

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI E/O PER CONTO DI _____

PULVINI LORENZO EREDI SRL

DICHIARA

CHE L'IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO È IL NUMERO 01240410976551

CHE LA DATA DI EMISSIONE DELLA MARCA È LA SEGUENTE (gg/mm/aaaa) 28/01/2025

CHE L'IMPORTO È DI € 16,00 E CHE LA MARCA VIENE UTILIZZATA PER LA SPECIFICA
ISTANZA: INVIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO.

Il/La sottoscritto/a è consapevole:


- 1) di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000);
- 2) di decadere dai benefici a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (art. 75 D.P.R. 445/2000).

AVVERTENZE IMPORTANTI:

- 1) l'amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 D.P.R. 445/2000).
- 2) i dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto (D.Lgs. 196/2003).

Luogo e data Noventa Vicentina, 28/01/2025

(firma)



Provincia di Vicenza

SERVIZIO
RIFIUTI VIA VAS

Autotrasporti - Movimento terra
PULVINI LORENZO EREDI SA
Via Fioccardo 15 Int. 3 - Tel. 0444/88733
36025 NOVENTA VICENTINA (VI)
- Part. IVA 02680820292

** Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 le firme della presente domanda non sono soggette ad autenticazione nel caso in cui siano apposte in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La firma autografa può essere sostituita dalla firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.i.*

 Provincia di Vicenza	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE	SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS
---	--	-----------------------------

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO DI NOTORIETÀ

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a PULVINI GRAZIANO

nato/a a NOVENTA VICENTINA il 07/12/1954

e residente in Comune di NOVENTA VICENTINA via SALINE n. 40

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false e mendaci dichiarazioni punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, **AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.M. 5 FEBBRAIO 1998 E S.M.I., QUANTO SEGUE:**

- di rappresentare, in qualità di SOCIO AMMINISTRATORE la ditta avente:
- sede legale in NOVENTA VICENTINA via VIA FIOCCARDE n. 5 INT. 3
- codice fiscale/ P.IVA n. 02880830241
- oggetto sociale: PULVINI LORENZO EREDI SRL
- di essere
 - ☒ cittadino italiano
 - ☐ di Stato membro della UE
 - ☐ di essere cittadino, residente in Italia, di un altro Stato (precisare quale) che riconosce analogo diritto ai cittadini italiani);
- di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
- che la ditta è iscritta nel registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. di VICENZA; (ad esclusione delle imprese individuali);
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena:
 1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
- di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
- che la presente dichiarazione viene resa ai fini RILASCIO AUTORIZZAZIONE RINNOVO IMPIANTO

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

NOVENTA VICENTINA lì 28/01/2025
 (Luogo) (Data)


 (timbro e firma obbligatoria del Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa)*

** Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 le firme della presente domanda non sono soggette ad autenticazione nel caso in cui siano apposte in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La firma autografa può essere sostituita dalla firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.i.*

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
PLUGZHS4T07F964Z

ESTRATTO DI NASCITA
140 p1 sA-1954 024074

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA SALINE, N. 40 NOVENTA VICENTINA (VI)

C<ITACA79973IF8<<<<<<<<<<<<<<<<<
5412079M3112076ITA<<<<<<<<<<<<<<<<4
PULVINI<<GRAZIANO<<<<<<<<<<<<<<<<

 Provincia di Vicenza	DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA	SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS
---	---------------------------------	-----------------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
NEI CASI DI CUI ALL'ART. 89 DEL D.LGS 159/2011
 (D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a PULVINI GIUSEPPE

nato/a a NOVENTA VICENTINA il 13/05/1958

e residente in Comune di NOVENTA VICENTINA via VIA FIOCCARDE n. 5 INT. 2

titolare della seguente carica SOCIO AMMINISTRATORE DELLA DITTA PULVINI LORENZO EREDI SRL

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento UE per la Protezione dei Dati Personale n. 619/2016 ("GDPR") e del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

NOVENTA VICENTINA

(Luogo)

il 28/01/2025

(Data)

Autotrasporti - Movimento terra
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde 5 int. 3 - Tel. 0444/887389
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)
 Cap. IVA 02640400451

(timbro e firma obbligatoria del Rappresentante/Legale Rappresentante dell'impresa)*

** Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 le firme della presente domanda non sono soggette ad autenticazione nel caso in cui siano apposte in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La firma autografa può essere sostituita dalla firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.i.*

 Provincia di Vicenza	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE	SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS
---	--	-----------------------------

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO DI NOTORIETÀ
 (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a PULVINI GIUSEPPE

nato/a a NOVENTA VICENTINA il 13/05/1958

e residente in Comune di NOVENTA VICENTINA via VIA FIOCCARDE n. 5 INT. 2


Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false e mendaci dichiarazioni punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ,
AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.M. 5 FEBBRAIO 1998 E S.M.I., QUANTO SEGUE:

- di rappresentare, in qualità di SOCIO AMMINISTRATORE la ditta avente:
- sede legale in NOVENTA VICENTINA via VIA FIOCCARDE n. 5 INT. 3
- codice fiscale/ P.IVA n. 02880830241
- oggetto sociale: PULVINI LORENZO EREDI SRL
- di essere
 - ☒ cittadino italiano
 - ☐ di Stato membro della UE
 - ☐ di essere cittadino, residente in Italia, di un altro Stato (precisare quale) che riconosce analogo diritto ai cittadini italiani);
- di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
- che la ditta è iscritta nel registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. di VICENZA; (ad esclusione delle imprese individuali);
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena:
 1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
- di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
- che la presente dichiarazione viene resa ai fini RILASCIO AUTORIZZAZIONE IRINNOVO MPIANTO

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

NOVENTA VICENTINA lì 28/01/2025
 (Luogo) (Data)


 (timbro e firma obbligatoria del Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa)*

** Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 le firme della presente domanda non sono soggette ad autenticazione nel caso in cui siano apposte in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La firma autografa può essere sostituita dalla firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.i.*

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI /
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
PLVGPP58E13F964X

ESTREMI ATTO DI NASCITA
68 p1 SA-1958 024074

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA FIOCCARDE, N. 5-2 NOVENTA VICENTINA (VI)



C<ITACA47974KU9<<<<<<<<<<<<<<<
5805130M3205138ITA<<<<<<<<<<<<8
PULVINI<<GIUSEPPE<<<<<<<<<<<<<<

PULVINI LORENZO EREDI SRL

C.F. 02880830241

VIA FIOCCARDE

5/INT

NOVENTA VICENTINA

VI

nelle altre leggi vigenti in materia.

Verbale assemblea dei soci

F.TO:

PULVINI GRAZIANO

Il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 18:30 presso la sede sociale della società **Pulvini**

PULVINI GIUSEPPE

MICHELE DAL MASO NOTAIO (L.S.)

Lorenzo Eredi srl in Noventa Vicentina in Via Fioccarde N.5 int..3, si sono riuniti tutti i

soci, Signori Pulvini Graziano e Pulvini Giuseppe, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) individuazione della figura di datore di lavoro in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- 2) conferimento dell'attribuzione in via esclusiva ad un socio dei poteri di gestione, amministrazione e controllo in materia di tutela dell'ambiente

Assume la presidenza, su designazione dei presenti, il signor Pulvini Giuseppe, il quale constata e fa constatare la validità della riunione e chiama a fungere da segretario il

Sig. Gemmo Lorenzo, che accetta.

Sull'argomento nr.1:

Il Presidente espone ai convenuti che, considerata l'entrata in vigore della nuova legislazione in materia prevenzionistica (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106), è opportuno dotare l'azienda di un nuovo assetto funzionale del sistema organizzativo, attribuendo ad un solo socio tutti i poteri decisionali e di spesa necessari ad assumere la responsabilità dell'organizzazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro.

Osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 81/2008 egli stesso già svolge i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, essendo il Datore di lavoro.

Tutti i soci, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità, ma con l'astensione dell'interessato

deliberano

di attribuire in modo esclusivo al Sig. Pulvini Graziano, nato a Noventa Vicentina il 07/12/1954, residente in Noventa Vicentina in Via Saline 40 Cod.fiscale PLVGZN54T07F964Z, tutti i poteri gestionali, direzionali, decisionali e di spesa – nessuno escluso – che siano necessari per l'adempimento degli obblighi che il decreto legislativo

PULVINI LORENZO EREDI SRL
C.F. 02880830241
VIA FIOCCARDE
NOVENTA VICENTINA

5/INT
VI

n. 81/2008 e s.m.i. pone a carico del datore di lavoro, come definito dall'art. 2, 1° comma, lett. b) del sopra citato decreto, confermando le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione protezione dallo stesso svolte ai sensi dell'art.34 del D.lgs. 81/2008.



Sull'argomento N. 2:

Il Presidente prende nuovamente la parola per informare tutti i soci che la molteplicità e la complessità giuridica dell'impegno richiesto in materia di prevenzione e tutela ambientale richiedono una professionalità specifica di tipo organizzativo e gestionale, adeguatezza di assetti organizzativi e gestionali, localizzazione dell'impegno organizzativo e gestionale oltre che la possibilità di immediati e concreti interventi operativi.

Che, tali requisiti di professionalità, esperienza e diretto contatto con le fonti di rischio sussistono esclusivamente in capo al socio Pulvini Graziano che, da sempre, si occupa della materia della prevenzione e tutela ambientale.

Tutti i soci, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità, ma con l'astensione dell'interessato

deliberano

di attribuire in modo esclusivo al Sig. Pulvini Graziano, come sopra generalizzato, tutti i compiti funzionali all'integrale osservanza della normativa ambientale nel suo complesso tra cui, a mero titolo esemplificativo, quella sugli scarichi, sullo smaltimento dei rifiuti e sulle emissioni in atmosfera e sulla tutela dell'ambiente da inquinamento di ogni tipo.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti in capo alla Società dalla vigente normativa, anche tecnica, in materia ambientale vengono attribuiti al socio predetto tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.

In via puramente esemplificativa, e quindi fermo restando il dovere di adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legislazione ambientale in capo alla società, il socio come sopra incaricato e delegato dovrà:

PULVINI LORENZO EREDI SRL
C.F. 02880830241
VIA FIOCCARDE
NOVENTA VICENTINA

5/INT
VI



- (a) effettuare la preventiva valutazione del rischio per quanto riguarda il pericolo di ogni tipo di inquinamento nell'ambiente e nelle sue matrici (suolo, sottosuolo, acque, aria) e valutare l'eventuale superamento dei limiti fissati dalle leggi in materia;
- (b) attuare tutte le misure necessarie per la riduzione alla fonte degli agenti di rischio e per la limitazione dei loro effetti sull'ambiente, attraverso la predisposizione di misure tecniche di prevenzione, di misure organizzative e procedurali, il controllo sanitario, l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori oltre che le analisi ambientali;
- (c) garantire il rispetto delle norme in materia di sostanze e preparati pericolosi, con particolare riferimento alla valutazione delle conseguenze ambientali derivanti dall'uso delle stesse, da dedursi dalle relative schede di sicurezza, e al rispetto delle particolari disposizioni ad esse applicabili (ad es. norme sullo stoccaggio, sulla manipolazione, sul trasporto, ecc.), garantendo, inoltre, in caso di incidente da cui derivassero emissioni altamente inquinanti, la tempestiva segnalazione alle autorità competenti;
- (d) garantire il rispetto delle norme dettate in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, in particolare della parte III del D. Lgs. n. 152/2006, nonché di ogni altra disposizione in materia, anche con riferimento alle normative regionali;
- (e) controllare e verificare, richiedendo l'effettuazione di specifiche analisi, che gli scarichi siano autorizzati e rispettino i limiti di accettabilità previsti, nonché l'ottimale funzionamento dell'impianto di depurazione, ove esistente, comunque con la possibilità di intervenire direttamente ed immediatamente se si rendessero necessarie manutenzioni, riparazioni, modifiche o ristrutturazioni dell'impianto stesso, occuparsi della regolarità della gestione delle acque pubbliche in concessione, con particolare riferimento alla cura delle pratiche di concessione al prelievo e di denuncia periodica dei punti di prelievo autonomo, occuparsi del rispetto del regime autorizzatorio e fiscale degli scarichi idrici in corsi di acqua demaniale (R.D. 1775/33) e del pagamento della tassa di concessione regionale degli scarichi che recapitano in corpo idrico superficiale o in fognatura;

PULVINI LORENZO EREDI SRL
C.F. 02880830241
VIA FIOCCARDE
NOVENTA VICENTINA

5/INT
VI



(f) presenziare, eventualmente tramite propri qualificati incaricati, ai prelievi effettuati dalla Autorità di controllo e, ove necessario, chiederne la ripetizione e controllare la correttezza delle operazioni di analisi;

(g) garantire il rispetto della normativa dettata per la tutela della qualità dell'aria, in particolare della parte V del D. Lgs. n. 152/2006;

(h) occuparsi della corretta gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani e/o di quelli speciali o pericolosi, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero sulla base di una corretta valutazione dei presupposti legali e chimico-fisici, ai sensi della parte IV del D. Lgs. 152/2006, e dei provvedimenti attuativi del D. Lgs. 152/2006, nonché di ogni altra disposizione in materia. Dovrà valutare l'idoneità del rifiuto conferito ad essere effettivamente recuperato e/o riutilizzato dal gestore nel processo produttivo per il quale questi sia stato autorizzato ad impiegare o trattare il rifiuto stesso (ovvero per il quale abbia effettuato le comunicazioni di legge nell'ipotesi di procedura semplificata prevista dagli artt. 214 e ss. del D. Lgs. 152/06 per i rifiuti e le attività di cui al D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 5 aprile 2006). Inoltre, dovrà assicurarsi che i rifiuti siano affidati per il trasporto a soggetti iscritti all'Albo gestori e siano accompagnati dal formulario di identificazione, che siano conferiti, per lo smaltimento o il recupero, a soggetti autorizzati o che abbiano effettuato le necessarie comunicazioni e che siano, quando necessario, iscritti all'Albo gestori, che le movimentazioni dei rifiuti siano annotate sugli appositi registri alle scadenze temporali previste dalla legge; dovrà curare che la gestione avvenga secondo le disposizioni del Sistri, ove applicabili; dovrà predisporre i dati per la compilazione della denuncia annuale ed assicurarsi che sia tempestivamente inoltrata, rispettare le norme sul deposito temporaneo dei rifiuti in azienda e richiedere, quando necessarie, le relative autorizzazioni, rispettare i divieti stabiliti dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 (es. divieto di miscelazione, di abbandono dei rifiuti), occuparsi degli aspetti tributari legati alla produzione di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani e agli scarichi idrici prodotti; dovrà occuparsi della corretta gestione degli oli esausti se presenti, con particolare riferimento alle modalità di stoccaggio ed alle

PULVINI LORENZO EREDI SRL
C.F. 02880830241
VIA FIOCCARDE
NOVENTA VICENTINA

5/INT
VI



caratteristiche dei soggetti cessionari, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 95/92 e successive integrazioni e modificazioni;

(i) rispettare le norme in materia di gestione degli imballaggi stabilite dal titolo II della parte IV del D. Lgs. 152/2006, con particolare riferimento agli obblighi di garantire la raccolta degli imballaggi stessi per l'avvio al recupero e ai divieti di smaltimento in discarica di imballaggi e contenitori recuperati e di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari;

(l) occuparsi del rispetto della normativa in materia di tutela dell'inquinamento acustico esterno, con particolare riferimento al D.P.C.M. 01.03.91, alla Legge 447/1995 e alla normativa regionale vigente;

(m) occuparsi del rispetto del disposto di cui all'art. 844 c.c. in tema di emissioni odorigene;

(n) provvedere al più efficace uso delle risorse teso al risparmio delle materie prime e dell'energia in ogni fase del processo produttivo.

L'indicazione specifica delle norme di legge cui fare riferimento non deve intendersi come esaustiva dei doveri del socio come sopra incaricato, il quale dovrà, viceversa, provvedere a che venga adempiuto ogni obbligo in materia ambientale previsto dalla vigente legislazione (nazionale, regionale e, se del caso, comunitaria). Egli, inoltre, dovrà tenersi costantemente aggiornato in ordine all'emanazione di nuove disposizioni in materia.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti in capo alla Società dalla vigente normativa, anche tecnica, in materia ambientale, si ribadisce che vengono attribuiti al socio sig. Pulvini Graziano tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui attribuite. Egli deciderà in piena autonomia senza limiti di spesa e necessità di preventiva autorizzazione per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate, con il potere di impegnare direttamente la spesa o di effettuare pagamenti.

Il Sig. Pulvini Graziano accetta le cariche oggi conferite.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle

PULVINI LORENZO EREDI SRL
C.F. 02880830241
VIA FIOCCARDE
NOVENTA VICENTINA

5/INT
VI

ore 20:15 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

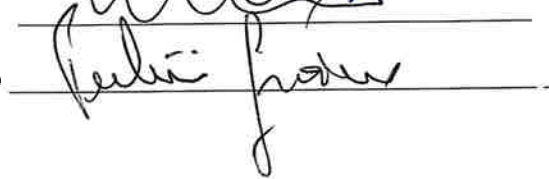
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Pulvini Giuseppe

Il segretario Gemmo Lorenzo

Il socio Pulvini Graziano







ARXEM



Strutture
Ambiente
Geotecnica
Energia

ALLEGATI ELABORATI DI AMBITO SCARICHI E MONITORAGGIO FALDA



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
24LA17735 del 17/12/2024

Campione di: Acqua di scarico

Data accettazione: 06/12/2024
 Data prelievo: 05/12/2024
 Data inizio prove: 06/12/2024
 Data fine prove: 10/12/2024

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Pozzetto fiscale

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,52	6÷8	
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	658		100
Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	1,0	25	1
COD (O2) <i>APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003</i>	mg/l	18	100	5
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,015	1	0,005
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,043	2	0,001
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,00010	0,1	0,0001
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,010	0,1	0,01
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,015	0,5	0,005
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05		0,05

Limiti di legge: PTA Veneto allegato C tabella 2 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 3936/24/A



RAPPORTO DI PROVA 24LA17735 del 17/12/2024

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. La presenza del simbolo § indica che la determinazione è stata effettuata presso laboratorio esterno. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Edoardo Agusson

Chimico

Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici del Veneto

Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
24LA09466 del 31/07/2024

Campione di: Acqua di scarico

Data accettazione: 28/06/2024
 Data prelievo: 28/06/2024
 Data inizio prove: 28/06/2024
 Data fine prove: 04/07/2024

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Pozzetto fiscale

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,08	6÷8	
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	456		100
Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	5,0	25	1
COD (O2) <i>APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003</i>	mg/l	12	100	5
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,26	1	0,005
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,28	2	0,001
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,00091	0,1	0,0001
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,010	0,1	0,01
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,0067	0,5	0,005
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05		0,05

Limiti di legge: PTA Veneto allegato C tabella 2 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 3620/24/A



RAPPORTO DI PROVA

24LA09466 del 31/07/2024

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Edoardo Agusson

Chimico

Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici del Veneto

Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
ARXEM SRL
 Via A. Manzoni, 33
 30030 PIANIGA (VE)

RAPPORTO DI PROVA
23LA16834 del 28/12/2023

Campione di: Acqua di scarico

Data accettazione: 07/12/2023
 Data prelievo: 06/12/2023
 Data inizio prove: 07/12/2023
 Data fine prove: 14/12/2023

Campionatore: Giovanni Vettorato (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Pozzetto fiscale

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,55	6÷8	
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	722		100
Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	< 1,0	25	1
COD (O2) <i>APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003</i>	mg/l	14	100	5
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,022	1	0,005
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,021	2	0,001
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,00010	0,1	0,0001
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,010	0,1	0,01
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,038	0,5	0,005
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05		0,05

Limiti di legge: PTA Veneto allegato C tabella 2 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 3127/23/A



RAPPORTO DI PROVA

23LA16834 del 28/12/2023

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
23LA08211 del 30/06/2023

Campione di: Acqua di scarico

Data accettazione: 16/06/2023
 Data prelievo: 16/06/2023
 Data inizio prove: 16/06/2023
 Data fine prove: 23/06/2023

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Pozzetto fiscale

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,35	6÷8	
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	815		100
Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	1,0	25	1
COD (O2) <i>APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003</i>	mg/l	16	100	5
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,011	1	0,005
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,0088	2	0,001
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,00010	0,1	0,0001
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,010	0,1	0,01
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,021	0,5	0,005
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05		0,05

Limiti di legge: PTA Veneto allegato C tabella 2 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 2620/23/A



RAPPORTO DI PROVA

23LA08211 del 30/06/2023

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
22LA16139 del 27/12/2022

Campione di: Acqua di scarico

Data accettazione: 20/12/2022
 Data prelievo: 19/12/2022
 Data inizio prove: 20/12/2022
 Data fine prove: 27/12/2022

Campionatore: Giovanni Vettorato (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Pozzetto fiscale

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,33	6÷8	
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	536		100
Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	3,0	25	1
COD (O2) <i>APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003</i>	mg/l	< 5,0	100	5
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,020	1	0,005
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,030	2	0,001
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,00018	0,1	0,0001
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,010	0,1	0,01
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,010	0,5	0,005
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05		0,05

Limiti di legge: PTA Veneto allegato C tabella 2 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di campionamento Acque n° 6258/22/A



RAPPORTO DI PROVA

22LA16139 del 27/12/2022

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA 22LA07133 del 13/07/2022

Campione di: Acqua di scarico

Data accettazione: 15/06/2022
 Data prelievo: 15/06/2022
 Data inizio prove: 15/06/2022
 Data fine prove: 21/06/2022

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Pozzetto fiscale

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,18	6÷8	
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	749		100
Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	< 1,0	25	1
COD (O2) <i>APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003</i>	mg/l	37	100	5
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,033	1	0,005
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,040	2	0,001
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,00025	0,1	0,0001
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,010	0,1	0,01
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,0050	0,5	0,005
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05		0,05

Limiti di legge: PTA Veneto allegato C tabella 2 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di campionamento Acque n° 1498/22/A



RAPPORTO DI PROVA

22LA07133 del 13/07/2022

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI S.n.c. di Pulvini Graziano e Giuseppe
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
21LA15385 del 29/12/2021

Campione di: Acqua di scarico

Data accettazione: 03/12/2021
 Data prelievo: 02/12/2021
 Data inizio prove: 03/12/2021
 Data fine prove: 06/12/2021

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 7
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Pozzetto fiscale

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,72	6÷8	
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	1520		100
Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	24	25	1
COD (O2) <i>APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003</i>	mg/l	28	100	5
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,88	1	0,005
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	1,6	2	0,001
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,0039	0,1	0,0001
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,014	0,1	0,01
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,015	0,5	0,005
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05		0,05

Limiti di legge: PTA Veneto allegato C tabella 2 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di campionamento Acque n° 13830/21/A



RAPPORTO DI PROVA

21LA15385 del 29/12/2021

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI S.n.c. di Pulvini Graziano e Giuseppe
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
21LA08209 del 16/07/2021

Campione di: Acqua di scarico

Data accettazione: 30/06/2021
 Data prelievo: 30/06/2021
 Data inizio prove: 30/06/2021
 Data fine prove: 08/07/2021

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 7
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Pozzetto fiscale

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,14	6÷8	
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	647		100
Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	10	25	1
COD (O2) <i>APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003</i>	mg/l	< 5,0	100	5
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,022	1	0,005
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,030	2	0,001
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,0029	0,1	0,0001
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,010	0,1	0,01
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,005	0,5	0,005
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05		0,05

Limiti di legge: PTA Veneto allegato C tabella 2 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 13306/21/A



RAPPORTO DI PROVA

21LA08209 del 16/07/2021

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI S.n.c. di Pulvini Graziano e Giuseppe
 Via Fioccarde, 9
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
20LA06548 del 15/07/2020

Campione di: Acqua di scarico - Campionamento istantaneo
 Data accettazione: 22/06/2020
 Data prelievo: 22/06/2020
 Data inizio prove: 22/06/2020
 Data fine prove: 30/06/2020

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 6
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Noventa Vicentina (PD)
 Punto di Prelievo: Pozzetto fiscale
 Accettazione n°: 06548/20

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,42	6÷8	
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	506		100
Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	4,0	25	1
COD (O ₂) <i>APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003</i>	mg/l	14	100	5
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,42	1	0,005
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,10	2	0,001
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,00049	0,1	0,0001
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,010	0,1	0,01
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,013	0,5	0,005
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05		0,05

Limiti di legge: PTA Veneto allegato C tabella 2 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 11909/20/A



RAPPORTO DI PROVA

20LA06548 del 15/07/2020

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI S.n.c. di Pulvini Graziano e Giuseppe
 Via Fioccarde, 9
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
19LA16260 del 16/01/2020

Campione di: Acqua di scarico - Campionamento istantaneo
 Data accettazione: 31/12/2019
 Data prelievo: 31/12/2019
 Data inizio prove: 31/12/2019
 Data fine prove: 14/01/2020

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo(Tecnico Innovazione Chimica Srl)
Procedura campionamento: PO 04-00 rev 6
Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Noventa Vicentina (PD)
Punto di Prelievo: Pozzetto fiscale
Accettazione n°: 16260/20

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,62	6÷8	
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	822		100
Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	3,0	25	1
COD (O2) <i>APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003</i>	mg/l	11	100	5
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,062	1	0,005
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,053	2	0,001
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,00010	0,1	0,0001
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,018	0,1	0,01
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,012	0,5	0,005
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05		0,05

Limiti di legge: PTA Veneto allegato C tabella 2 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 11360/19/A



RAPPORTO DI PROVA 19LA16260 del 16/01/2020

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta

Il Responsabile del Laboratorio Dott. Edoardo Agusson Chimico Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto Iscrizione n. 770



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI S.n.c. di Pulvini Graziano e Giuseppe
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
19LA07770 del 16/07/2019

Campione di: Acqua di scarico
 Data accettazione: 28/06/2019
 Data prelievo: 28/06/2019
 Data inizio prove: 28/06/2019
 Data fine prove: 11/07/2019

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo(Tecnico Innovazione Chimica Srl)
Procedura campionamento: PO 04-00 rev 6
Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Noventa Vicentina (PD)
Punto di Prelievo: Pozzetto fiscale
Accettazione n°: 07770/19

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,15	6÷8	
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	681		100
Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	11	25	1
COD <i>ISPRA Metodo 5135 - Manuali e Linee Guida 117/2014</i>	mg/l O2	23	100	10
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,14	1	0,005
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,12	2	0,001
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	0,00036	0,1	0,0001
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,010	0,1	0,01
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	< 0,005	0,5	0,005
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,05		0,05

Limiti di legge: PTA Veneto allegato C tabella 2 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 10721/19/A



RAPPORTO DI PROVA

19LA07770 del 16/07/2019

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

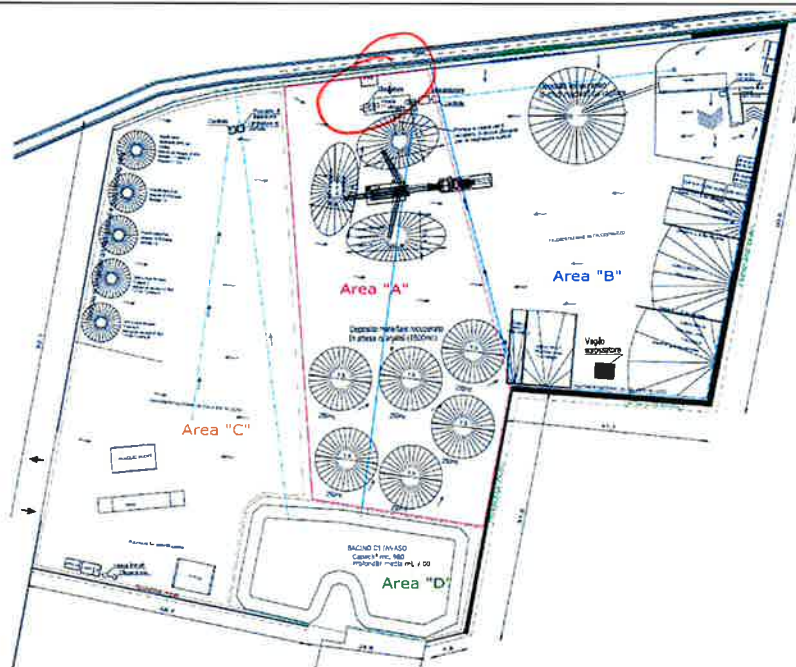
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta

Il Responsabile del Laboratorio Dott. Edoardo Agusson Chimico Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto Iscrizione n. 770

Pulvini Lorenzo Eredi Srl	REGISTRO DI MANUTENZIONE	Impianto di Recupero Inerti di Noventa Vicentina
---------------------------	-------------------------------------	---

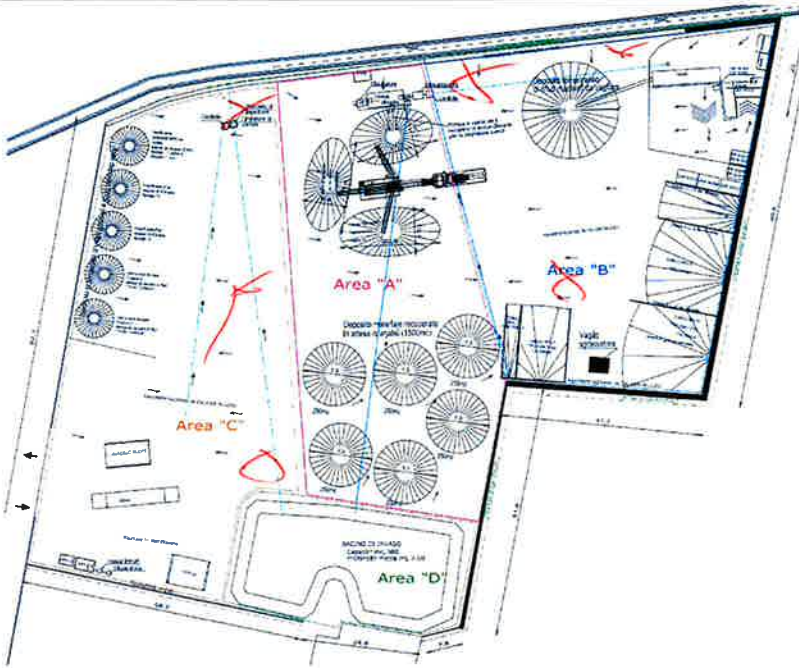

ANNO: <u>2024</u>		
Data <u>05 / 12 / 2024</u>	Ora <u>10 : 00</u>	N° Progressivo Manutenzione: <u>33 / 2024</u>
Elemento oggetto di manutenzione	☐ Impianto Meccanico di Frantumazione e Vagliatura Inerti ☐ Impianto Meccanico di sgrossatura delle terre ☒ Impianto di raccolta e trattamento delle acque ☐ Impianto di irrigazione/bagnature ☐ Pavimentazioni dell'impianto ☐ Bacino d'invaso dell'impianto ☐ Recinzione e siepe dell'impianto ☐ Ufficio e wc dell'impianto ☐ Quadri elettrici dell'impianto	
	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	
	Natura della manutenzione	☒ Ordinaria ☐ Straordinaria
	Periodicità della manutenzione	☐ Trimestrale ☒ Semestrale ☐ Annuale ☐ Altro:
	Breve descrizione dell'intervento:	
	<u>PRELIEVO ACQUE POZZETTO FISCALE</u>	
Eventuali ditte terze interessate alla manutenzione	<u>INNOVAZIONE CHIMICA SRL</u>	
Eventuali allegati	<u>RAPPORTO DI PROVA 24 LA 17735 del 17/12/24</u>	

UBICAZIONE INTERVENTO SULLA PLANIMETRIA D'IMPIANTO

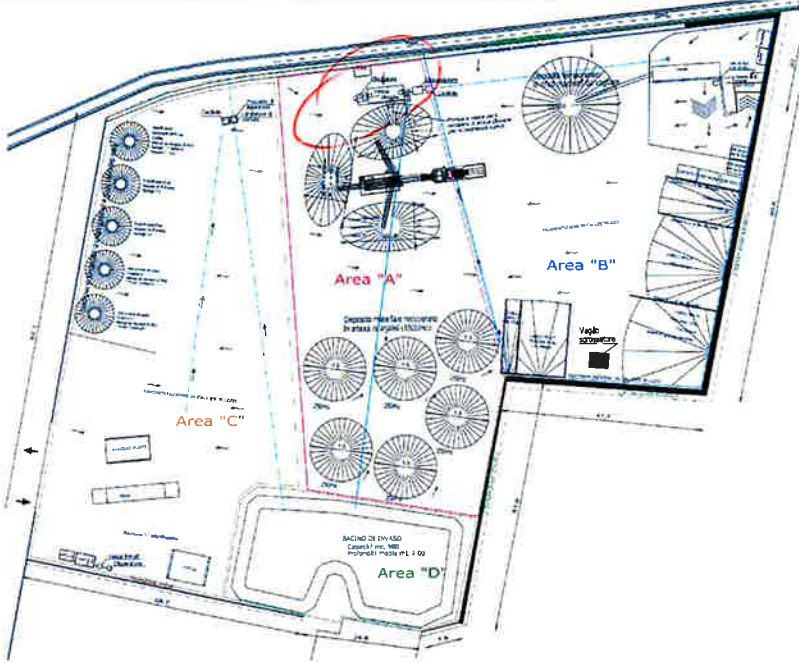


FIRMA EVENTUALI DITTE TERZE	FIRMA RESPONSABILE TECNICO IMPIANTO <i>[Signature]</i>
-----------------------------	---

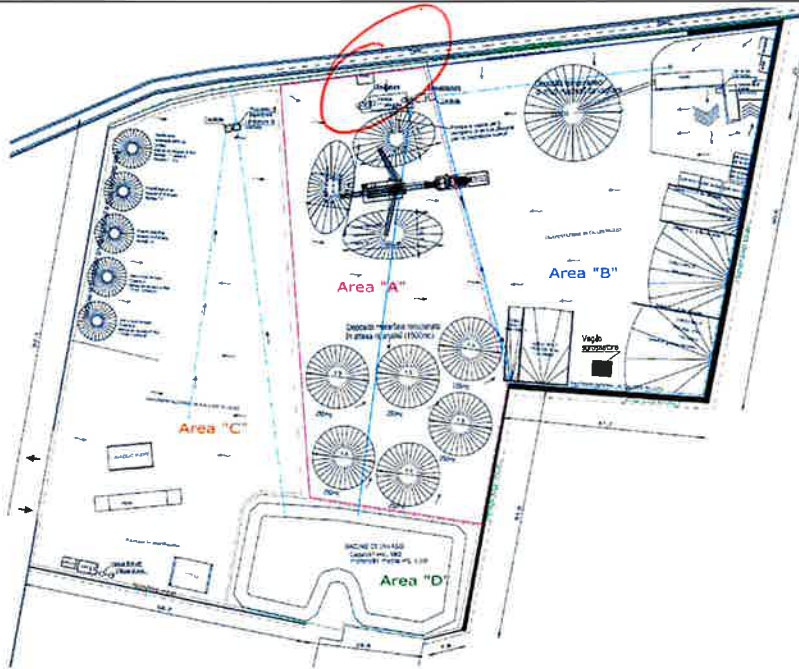

Pulvini Lorenzo Eredi Srl	REGISTRO DI MANUTENZIONE	Impianto di Recupero Inerti di Noventa Vicentina
---------------------------	-------------------------------------	---

ANNO: <u>2024</u>		
Data <u>26 / 07 / 2024</u>	Ora <u>08 : 20</u>	N° Progressivo Manutenzione: <u>21/2024</u>
Elemento oggetto di manutenzione	☐ Impianto Meccanico di Frantumazione e Vagliatura Inerti ☐ Impianto Meccanico di sgrossatura delle terre ☐ Impianto di raccolta e trattamento delle acque ☒ Impianto di irrigazione/bagnature ☐ Pavimentazioni dell'impianto ☐ Bacino d'invaso dell'impianto ☐ Recinzione e siepe dell'impianto ☐ Ufficio e wc dell'impianto ☐ Quadri elettrici dell'impianto	
	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	
	Natura della manutenzione	☒ Ordinaria ☐ Straordinaria
	Periodicità della manutenzione	☐ Trimestrale ☐ Semestrale ☐ Annuale ☒ Altro: <u>A.....B.I.S.O.C.N.O</u>
	Breve descrizione dell'intervento:	
	<u>PULIZIA GETTI e BAGNATURA</u> <u>PIAZZALE</u>	
	Eventuali ditte terze interessate alla manutenzione	
	Eventuali allegati	
UBICAZIONE INTERVENTO SULLA PLANIMETRIA D'IMPIANTO		
		
FIRMA EVENTUALI DITTE TERZE		FIRMA RESPONSABILE TECNICO IMPIANTO
		

Pulvini Lorenzo Eredi Srl	REGISTRO DI MANUTENZIONE	Impianto di Recupero Inerti di Noventa Vicentina
---------------------------	-------------------------------------	---

ANNO: <u>2024</u>			
Data <u>28/06/2024</u>	Ora <u>16:05</u>	N° Progressivo Manutenzione: <u>16/2024</u>	
Elemento oggetto di manutenzione	☐ Impianto Meccanico di Frantumazione e Vagliatura Inerti ☐ Impianto Meccanico di sgrossatura delle terre ☒ Impianto di raccolta e trattamento delle acque ☐ Impianto di irrigazione/bagnature ☐ Pavimentazioni dell'impianto ☐ Bacino d'invaso dell'impianto ☐ Recinzione e siepe dell'impianto ☐ Ufficio e wc dell'impianto ☐ Quadri elettrici dell'impianto		
	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO		
	Natura della manutenzione	☒ Ordinaria ☐ Straordinaria	
	Periodicità della manutenzione	☐ Trimestrale ☒ Annuale ☐ Semestrale ☐ Altro:.....	
	Breve descrizione dell'intervento:		
	<u>PRELIEVO ACQUA SOTTERRANEA</u> 		
	Eventuali ditte terze interessate alla manutenzione	<u>INNOVAZIONE CHIMICA SRL</u>	
	Eventuali allegati	<u>RAPPORTO DI PROVA 241.109469 del 29/07/24</u>	
UBICAZIONE INTERVENTO SULLA PLANIMETRIA D'IMPIANTO			
			
FIRMA EVENTUALI DITTE TERZE		FIRMA RESPONSABILE TECNICO IMPIANTO <i>[Signature]</i>	

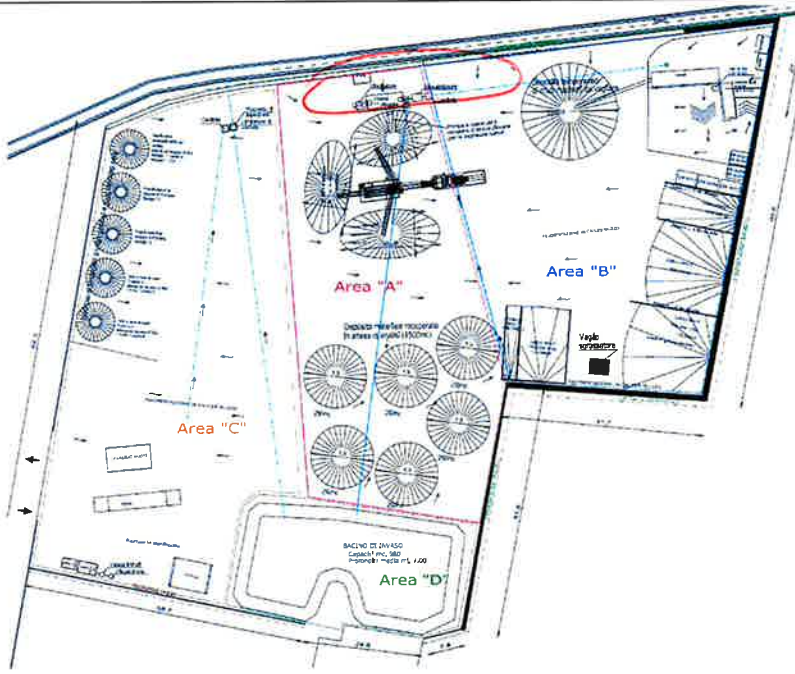
Pulvini Lorenzo Eredi Srl	REGISTRO DI MANUTENZIONE	Impianto di Recupero Inerti di Noventa Vicentina
---------------------------	-------------------------------------	---

ANNO: <u>2024</u> ...		
Data <u>28</u> / <u>06</u> / <u>2024</u>	Ora <u>16:00</u>	N° Progressivo Manutenzione: <u>15/2024</u>
Elemento oggetto di manutenzione	☐ Impianto Meccanico di Frantumazione e Vagliatura Inerti	
	☐ Impianto Meccanico di sgrossatura delle terre	
	☒ Impianto di raccolta e trattamento delle acque	
	☐ Impianto di irrigazione/bagnature	
	☐ Pavimentazioni dell'impianto	
	☐ Bacino d'invaso dell'impianto	
	☐ Recinzione e siepe dell'impianto	
	☐ Ufficio e wc dell'impianto	
☐ Quadri elettrici dell'impianto		
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO		
Natura della manutenzione	☒ Ordinaria	☐ Straordinaria
Periodicità della manutenzione	☐ Trimestrale	☒ Semestrale
	☐ Annuale	☐ Altro:
Breve descrizione dell'intervento: <u>PRELIEVO ACQUE POZZETTO FISCALE</u>		
Eventuali ditte terze interessate alla manutenzione	<u>INNOVAZIONE CHIMICA SRL</u>	
Eventuali allegati	<u>RAPPORTO DI PROVA 24LA09466 del 31/05/24</u>	
UBICAZIONE INTERVENTO SULLA PLANIMETRIA D'IMPIANTO		
		
FIRMA EVENTUALI DITTE TERZE		FIRMA RESPONSABILE TECNICO IMPIANTO 

Pulvini Lorenzo Eredi Srl	REGISTRO DI MANUTENZIONE	Impianto di Recupero Inerti di Noventa Vicentina
---------------------------	-------------------------------------	---

ANNO: <u>2024</u>		
Data <u>24/04/2024</u>	Ora <u>11:00</u>	N° Progressivo Manutenzione: <u>09</u> .../20 <u>24</u>
Elemento oggetto di manutenzione	☐ Impianto Meccanico di Frantumazione e Vagliatura Inerti ☐ Impianto Meccanico di sgrossatura delle terre ☐ Impianto di raccolta e trattamento delle acque ☒ Impianto di irrigazione/bagnature ☐ Pavimentazioni dell'impianto ☐ Bacino d'invaso dell'impianto ☐ Recinzione e siepe dell'impianto ☐ Ufficio e wc dell'impianto ☐ Quadri elettrici dell'impianto	
	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	
	Natura della manutenzione	☒ Ordinaria ☐ Straordinaria
	Periodicità della manutenzione	☐ Trimestrale ☒ Semestrale ☐ Annuale ☐ Altro:.....
	Breve descrizione dell'intervento:	
	<u>PULIZIA GETTI - BAGNATURA</u> <u>PIAZZALE</u>	
	Eventuali ditte terze interessate alla manutenzione Eventuali allegati	
UBICAZIONE INTERVENTO SULLA PLANIMETRIA D'IMPIANTO		
FIRMA EVENTUALI DITTE TERZE		FIRMA RESPONSABILE TECNICO IMPIANTO

Pulvini Lorenzo Eredi Srl	REGISTRO DI MANUTENZIONE	Impianto di Recupero Inerti di Noventa Vicentina
---------------------------	-------------------------------------	---

ANNO: <u>2024</u>		
Data <u>02 / 02 / 2024</u>	Ora <u>09 : 00</u>	N° Progressivo Manutenzione: <u>01/2024</u>
Elemento oggetto di manutenzione	☐ Impianto Meccanico di Frantumazione e Vagliatura Inerti ☐ Impianto Meccanico di sgrossatura delle terre ☒ Impianto di raccolta e trattamento delle acque ☐ Impianto di irrigazione/bagnature ☐ Pavimentazioni dell'impianto ☒ Bacino d'invaso dell'impianto ☐ Recinzione e siepe dell'impianto ☐ Ufficio e wc dell'impianto ☐ Quadri elettrici dell'impianto	
	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	
	Natura della manutenzione	☒ Ordinaria ☐ Straordinaria
	Periodicità della manutenzione	☐ Trimestrale ☐ Semestrale ☒ Annuale ☒ Altro: <u>A... BISOGNO</u>
	Breve descrizione dell'intervento:	
	<u>PULIZIA CON IDRANTE DEI SEDIMENTI</u> <u>FORMATI NELLA VASCA E BACINI DELLE</u> <u>CADITOIE DEL PIAZZALE</u>	
	Eventuali ditte terze interessate alla manutenzione	/
Eventuali allegati	/	
UBICAZIONE INTERVENTO SULLA PLANIMETRIA D'IMPIANTO		
		
FIRMA EVENTUALI DITTE TERZE	FIRMA RESPONSABILE TECNICO IMPIANTO	
		



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
24LA09469 del 29/07/2024

Campione di: Acqua sotterranea

Data accettazione: 28/06/2024
 Data prelievo: 28/06/2024
 Data inizio prove: 28/06/2024
 Data fine prove: 17/07/2024

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Piezometro Pz 1

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	------------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-1,78		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		6,95		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	18,4		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	1020		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	1,3		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	23,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	6,7	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,74	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2,1	10	0,5



RAPPORTO DI PROVA

24LA09469 del 29/07/2024

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
Bario <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	93		0,6
Berillio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	4	0,1
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	5	0,1
Cobalto <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,77	50	0,1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,20	50	0,2
Cromo VI <i>EPA 7199 1996</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	24	200	1
Mercurio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	1	0,1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	9,5	20	0,3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	10	0,1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	11	1000	0,1
Selenio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,74	10	0,2
Stagno <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 1,0		1
Manganese <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	158	50	0,3
Tallio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	2	0,1
Vanadio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2,5		0,1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 5,0	3000	5
ALTRE SOSTANZE				
Idrocarburi leggeri (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi pesanti (espressi come n-esano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100	350	100

Limiti di legge: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Parte IV, Titolo V, Allegato 5 e s.m.i.: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



RAPPORTO DI PROVA 24LA09469 del 29/07/2024

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

Note: Verbale di Campionamento Acque Sotterranee n° 01143/24/S

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Edoardo Agusson

Chimico

Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
24LA09468 del 29/07/2024

Campione di: Acqua sotterranea
 Data accettazione: 28/06/2024
 Data prelievo: 28/06/2024
 Data inizio prove: 28/06/2024
 Data fine prove: 17/07/2024

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Piezometro Pz 2

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	------------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-0,56		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,15		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	16,1		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	981		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	0,5		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	-22,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	16	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	3,1	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	5,3	10	0,5



RAPPORTO DI PROVA

24LA09468 del 29/07/2024

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
Bario <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	163		0,6
Berillio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	4	0,1
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	5	0,1
Cobalto <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,82	50	0,1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,97	50	0,2
Cromo VI <i>EPA 7199 1996</i>	µg/l	0,70	5	0,5
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	18	200	1
Mercurio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	1	0,1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	10,8	20	0,3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,27	10	0,1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	12	1000	0,1
Selenio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,84	10	0,2
Stagno <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 1,0		1
Manganese <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	111	50	0,3
Tallio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	2	0,1
Vanadio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	14		0,1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 5,0	3000	5
ALTRE SOSTANZE				
Idrocarburi leggeri (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi pesanti (espressi come n-esano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100	350	100

Limiti di legge: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Parte IV, Titolo V, Allegato 5 e s.m.i: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



RAPPORTO DI PROVA 24LA09468 del 29/07/2024

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

Note: Verbale di Campionamento Acque Sotterranee n° 01143/24/S

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Edoardo Agusson

Chimico

Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
24LA09467 del 29/07/2024

Campione di: Acqua sotterranea

Data accettazione: 28/06/2024
 Data prelievo: 28/06/2024
 Data inizio prove: 28/06/2024
 Data fine prove: 17/07/2024

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Piezometro Pz 3

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	------------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-0,74		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,22		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	15,8		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	456		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	0,7		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	-89,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 5,0	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	34	10	0,5



RAPPORTO DI PROVA

24LA09467 del 29/07/2024

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
Bario <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	205		0,6
Berillio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	4	0,1
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	5	0,1
Cobalto <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	50	0,1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,20	50	0,2
Cromo VI <i>EPA 7199 1996</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	1910	200	1
Mercurio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	1	0,1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	6,1	20	0,3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	10	0,1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,60	1000	0,1
Selenio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,20	10	0,2
Stagno <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 1,0		1
Manganese <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	47	50	0,3
Tallio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	2	0,1
Vanadio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,11		0,1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 5,0	3000	5
ALTRE SOSTANZE				
Idrocarburi leggeri (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi pesanti (espressi come n-esano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100	350	100

Limiti di legge: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Parte IV, Titolo V, Allegato 5 e s.m.i.: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



RAPPORTO DI PROVA 24LA09467 del 29/07/2024

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

Note: Verbale di Campionamento Acque Sotterranee n° 01143/24/S

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Edoardo Agusson

Chimico

Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
23LA08208 del 30/06/2023

Campione di: Acqua sotterranea
 Data accettazione: 16/06/2023
 Data prelievo: 16/06/2023
 Data inizio prove: 16/06/2023
 Data fine prove: 29/06/2023

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Piezometro Pz 1

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	------------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-2,35		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		6,91		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	18,3		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	954		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	1,7		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	105,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 5,0	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,50	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2,7	10	0,5



RAPPORTO DI PROVA

23LA08208 del 30/06/2023

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
Bario <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	78		0,6
Berillio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	4	0,1
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	5	0,1
Cobalto <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,41	50	0,1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,20	50	0,2
Cromo VI <i>EPA 7199 1996</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	379	200	1
Mercurio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	1	0,1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2,1	20	0,3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	10	0,1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,55	1000	0,1
Selenio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,20	10	0,2
Stagno <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 1,0		1
Manganese <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	231	50	0,3
Tallio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	2	0,1
Vanadio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,50		0,1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	5,0	3000	5
ALTRE SOSTANZE				
Idrocarburi leggeri (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi pesanti (espressi come n-esano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100	350	100

Limiti di legge: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Parte IV, Titolo V, Allegato 5 e s.m.i.: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



RAPPORTO DI PROVA 23LA08208 del 30/06/2023

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

Note: Verbale di Campionamento Acque sotterranee n° 02000/23/S

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Edoardo Agusson

Chimico

Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici del Veneto

Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
23LA08207 del 30/06/2023

Campione di: Acqua sotterranea
 Data accettazione: 16/06/2023
 Data prelievo: 16/06/2023
 Data inizio prove: 16/06/2023
 Data fine prove: 29/06/2023

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Piezometro Pz 2

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	------------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-1,43		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,07		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	16		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	847		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	1,1		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	-9,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 5,0	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2,5	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	5,8	10	0,5



RAPPORTO DI PROVA

23LA08207 del 30/06/2023

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
Bario <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	94		0,6
Berillio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	4	0,1
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	5	0,1
Cobalto <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,51	50	0,1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,66	50	0,2
Cromo VI <i>EPA 7199 1996</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2,4	200	1
Mercurio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	1	0,1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	1,9	20	0,3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	10	0,1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	7,2	1000	0,1
Selenio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,57	10	0,2
Stagno <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 1,0		1
Manganese <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	40	50	0,3
Tallio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	2	0,1
Vanadio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	8,9		0,1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 5,0	3000	5
ALTRE SOSTANZE				
Idrocarburi leggeri (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi pesanti (espressi come n-esano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100	350	100

Limiti di legge: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Parte IV, Titolo V, Allegato 5 e s.m.i.: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



RAPPORTO DI PROVA 23LA08207 del 30/06/2023

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di Campionamento Acque sotterranee n° 02000/23/S

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
23LA08206 del 30/06/2023

Campione di: Acqua sotterranea
 Data accettazione: 16/06/2023
 Data prelievo: 16/06/2023
 Data inizio prove: 16/06/2023
 Data fine prove: 29/06/2023

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Piezometro Pz 3

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	------------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-1,40		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,04		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	15,9		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	1170		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	0,9		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	118,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	16	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	1,6	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	4,8	10	0,5



RAPPORTO DI PROVA

23LA08206 del 30/06/2023

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
Bario <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	132		0,6
Berillio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	4	0,1
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	5	0,1
Cobalto <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,47	50	0,1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,32	50	0,2
Cromo VI <i>EPA 7199 1996</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	28	200	1
Mercurio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	1	0,1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	1,7	20	0,3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,11	10	0,1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	4,8	1000	0,1
Selenio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,29	10	0,2
Stagno <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 1,0		1
Manganese <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	244	50	0,3
Tallio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	2	0,1
Vanadio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	5,6		0,1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	5,5	3000	5
ALTRE SOSTANZE				
Idrocarburi leggeri (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi pesanti (espressi come n-esano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100	350	100

Limiti di legge: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Parte IV, Titolo V, Allegato 5 e s.m.i.: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



RAPPORTO DI PROVA 23LA08206 del 30/06/2023

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

Note: Verbale di Campionamento Acque sotterranee n° 02000/23/S

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Edoardo Agusson

Chimico

Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici del Veneto

Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
22LA07136 del 13/07/2022

Campione di: Acqua sotterranea

Data accettazione: 15/06/2022
 Data prelievo: 15/06/2022
 Data inizio prove: 15/06/2022
 Data fine prove: 07/07/2022

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Piezometro Pz 1

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	------------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-2,95		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,43		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	16,5		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	850		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	2,4		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	211,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 5,0	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,83	10	0,5



RAPPORTO DI PROVA

22LA07136 del 13/07/2022

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
Bario <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	100		0,6
Berillio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	4	0,1
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	5	0,1
Cobalto <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,13	50	0,1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,70	50	0,2
Cromo VI <i>EPA 7199 1996</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	27	200	1
Mercurio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	1	0,1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,58	20	0,3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,11	10	0,1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,94	1000	0,1
Selenio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,20	10	0,2
Stagno <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 1,0		1
Manganese <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	115	50	0,3
Tallio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	2	0,1
Vanadio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10		0,1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	16	3000	5
ALTRE SOSTANZE				
Idrocarburi leggeri (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi pesanti (espressi come n-esano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100	350	100

Limiti di legge: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Parte IV, Titolo V, Allegato 5 e s.m.i: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



RAPPORTO DI PROVA 22LA07136 del 13/07/2022

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 01858/22/S

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
22LA07135 del 13/07/2022

Campione di: Acqua sotterranea
Data accettazione: 15/06/2022
Data prelievo: 15/06/2022
Data inizio prove: 15/06/2022
Data fine prove: 01/07/2022

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
Punto di Prelievo: Piezometro Pz 3

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	---------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-2,01		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,65		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	17,5		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	1050		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	2,0		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	186,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	5,4	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	1,9	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	4,1	10	0,5



RAPPORTO DI PROVA

22LA07135 del 13/07/2022

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
Bario <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	100		0,6
Berillio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	4	0,1
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	5	0,1
Cobalto <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,45	50	0,1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,31	50	0,2
Cromo VI <i>EPA 7199 1996</i>	µg/l	1,6	5	0,5
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	18	200	1
Mercurio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	1	0,1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2,8	20	0,3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	10	0,1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	6,0	1000	0,1
Selenio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	1,6	10	0,2
Stagno <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 1,0		1
Manganese <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	186	50	0,3
Tallio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	2	0,1
Vanadio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	7,3		0,1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	5,6	3000	5
ALTRE SOSTANZE				
Idrocarburi leggeri (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi pesanti (espressi come n-esano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100	350	100

Limiti di legge: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Parte IV, Titolo V, Allegato 5 e s.m.i: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



RAPPORTO DI PROVA 22LA07135 del 13/07/2022

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 01858/22/S

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI SRL
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
22LA07134 del 13/07/2022

Campione di: Acqua sotterranea
 Data accettazione: 15/06/2022
 Data prelievo: 15/06/2022
 Data inizio prove: 15/06/2022
 Data fine prove: 01/07/2022

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 8
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Piezometro Pz 2

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	------------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-2,03		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,61		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	15,8		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	615		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	1,6		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	-17,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 5,0	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	42	10	0,5



RAPPORTO DI PROVA

22LA07134 del 13/07/2022

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
Bario <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	167		0,6
Berillio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	4	0,1
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	5	0,1
Cobalto <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	50	0,1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	7,0	50	0,2
Cromo VI <i>EPA 7199 1996</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2260	200	1
Mercurio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,10	1	0,1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,33	20	0,3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	10	0,1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,27	1000	0,1
Selenio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,20	10	0,2
Stagno <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 1,0		1
Manganese <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	41	50	0,3
Tallio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	2	0,1
Vanadio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,28		0,1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 5,0	3000	5
ALTRE SOSTANZE				
Idrocarburi leggeri (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi pesanti (espressi come n-esano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100	350	100

Limiti di legge: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Parte IV, Titolo V, Allegato 5 e s.m.i: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



RAPPORTO DI PROVA 22LA07134 del 13/07/2022

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 01858/22/S

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI S.n.c. di Pulvini Graziano e Giuseppe
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
21LA08208 del 16/07/2021

Campione di: Acqua sotterranea
 Data accettazione: 30/06/2021
 Data prelievo: 30/06/2021
 Data inizio prove: 30/06/2021
 Data fine prove: 13/07/2021

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 7
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Piezometro Pz 1

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	---------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-2,60		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,10		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	16,0		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	865		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	2,2		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	113,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 5,0	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,50	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,59	10	0,5



RAPPORTO DI PROVA

21LA08208 del 16/07/2021

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
Bario <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	64		0,6
Berillio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	4	0,1
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	5	0,1
Cobalto <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,12	50	0,1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,20	50	0,2
Cromo VI <i>EPA 7199 1996</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	6,3	200	1
Mercurio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	1	0,1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	1,1	20	0,3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,25	10	0,1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	1,4	1000	0,1
Selenio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,20	10	0,2
Stagno <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 1,0		1
Manganese <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	92	50	0,3
Tallio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	2	0,1
Vanadio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,51		0,1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	14	3000	5
ALTRE SOSTANZE				
Idrocarburi leggeri (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi pesanti (espressi come n-esano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100	350	100

Limiti di legge: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



RAPPORTO DI PROVA 21LA08208 del 16/07/2021

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 01592/21/S

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI S.n.c. di Pulvini Graziano e Giuseppe
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
21LA08207 del 16/07/2021

Campione di: Acqua sotterranea

Data accettazione: 30/06/2021
 Data prelievo: 30/06/2021
 Data inizio prove: 30/06/2021
 Data fine prove: 13/07/2021

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 7
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Piezometro Pz 3

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	---------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-1,63		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,20		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	17,5		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	850		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	1,9		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	105,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	6,5	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	1,2	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	4,8	10	0,5



RAPPORTO DI PROVA

21LA08207 del 16/07/2021

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
Bario <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	139		0,6
Berillio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	4	0,1
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	5	0,1
Cobalto <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,52	50	0,1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,20	50	0,2
Cromo VI <i>EPA 7199 1996</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	17	200	1
Mercurio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	1	0,1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	3,1	20	0,3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,44	10	0,1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	5,3	1000	0,1
Selenio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,37	10	0,2
Stagno <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 1,0		1
Manganese <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	286	50	0,3
Tallio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	2	0,1
Vanadio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	5,5		0,1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	8,2	3000	5
ALTRE SOSTANZE				
Idrocarburi leggeri (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi pesanti (espressi come n-esano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100	350	100

Limiti di legge: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



RAPPORTO DI PROVA 21LA08207 del 16/07/2021

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 01592/21/S

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI S.n.c. di Pulvini Graziano e Giuseppe
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
21LA08206 del 16/07/2021

Campione di: Acqua sotterranea

Data accettazione: 30/06/2021
 Data prelievo: 30/06/2021
 Data inizio prove: 30/06/2021
 Data fine prove: 13/07/2021

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 7
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Piezometro Pz 2

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	---------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-1,68		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,42		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	15,9		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	582		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	1,5		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	-46,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 5,0	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	39	10	0,5



RAPPORTO DI PROVA

21LA08206 del 16/07/2021

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
Bario <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	162		0,6
Berillio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	4	0,1
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	5	0,1
Cobalto <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	50	0,1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,20	50	0,2
Cromo VI <i>EPA 7199 1996</i>	µg/l	< 0,5	5	0,5
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2060	200	1
Mercurio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	1	0,1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,30	20	0,3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,32	10	0,1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,73	1000	0,1
Selenio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,20	10	0,2
Stagno <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 1,0		1
Manganese <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	37	50	0,3
Tallio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,10	2	0,1
Vanadio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0,13		0,1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	11	3000	5
ALTRE SOSTANZE				
Idrocarburi leggeri (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi pesanti (espressi come n-esano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100		100
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007</i>	µg/l	< 100	350	100

Limiti di legge: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.2: Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.



RAPPORTO DI PROVA 21LA08206 del 16/07/2021

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 01592/21/S

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del "Lower Bound", se non diversamente specificato. Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato. Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova



Spett.
PULVINI LORENZO EREDI S.n.c. di Pulvini Graziano e Giuseppe
 Via Fioccarde, 5 int.3
 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)

RAPPORTO DI PROVA
20LA06551 del 21/07/2020

Campione di: Acqua sotterranea
 Data accettazione: 22/06/2020
 Data prelievo: 22/06/2020
 Data inizio prove: 22/06/2020
 Data fine prove: 02/07/2020

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
 Procedura campionamento: PO 04-00 rev 6
 Loc. Prelievo: Pulvini Lorenzo Eredi - Via dell'Industria, Noventa Vicentina (VI)
 Punto di Prelievo: Piezometro Pz 1
 Accettazione n°: 06551/20

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limite 1	Limite Quant.
----------------------------	------	-----------	----------	---------------

MISURE IN CAMPO

Livello piezometrico (da bocca pozzo)	m	-2,42		
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		7,09		
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	18,2		
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	2300		
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	3,8		0,5
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2520 B 2000</i>	mV	117,0		

MISURE IN LABORATORIO

METALLI				
Alluminio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	12	200	5
Antimonio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	1,3	5	0,5
Argento <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0,5	10	0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
 Via Lazio, 36 - 31045 Motta di Livenza (TV) Telefono 0422.768848 - Fax 0422.766933 e-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
 Iscr.Reg. Impr. Treviso - Cod. Fisc. - Part Iva 04066630262 N° R.E.A. 320051 Cap. Soc. € 100.000,00

ARXEM



Strutture
Ambiente
Geotecnica
Energia

ALLEGATI ELABORATI DI AMBITO GESTIONE RIFIUTI

SCHEMA PER IL CALCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA

ai sensi della D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014 e s.m.i.

Ditta PULVINI LORENZO EREDI SRLSede dell'impianto DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSIComune NOVENTA VICENTINAIndirizzo VIA DELL'INDUSTRIAn. -**Tabelle A. Stoccaggi di rifiuti in ingresso****A1.** Attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti **pericolosi e non pericolosi**
(punto 6.1.2 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

	Quantità (kg)	Importo per kg	TOTALE
Rifiuti non pericolosi	0	€ 0,20	0
Rifiuti pericolosi	0	€ 0,50	0
Totale q.tà	0		0

A2. Attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti **inerti** ricompresi nel punto 7 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. (punto 6.2.2 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

	Quantità (kg)	Importo per kg	TOTALE
Rifiuti inerti con codici E.E.R. 17 xx xx	11.000.000	€ 0,01	110.000,00
Rifiuti inerti <u>diversi</u> dai codici E.E.R. 17 xx xx	1.000.000	€ 0,02	20.000,00
Totale q.tà	12.000.000		130.000,00

A3. Attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di **altri rifiuti soggetti a riduzioni**
(punto 6.3 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

Punto del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i in cui sono ricompresi i rifiuti	Quantità (kg)	Importo per kg	TOTALE
Punto 1.1 – “Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta”	0	€ 0,02	0
Punto 2.1 – “Rifiuti di vetro in forma non dispersibile”	0	€ 0,02	0
Punti 3.1 e 3.2 – “Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile”	0	€ 0,02	0
Punti 6.1 e 6.2 – “Rifiuti di plastiche”	0	€ 0,02	0
Punti 9.1 e 9.2 – “Rifiuti di legno e sughero”	0	€ 0,02	0
Punto 10.1 – “Rifiuti solidi in caucciù e gomma”	0	€ 0,02	0
Punti 13.1 e 13.2 – “Rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche”	0	€ 0,02	0
Totale q.tà	0		0

Tabelle B. Stoccaggi di rifiuti prodotti**B1. Rifiuti prodotti dall'attività di recupero stoccati in attesa di destinazione presso altro sito**

Codice rifiuto	Quantità massima stoccabile (kg)	Importo applicato per kg di rifiuto ⁽¹⁾	TOTALE
191202 – Metalli Ferrosi	120.000	0,02	2.400
191204 – Plastica e Gomma	5.000	0,02	100
191207 – Legno	3.000	0,02	60
191203 – Metalli non ferrosi	50.000	0,02	1.000
Totale q.tà	178.000		3.560

B2. Rifiuti prodotti da operazioni di accorpamento (es. R12, D13) e stoccati in azienda in attesa di successive lavorazioni

Codice rifiuto	Quantità massima stoccabile (kg)	Importo applicato per kg di rifiuto ⁽¹⁾	TOTALE
Totale q.tà			

⁽¹⁾ L'importo unitario per chilogrammo è determinato con le stesse modalità delle precedenti tabelle A:

€ 0,50 per i rifiuti pericolosi, € 0,20 per i rifiuti non pericolosi

€ 0,02 per i rifiuti non pericolosi di cui ai punti 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 6.1 – 6.2 – 9.1 – 9.2 – 10.1 – 13.1 – 13.2 del D.M. 5 febbraio 1998 e i rifiuti inerti di cui al punto 7 con codici rifiuto diversi dal capitolo 17 del cat. E.E.R.

€ 0,01 per i rifiuti inerti di cui al punto 7 con codici rifiuto del capitolo 17 del catalogo E.E.R.

Calcolo del massimale della polizza fideiussoria

A. Importo relativo ai rifiuti in ingresso – (somma dei totali delle tabelle A1, A2, A3)	130.000,00
B. Importo relativo ai rifiuti prodotti – (totale delle tabelle B1 e B2)	3.560,00
TOTALE	133.560,00
Riduzione del 50% per il possesso della certificazione ambientale EMAS	–
Riduzione del 40% per il possesso della certificazione ambientale ISO14001	–
TOTALE MASSIMALE	133.560,00

In caso del possesso di entrambe le certificazioni ambientali, si applica la riduzione più alta ovvero quella del 50%. In questo caso indicare l'importo della riduzione nella casella EMAS lasciando vuota quella ISO14001.