

COMMITTENTE:	FACCIO SILVIO & FIGLI SNC		
Località:	ARZIGNANO (VI) - Via Canove		
Quota inizio p.c.	PROVA N° 1	Data inizio	27/03/2012
Quota falda: n.r. (m da p.c.)		Data fine:	27/03/2012
Commessa n.	G_063/12		

PENETROMETRO DINAMICO tipo MEDIO (DPM) DPM Standard - B, Norma EN-ISO
--

classificazione ISSMFE (1988) dei penetrometri dinamici				UNITA' DI MISURA (conversioni)
tipo	sigla di riferimento		peso della massa battente M (kg)	
Leggero	DPL	(Light)	$M \leq 10$	1 kg/cm ² = 0,098067 MPa
Medio	DPM	(Medium)	$10 < M < 40$	1 MPa = 1 MN/m ² = 10,197 kg/cm ²
Pesante	DPH	(Heavy)	$40 \leq M < 60$	1 bar = 1,0197 kg/cm ² = 0,1 MPa
Superpesante	DPSH	(Super H.)	$M \geq 60$	1 kN = 0,001 MN = 101,97 kg


CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso massa battente	M = 30 kg
Altezza caduta libera	H = 0,20 m
Peso sistema battuta	Ms = 14,0 kg (esclusa massa battente)
Diametro punta conica	D = 35,7 mm
Area base punta conica	A = 10,0 cm²
Angolo apertura punta	$\alpha = 60^\circ$
Lunghezza aste	La = 1,0 m
Peso aste al metro	Ma = 2,93 kg/cad.
Profondità giunzione 1° asta	P1 = 0,80 m
Avanzamento punta	$\delta = 0,10 m$

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°

1

Profondità falda = n.r.

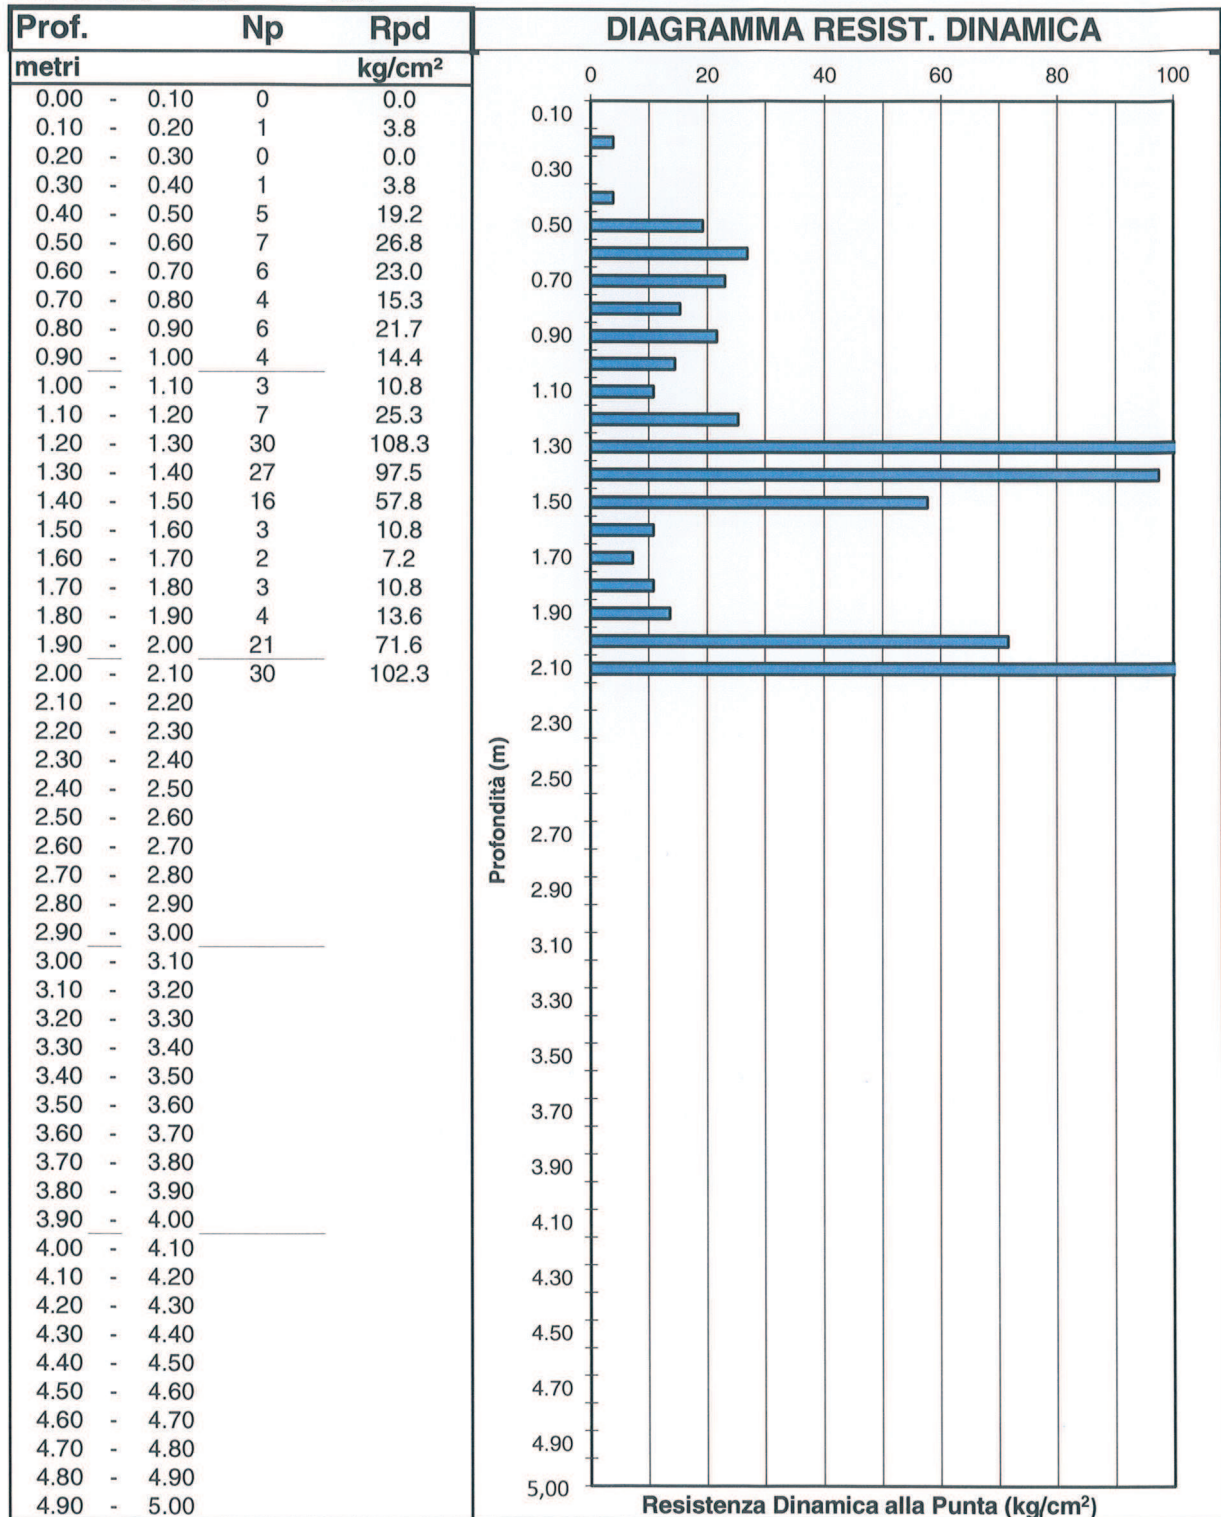


Note: _____

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°

2

Profondità falda = n.r.

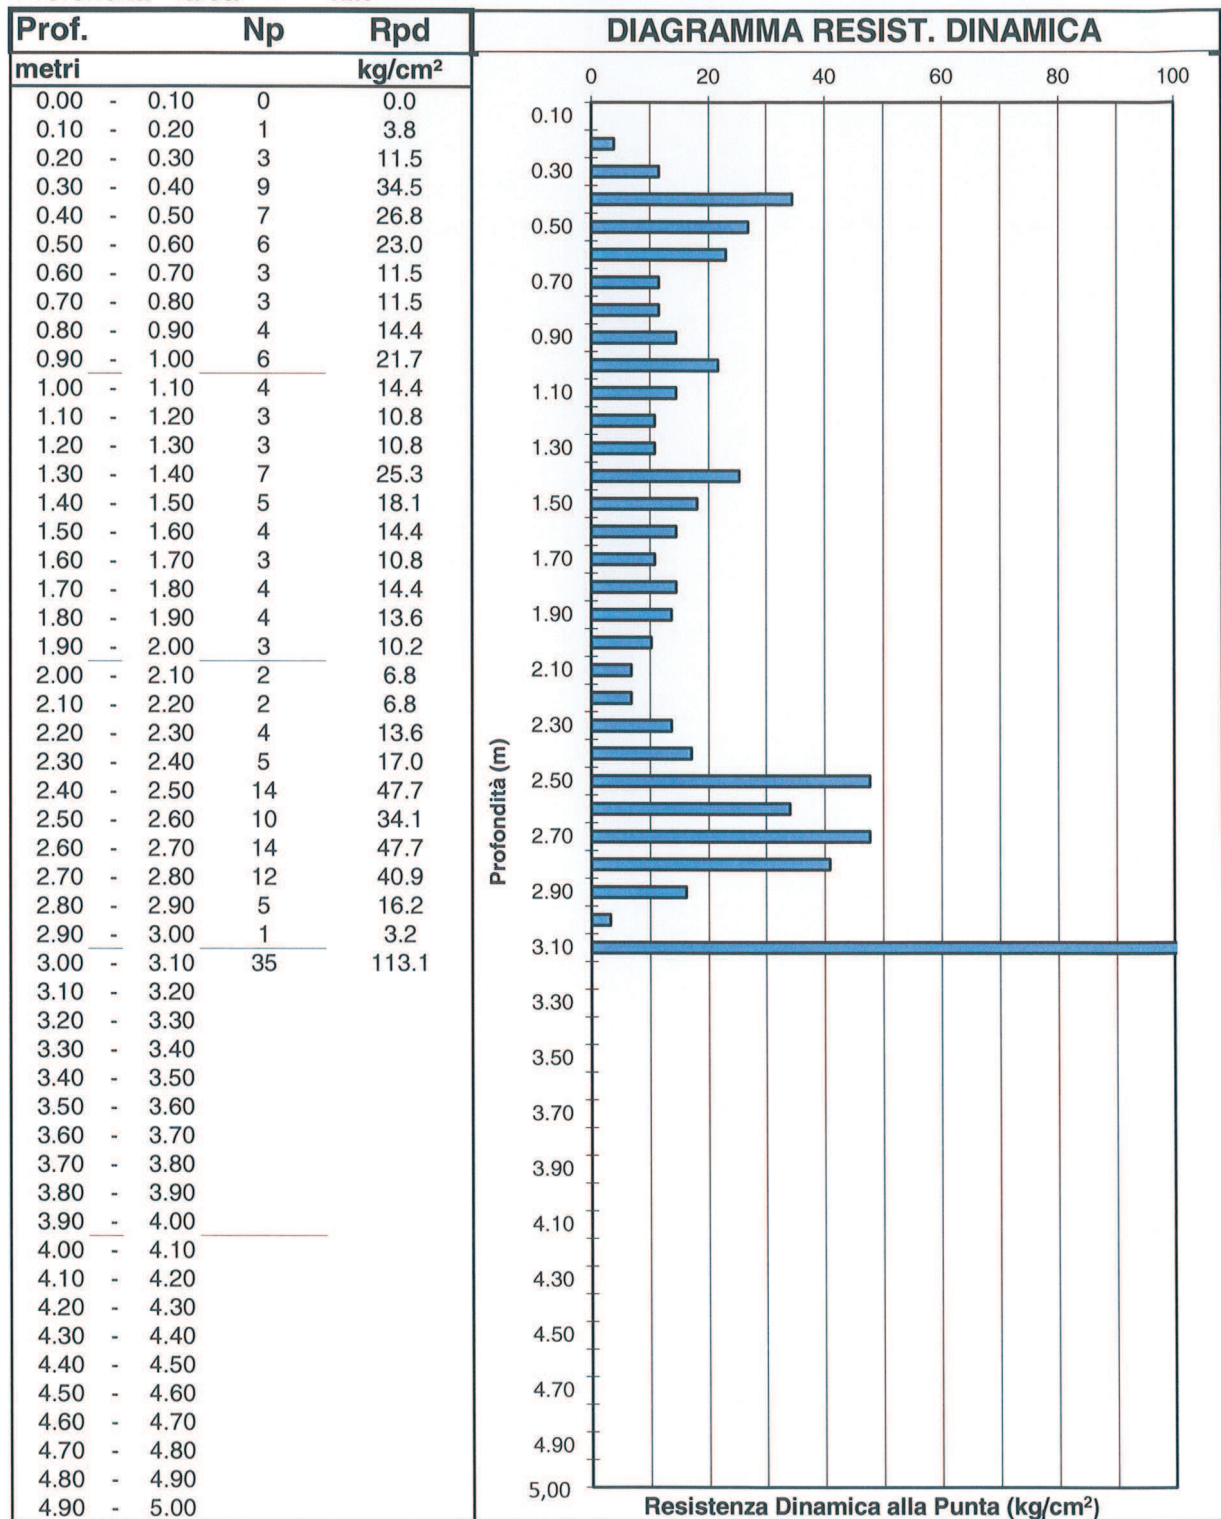


Note: _____

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°

3

Profondità falda = n.r.

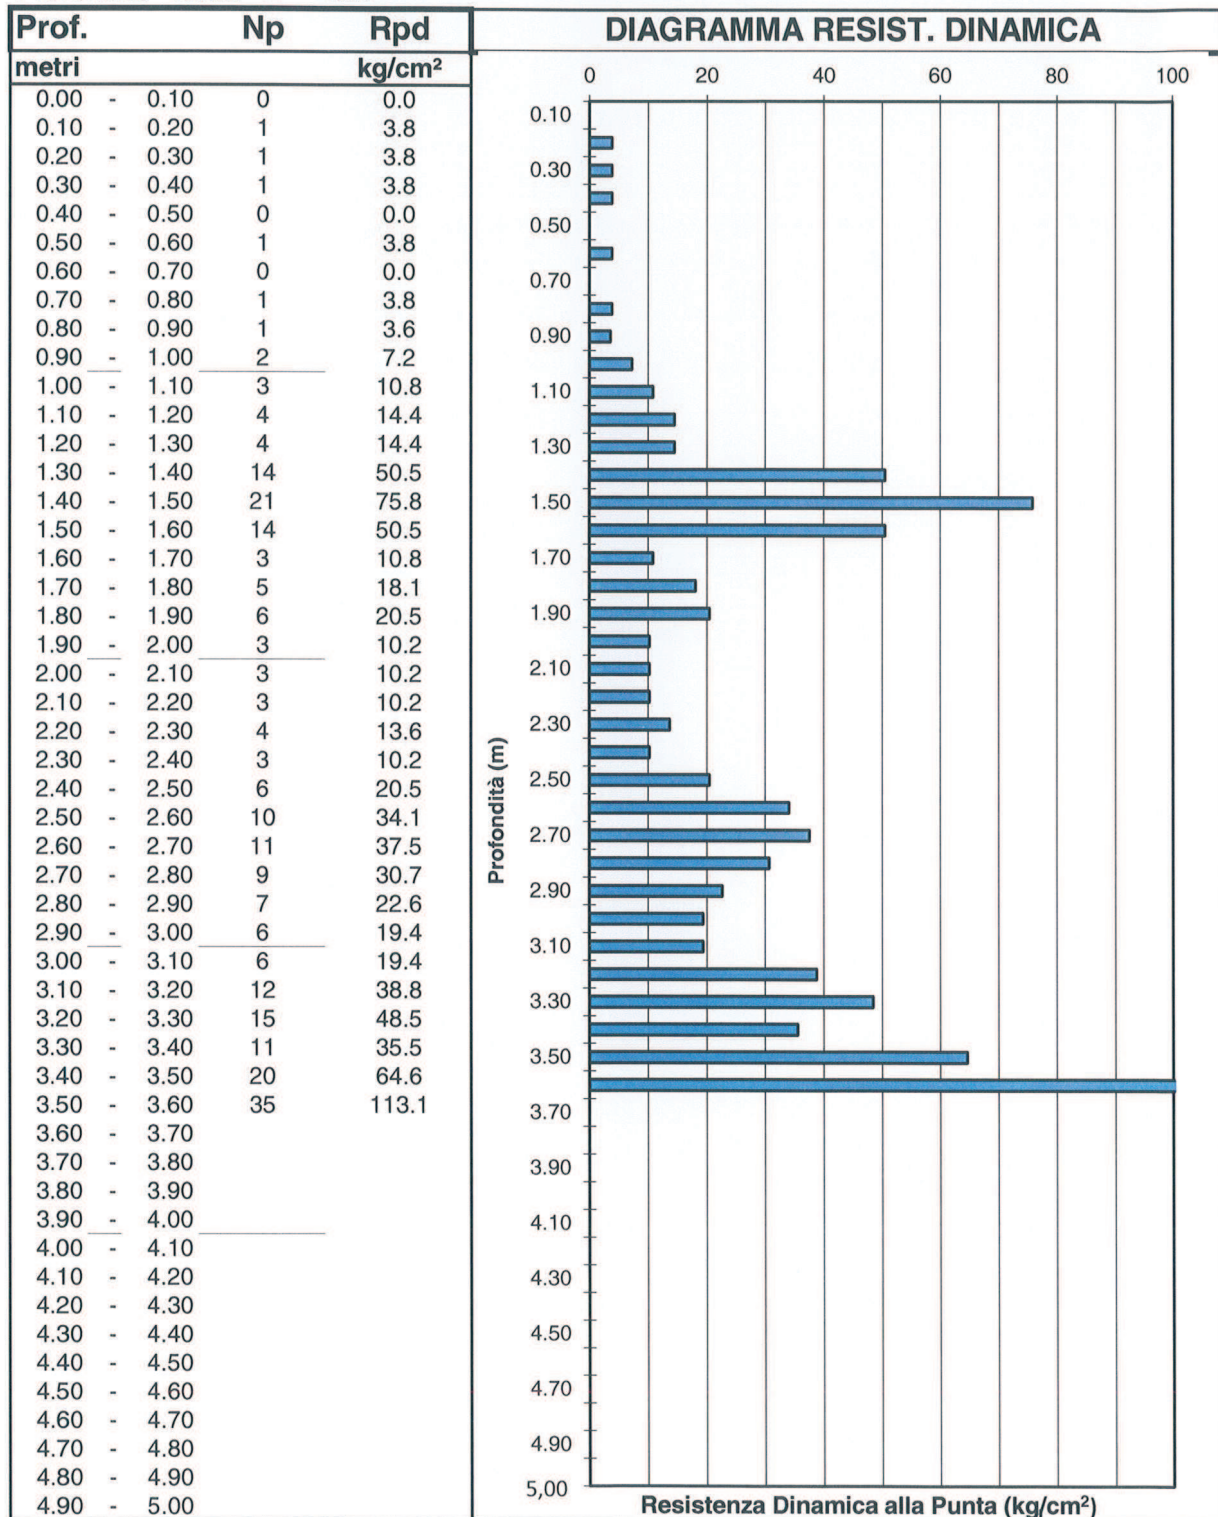

Note: