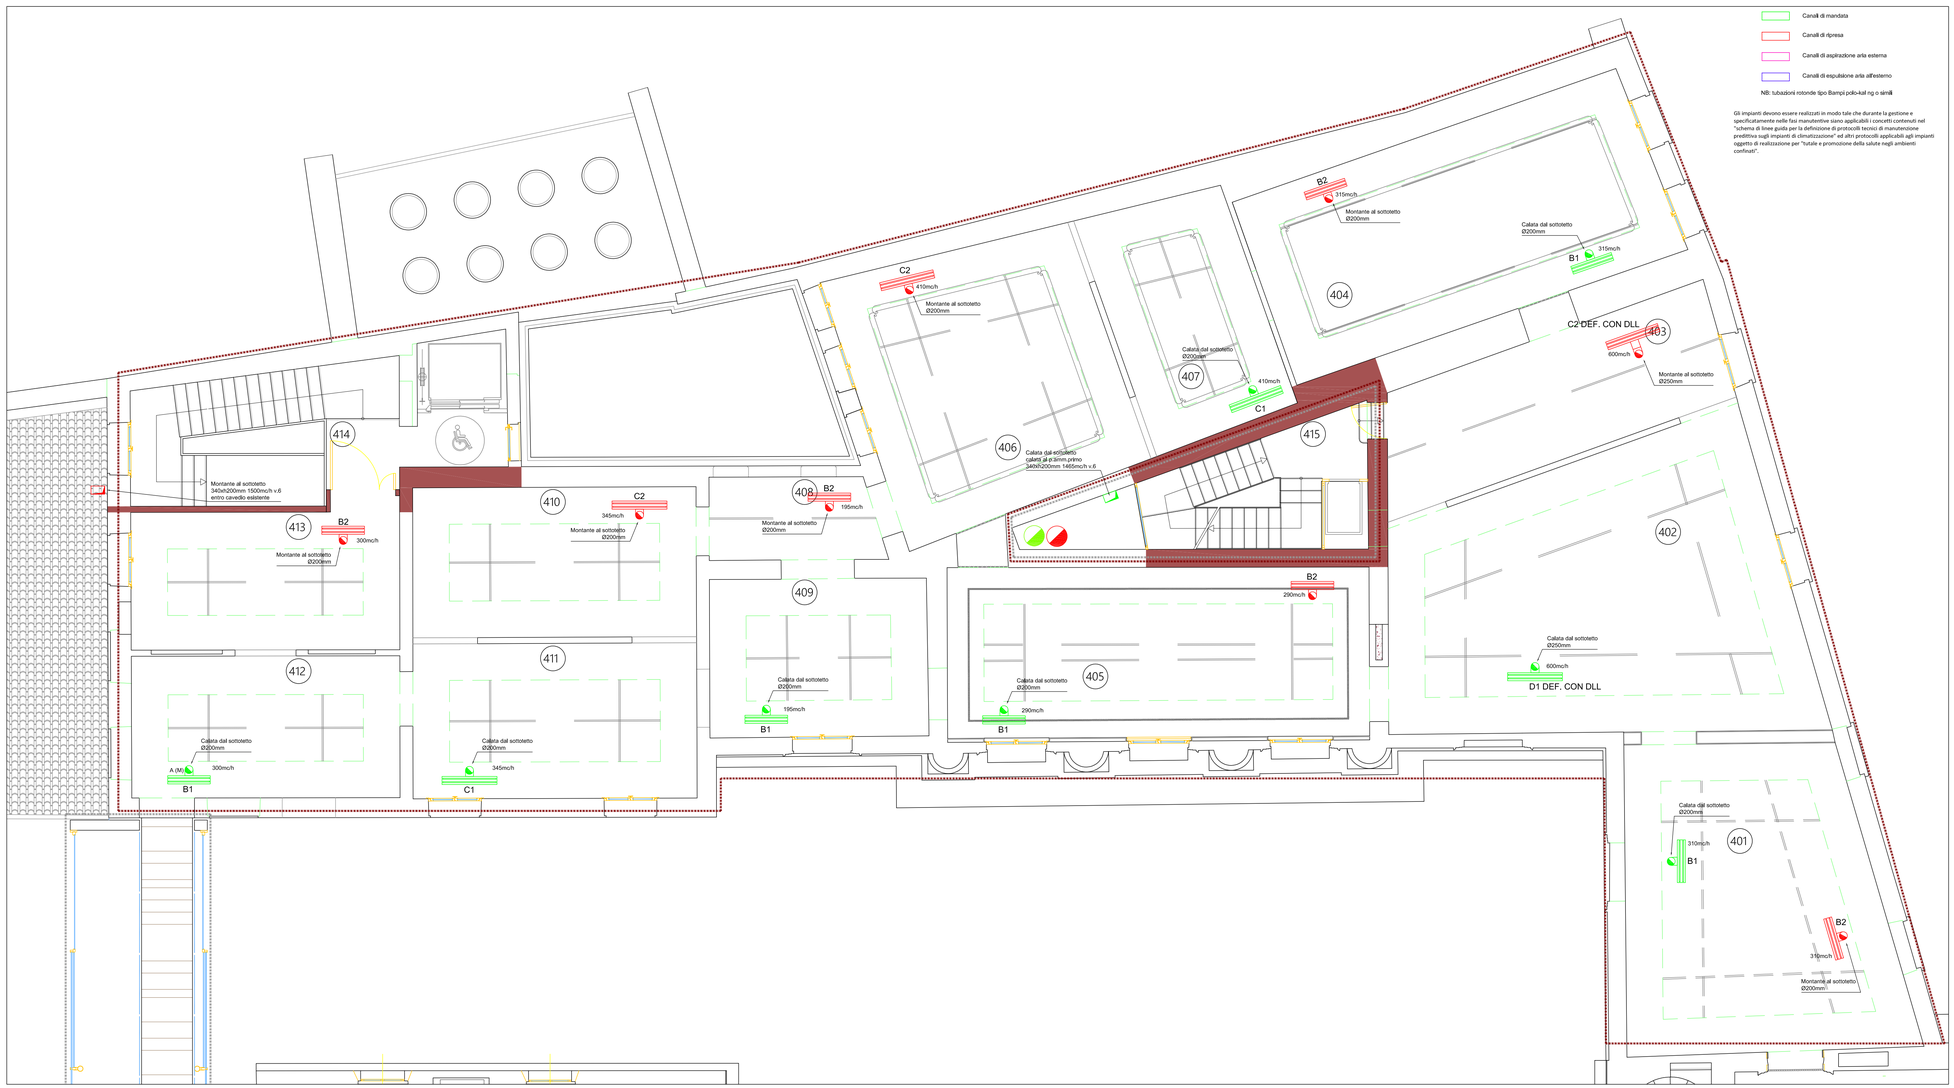

PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:50

UNI 10339 riferimento musei

PROSPETTO III -> 6x3.6=21.6mc/hxpersona
PROSPETTO VI -> classe dei filtri: 7-9
PROSPETTO VI -> efficienza di filtrazione: M+A
PROSPETTO VIII -> indice di affollamento: 0.3 persone/mq
PROSPETTO X -> velocità dell'aria: in risc.: 0.05-0.15m/s
in raffr.: 0.05-0.20m/s

CTA:
P.AMM.I°: 1500mc/h
P.NOBILE: 2765mc/h
PORTATA TOTALE: 4265mc/h
TEMPERATURA DI MANDATA IN ESTATE: 20°C 50%
TEMPERATURA DI MANDATA IN INVERNO: 23°C 50%

Legenda

A1	Diffusore lineare di mandata Trox o simili VSD50-2-DK-M/600x198x0/0/0/E6-C-0/WS/0 con plenum isolato e serranda di taratura 150mc/h, 13Pa, 27dB(A)
A2	Diffusore lineare di ripresa Trox o simili VSD50-2-DK-M/600x198x0/0/0/E6-C-0/WS/0 con plenum isolato e senza serranda di taratura 150mc/h, 7Pa, 19dB(A)
B1	Diffusore lineare di mandata Trox o simili VSD50-2-DK-M/1050x198x0/0/0/E6-C-0/WS/0 con plenum isolato e serranda di taratura 300mc/h, 23Pa, 31dB(A)
B2	Diffusore lineare di ripresa Trox o simili. VSD50-2-DK-M/1050x198x0/0/0/E6-C-0/WS/0 con plenum isolato e senza serranda di taratura 300mc/h, 11Pa, 27dB(A)
C1	Diffusore lineare di mandata Trox o simili VSD50-2-DK-M/1350x198x0/0/0/E6-C-0/WS/0 con plenum isolato e serranda di taratura 400mc/h, 23Pa, 41dB(A)
C2	Diffusore lineare di ripresa Trox o simili VSD50-2-DK-M/1350x198x0/0/0/E6-C-0/WS/0 con plenum isolato e senza serranda di taratura 400mc/h, 14Pa, 31dB(A)
D1	Diffusore lineare di mandata Trox o simili VSD50-2-DK-M/1350x198x0/0/0/E6-C-0/WS/0 con plenum isolato e serranda di taratura 600mc/h, 23Pa, 41dB(A)
D2	Diffusore lineare di ripresa Trox o simili. VSD50-2-DK-M/1350x198x0/0/0/E6-C-0/WS/0 con plenum isolato e senza serranda di taratura 600mc/h, 14Pa, 31dB(A)

COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
MUSEI CIVICI DI VICENZA E CONSERVATORIA PUBBLICI MONUMENTI - DIRETTORE SCIENTIFICO: PROF. GIOVANNI C. F. VILLA

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO
- ALA OTTOCENTESCA - 2°lotto - **STRALCIO B**

Stralcio **B** Spazi Espositivi	Stralcio **A** Ufficio I.A.T.	Stralcio **C** Uffici e Bar	Stralcio **D** Ampliamenti Futuri

Progetto ESECUTIVO
Prot.ca ULSS – Adempimenti L.10/91, D.Lgs 192/05 e s.m.i. e D.M. 22/01/2008 n.37
IMPIANTI MECCANICI. Impianto di rinnovo aria
Pianta piano nobile

ALA '800 — DATA marzo '17
PE 14m — SCALA 1:50

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ARCHITETTONICO
Studio di Progettazione
Architetto ENRICO ALBERTI
Contrà Porta S. Lucia, 19 - 36100 Vicenza (VI)
Tel/Fax: 0444/547222
e-mail: email@mail.it

PROGETTO STRUTTURALE
SM Ingegneria srl
Prof. Ing. CLAUDIO MODENA
Via G.A. Longhin, 23 - 35129 Padova (PD)
Tel.: 049/8070445 Fax.: 049/7929724
e-mail: info.pd@smingegneria.it

PROGETTO IMPIANTI
Studio FRINZI
Dott. Ing. BRUNO FRINZI
Via Pozzo Moracchio, 38/1 - 36077 Altavilla (VI)
Tel/Fax: 0444/520467
e-mail: ufp@ingfrinzi.com

DIRETTORE SETTORE
ing. DIEGO GALIAZZO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. GIOVANNI FICHERA

LE DIMENSIONI DEVONO ESSERE RILEVATE DIRETTAMENTE IN CANTIERE. LA DITTA DEVE VERIFICARE TUTTE LE QUOTE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI. QUESTO DISEGNO NON DEVE ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORE