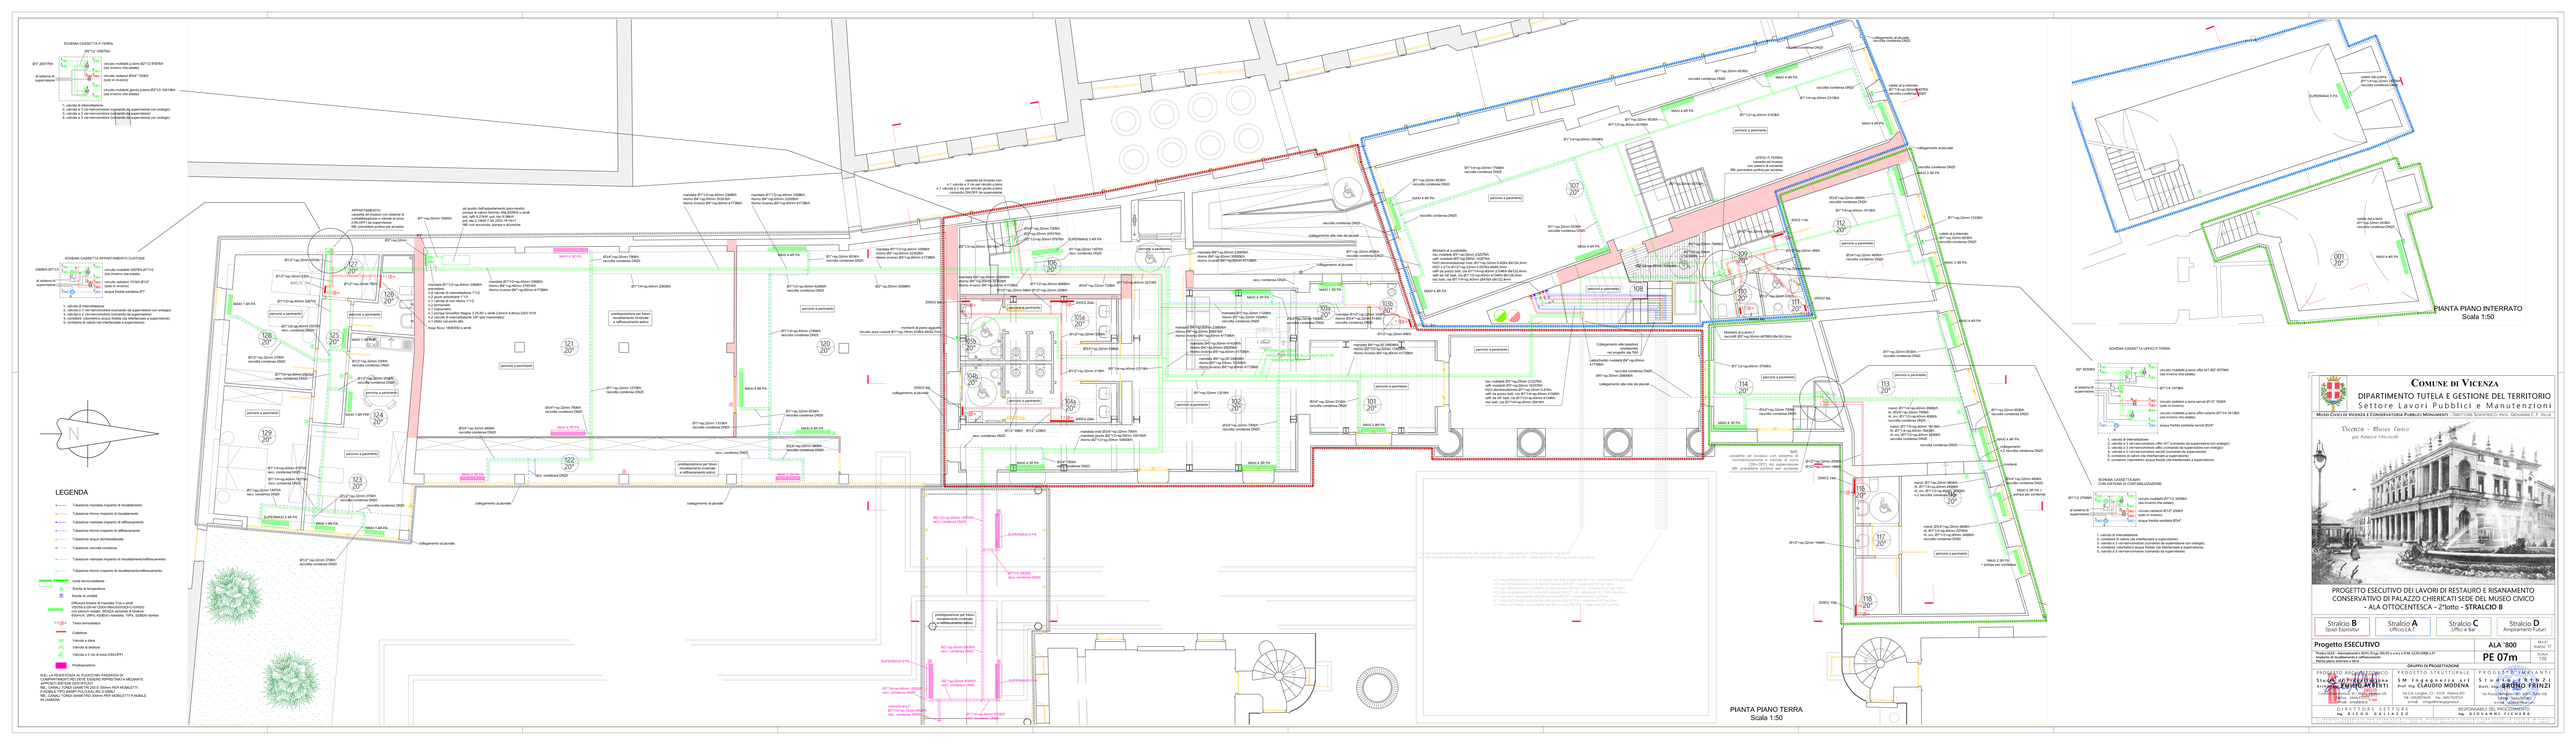
SCHEMA CASSETTA FT-TERNA
Ø1"1/2 1000/Ml
Ø3/4" 2000/Ml
al sistema di supervisione
circuito mobiletti p.terra Ø2"1/2 0787kA (via inverno che estate)
circuito radiatori Ø3/4" 7284h (solo in inverno)
circuito mobiletti giunto p.terra Ø2"1/2 1001/Ml (via inverno che estate)
1. valvola di intercettazione
2. valvola a 2 vie-servomotore (comando da supervisione con ortologio)
3. valvola a 2 vie-servomotore (comando da supervisione)
4. valvola a 2 vie-servomotore (comando da supervisione con ortologio)
SCHEMA CASSETTA APPARTAMENTO CUSTODE
336Mh Ø1"1/4
al sistema di supervisione
circuito mobiletti 0287kh Ø1"1/2
circuito radiatori 1016h Ø1/2"
acqua fredda sanitaria Ø1/2"
1. valvola di intercettazione
2. valvola a 2 vie-servomotore (comando da supervisione con ortologio)
3. valvola a 2 vie-servomotore (comando da supervisione)
4. contatore volumetrico acqua fredda (da interfacciare a supervisione)
5. rubinetto di valvola (da interfacciare a supervisione)
APPARTAMENTO
cassetta ad incasso con sistema di contabilizzazione e valvole di zona CON-OFF (da supervisione)
NB: prevedere puntina per accesso
ad ausilio dell'appartamento (ancora non in funzione) previsto di caldaia Ariston ALTEAS X 24 FF NG (Pn 24 kW) con bollitore da 50 litri per uso di Mobil 7.Cl2 230V 1P+N+T
NB: con accumulo, pompa e sicurezze
mandata Ø1"1/2 mp.40mm 1268Mh
ritorno Ø¾" mp.40mm 0536Mh
ritorno invasca Ø¾" mp.60mm 4179Mh
mandata Ø1"1/2 mp.40mm 1540Mh
ritorno Ø¾" mp.40mm 0320Mh
ritorno invasca Ø¾" mp.60mm 4179Mh
cassetta ad incasso con:
n.1 valvola a 2 vie per circuito p.terra
n.1 valvola a 2 vie per circuito radiatori
comando ON/OFF da supervisione
NB: con accumulo, pompa e sicurezze
mandata Ø1"1/2 mp.40mm 1540Mh
ritorno Ø¾" mp.40mm 0320Mh
ritorno invasca Ø¾" mp.60mm 4179Mh
SUPERficie 0.4 mq
Ø1"1/4 mp.40mm 2760Mh
recinzione condensa ON20