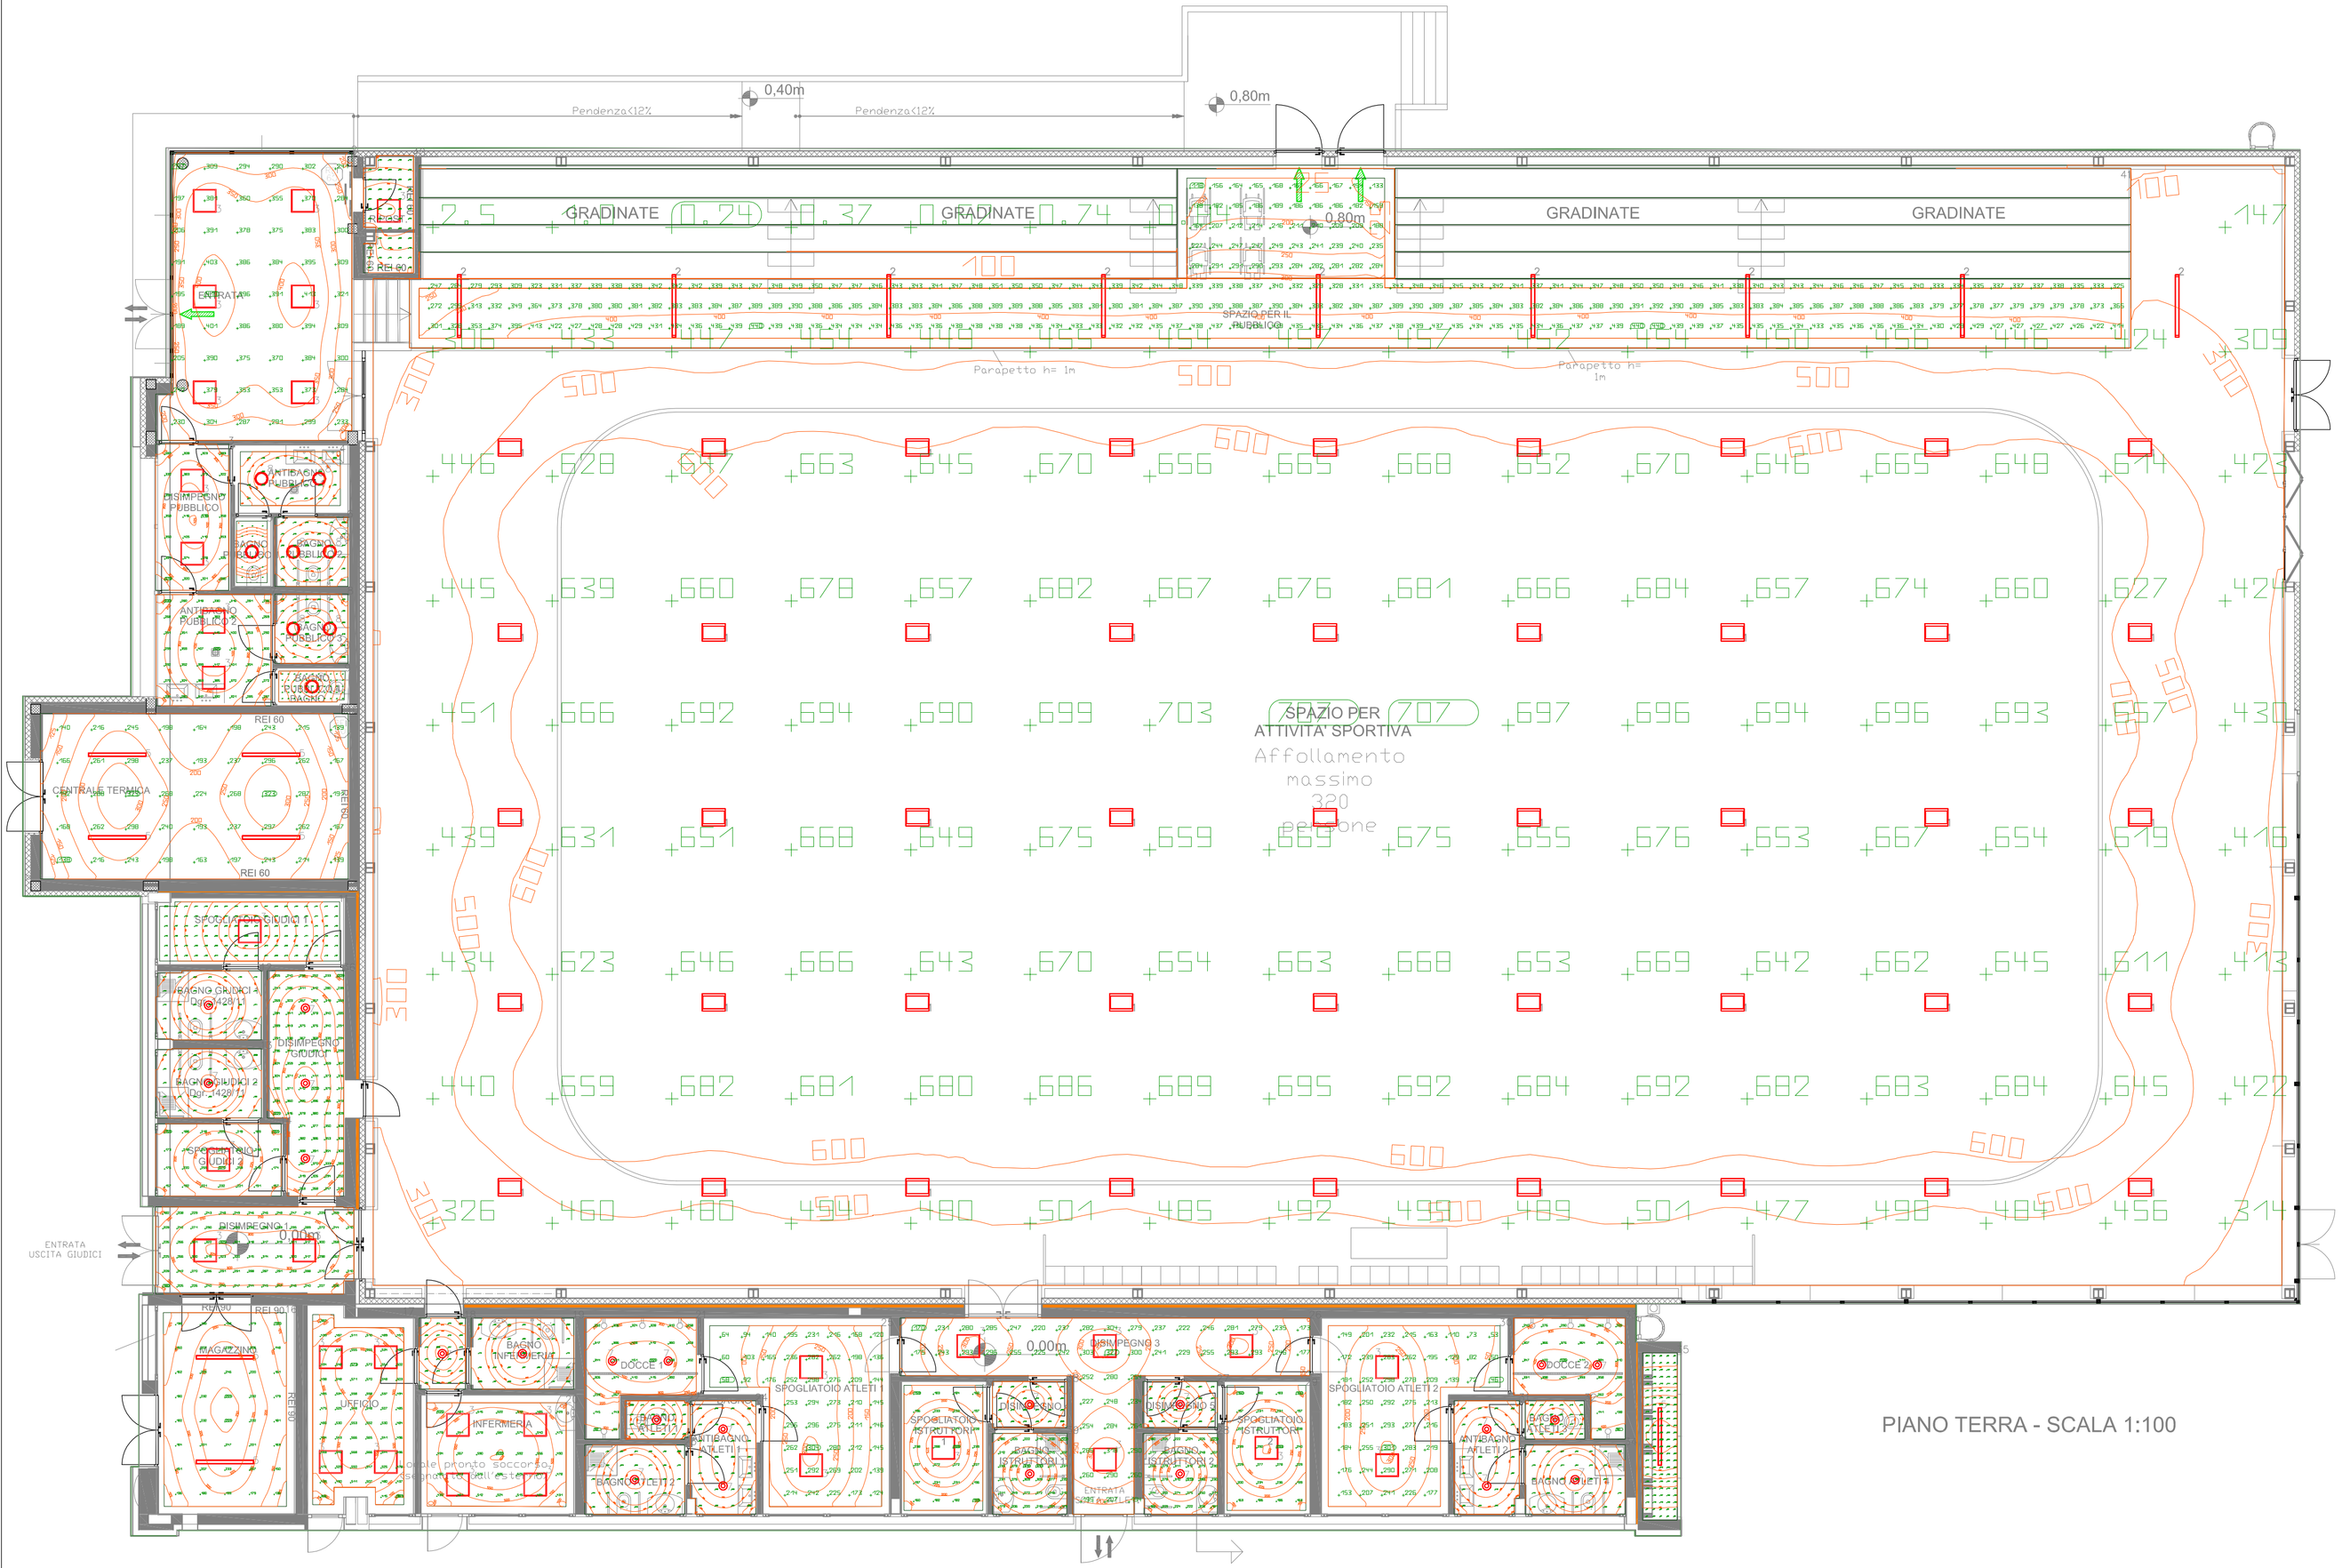

PIANO TERRA - SCALA 1:100

Lista pezzi lampade PALESTRA						
Indice	Produttore	Nome articolo	Dotazione	Flusso luminoso	Potenza allacciata	Numero
1	PHILIPS	BY471P MB GC GRN170S/- NO	1xGRN170S/840/-	17000 lm	110 W	45
2	PHILIPS	WT470C L1600 WB LED80S/- NO	1xLED80S/840/-	8000 lm	58 W	9
3	PHILIPS	RC125B W60L60 NOC LED36S/- NO	1xLED36S/840/-	3600 lm	36 W	33
5	PHILIPS	WT120C L1500 LED34S/- NO	1xLED34S/840/-	3400 lm	29 W	7
7	PHILIPS	DN130B D217 WB LED20S/- NO	1xLED20S/840/-	2500 lm	22 W	23
8	PHILIPS	WL120V LED16S/- NO	1xLED16S/830/-	1600 lm	24 W	8

#	Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
1	PALESTRA	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	0,16 lx	728 lx	586 lx	0.000	0.000
2	ENTRATA	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	179 lx	421 lx	343 lx	0.52	0.43
3	DISIMPEGNO PUBBLICO	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	252 lx	426 lx	350 lx	0.72	0.59
4	ANTIBAGNO PUBBLICO 1	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	158 lx	224 lx	199 lx	0.79	0.71
5	BAGNO PUBBLICO 1	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	130 lx	165 lx	150 lx	0.87	0.79
6	BAGNO PUBBLICO 2	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	158 lx	249 lx	210 lx	0.75	0.63
7	ANTIBAGNO PUBBLICO 2	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	216 lx	426 lx	331 lx	0.65	0.51
8	BAGNO PUBBLICO 3	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	160 lx	250 lx	211 lx	0.76	0.64
9	BAGNO PUBBLICO 4	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	126 lx	168 lx	148 lx	0.85	0.75
10	CENTRALE TERMICA	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	108 lx	325 lx	223 lx	0.48	0.33
11	SPOGLIATOIO GIUDICI 1	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	106 lx	296 lx	196 lx	0.54	0.36
12	BAGNO GIUDICI 1	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	126 lx	306 lx	215 lx	0.59	0.41
13	BAGNO GIUDICI 2	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	128 lx	307 lx	214 lx	0.60	0.42
14	SPOGLIATOIO GIUDICI 2	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	140 lx	278 lx	209 lx	0.67	0.50
15	DISIMPEGNO 1	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	168 lx	328 lx	265 lx	0.63	0.51
16	MAGAZZINO	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	113 lx	257 lx	193 lx	0.59	0.44
17	UFFICIO	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	359 lx	576 lx	511 lx	0.70	0.62
18	ANTI	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	229 lx	356 lx	297 lx	0.77	0.64
19	BAGNO INFERMERIA	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	130 lx	307 lx	215 lx	0.60	0.42
20	INFERMERIA	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	391 lx	600 lx	519 lx	0.75	0.65
21	DOCCE 1	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	79.2 lx	455 lx	323 lx	0.25	0.17
22	BAGNO ATLETI 1	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	266 lx	368 lx	322 lx	0.83	0.72
23	BAGNO ATLETI 2	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	136 lx	308 lx	221 lx	0.62	0.44
24	ANTIBAGNO ATLETI 1	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	259 lx	468 lx	387 lx	0.67	0.55
25	SPOGLIATOIO ATLETI 1	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	52,3 lx	305 lx	203 lx	0.26	0.17
26	DISIMPEGNO 3	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	146 lx	329 lx	251 lx	0.58	0.44
27	DISIMPEGNO 5	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	221 lx	359 lx	293 lx	0.75	0.62
28	BAGNO ISTRUTTORI 2	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	159 lx	320 lx	240 lx	0.66	0.50
29	SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 2	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	142 lx	301 lx	221 lx	0.64	0.47
30	SPOGLIATOIO ATLETI 2	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	42.0 lx	303 lx	203 lx	0.21	0.14
31	ANTIBAGNO ATLETI 2	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	263 lx	467 lx	387 lx	0.68	0.56
32	BAGNO ATLETI 3	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	273 lx	377 lx	328 lx	0.83	0.72
33	DOCCE 2	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	76.8 lx	431 lx	302 lx	0.25	0.18
34	BAGNO ATLETI 4	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	135 lx	310 lx	221 lx	0.61	0.44
35	VANO TECNICO	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	83.4 lx	267 lx	173 lx	0.48	0.31
36	DISIMPEGNO GIUDICI	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	184 lx	418 lx	325 lx	0.57	0.44
37	SPOGLIATOIO ISTRUTTORI 1	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	142 lx	295 lx	219 lx	0.65	0.48
38	DISIMPEGNO 4	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	223 lx	351 lx	292 lx	0.76	0.64
39	BAGNO ISTRIUTTORI 1	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	157 lx	318 lx	238 lx	0.66	0.49
40	RIPOSTIGLIO	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	65.9 lx	304 lx	226 lx	0.29	0.22
41	Piano gradinata	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	116 lx	453 lx	357 lx	0.32	0.26

ARCHINGEGNO architettura & ingegneria

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO
E.EL-02

ILLUMINAZIONE PRINCIPALE (VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE)

scala 1:100

COMUNE DI SANDRIGO
PROVINCIA DI VICENZA

REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE SCOLASTICO, SPORTIVO E RICREATIVO SECONDO STRALCIO

PROGETTO:
ING. DAVIDE GONZATO
via Legione Antonini, 135/C
36100 Vicenza (VI)
Tel.- Fax. 0444.541869
e-mail: davide.archingegno@gmail.com

PROGETTO IMPIANTI:
ING. DANIELE NARDOTTO

COMMITTENTE
COMUNE DI SANDRIGO

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
GEOM. GIUSEPPE RENIERO

DATA: 31.10.2018

OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N°633. TESTO AGGIORNATO AL DECRETO LEGISLATIVO N°68/2003. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE ANCHE PARZIALE NON AUTORIZZATA SARA' PERSEGUITA A TERMINI DI LEGGE