FORO ARCHITETTONICO INTERNO

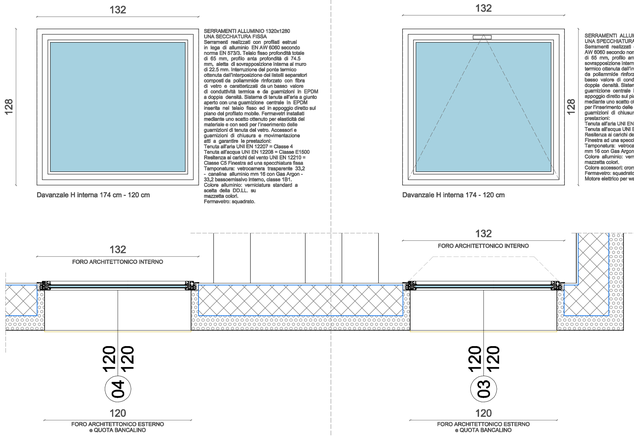

SERRAMENTI ALLUMINIO 1320x1280
UNA SPECCHIATURA FISSA.
Serramenti realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 secondo norma EN 573/3. Telaio fisso profondità totale di 65 mm, profilo anta profondità di 74,5 mm, aletta di sovrapposizione interna al muro di 22,5 mm. Interruzione del ponte termico ottenuta dall'interposizione dei listelli separatori composti da poliammide rinforzato con fibra di vetro e carattterizzati da un basso valore di conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità. Sistema di tenuta all'aria a giunto aperto con una guarnizione centrale in EPDM inserita nel telaio fisso ed in appoggio diretto sul piano del profilato mobile. Fermavetri installati mediante uno scatto ottenuto per elasticità del materiale e con sedi per l'inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro. Accessori e guarnizioni di chiusura e movimentazione atti a garantire le prestazioni:
Tenuta all'aria UNI EN 12207 = Classe 4
Tenuta all'acqua UNI EN 12208 = Classe E1500
Resitenza ai carichi del vento UNI EN 12210 = Classe C5
Finestra ad una specchiatura fissa
Tamponatura: vetrocamera trasparente 33,2 - canalina alluminio mm 16 con Gas Argon - 33,2 basoceramlavo interno, classe 1B1.
Colore alluminio: verniciatura standard a scelta della DD.LL. su mazzetta colori.
Colore accessori: cromoxidinato.
Fermavetro: squadrato.
Motore elettrico per weasitas.

FORO ARCHITETTONICO INTERNO

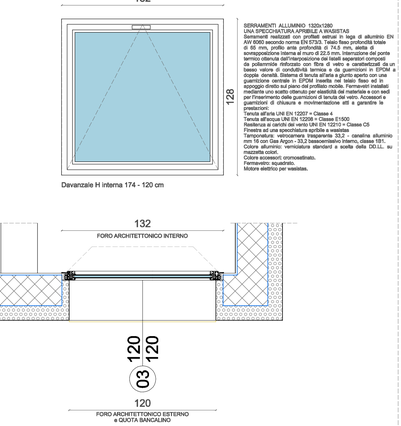

SERRAMENTI ALLUMINIO 1320x1280
UNA SPECCHIATURA APRIBILE A WASISTAS
Serramenti realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 secondo norma EN 573/3. Telaio fisso profondità totale di 65 mm, profilo anta profondità di 74,5 mm, aletta di sovrapposizione interna al muro di 22,5 mm. Interruzione del ponte termico ottenuta dall'interposizione dei listelli separatori composti da poliammide rinforzato con fibra di vetro e carattterizzati da un basso valore di conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità. Sistema di tenuta all'aria a giunto aperto con una guarnizione centrale in EPDM inserita nel telaio fisso ed in appoggio diretto sul piano del profilato mobile. Fermavetri installati mediante uno scatto ottenuto per elasticità del materiale e con sedi per l'inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro. Accessori e guarnizioni di chiusura e movimentazione atti a garantire le prestazioni:
Tenuta all'aria UNI EN 12207 = Classe 4
Tenuta all'acqua UNI EN 12208 = Classe E1500
Resitenza ai carichi del vento UNI EN 12210 = Classe C5
Finestra ad una specchiatura apribile a wasistas
Tamponatura: vetrocamera trasparente 33,2 - canalina alluminio mm 16 con Gas Argon - 33,2 basoceramlavo interno, classe 1B1.
Colore alluminio: verniciatura standard a scelta della DD.LL. su mazzetta colori.
Colore accessori: cromoxidinato.
Fermavetro: squadrato.
Motore elettrico per weasitas.

04 PIANO TERRA-Finestra fissa	03 PIANO TERRA-Finestra vasistas
18 PIANO PRIMO-Finestra fissa	17 - 19 - 20 - 22 PIANO PRIMO-Finestra vasistas

FORO ARCHITETTONICO INTERNO

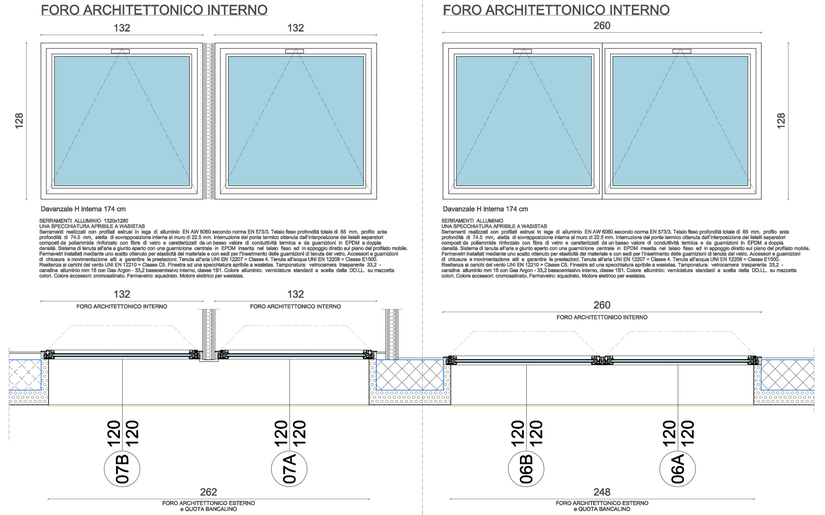

SERRAMENTI ALLUMINIO 1320x1280
UNA SPECCHIATURA APRIBILE A WASISTAS
Serramenti realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 secondo norma EN 573/3. Telaio fisso profondità totale di 65 mm, profilo anta profondità di 74,5 mm, aletta di sovrapposizione interna al muro di 22,5 mm. Interruzione del ponte termico ottenuta dall'interposizione dei listelli separatori composti da poliammide rinforzato con fibra di vetro e carattterizzati da un basso valore di conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità. Sistema di tenuta all'aria a giunto aperto con una guarnizione centrale in EPDM inserita nel telaio fisso ed in appoggio diretto sul piano del profilato mobile. Fermavetri installati mediante uno scatto ottenuto per elasticità del materiale e con sedi per l'inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro. Accessori e guarnizioni di chiusura e movimentazione atti a garantire le prestazioni: Tenuta all'aria UNI EN 12207 = Classe 4. Tenuta all'acqua UNI EN 12208 = Classe E1500
Resitenza ai carichi del vento UNI EN 12210 = Classe C5. Finestra ad una specchiatura apribile a wasistas. Tamponatura: vetrocamera trasparente 33,2 - canalina alluminio mm 16 con Gas Argon - 33,2 basoceramlavo interno, classe 1B1. Colore alluminio: verniciatura standard a scelta della DD.LL. su mazzetta colori. Colore accessori: cromoxidinato. Fermavetro: squadrato. Motore elettrico per weasitas.

FORO ARCHITETTONICO INTERNO

SERRAMENTI ALLUMINIO
UNA SPECCHIATURA APRIBILE A WASISTAS
Serramenti realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 secondo norma EN 573/3. Telaio fisso profondità totale di 65 mm, profilo anta profondità di 74,5 mm, aletta di sovrapposizione interna al muro di 22,5 mm. Interruzione del ponte termico ottenuta dall'interposizione dei listelli separatori composti da poliammide rinforzato con fibra di vetro e carattterizzati da un basso valore di conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità. Sistema di tenuta all'aria a giunto aperto con una guarnizione centrale in EPDM inserita nel telaio fisso ed in appoggio diretto sul piano del profilato mobile. Fermavetri installati mediante uno scatto ottenuto per elasticità del materiale e con sedi per l'inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro. Accessori e guarnizioni di chiusura e movimentazione atti a garantire le prestazioni: Tenuta all'aria UNI EN 12207 = Classe 4. Tenuta all'acqua UNI EN 12208 = Classe E1500.
Resitenza ai carichi del vento UNI EN 12210 = Classe C5. Finestra ad una specchiatura apribile a wasistas. Tamponatura: vetrocamera trasparente 33,2 - canalina alluminio mm 16 con Gas Argon - 33,2 basoceramlavo interno, classe 1B1. Colore alluminio: verniciatura standard a scelta della DD.LL. su mazzetta colori. Colore accessori: cromoxidinato. Fermavetro: squadrato. Motore elettrico per weasitas.

FORO ARCHITETTONICO INTERNO

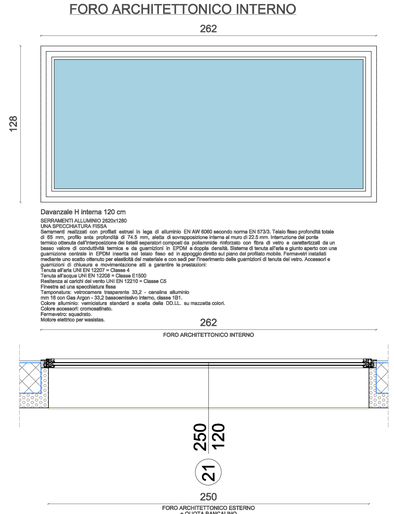

SERRAMENTI ALLUMINIO 2620x1280
UNA SPECCHIATURA FISSA
Serramenti realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 secondo norma EN 573/3. Telaio fisso profondità totale di 65 mm, profilo anta profondità di 74,5 mm, aletta di sovrapposizione interna al muro di 22,5 mm. Interruzione del ponte termico ottenuta dall'interposizione dei listelli separatori composti da poliammide rinforzato con fibra di vetro e carattterizzati da un basso valore di conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità. Sistema di tenuta all'aria a giunto aperto con una guarnizione centrale in EPDM inserita nel telaio fisso ed in appoggio diretto sul piano del profilato mobile. Fermavetri installati mediante uno scatto ottenuto per elasticità del materiale e con sedi per l'inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro. Accessori e guarnizioni di chiusura e movimentazione atti a garantire le prestazioni:
Tenuta all'aria UNI EN 12207 = Classe 4
Tenuta all'acqua UNI EN 12208 = Classe E1500
Resitenza ai carichi del vento UNI EN 12210 = Classe C5
Finestra ad una specchiatura fissa
Tamponatura: vetrocamera trasparente 33,2 - canalina alluminio mm 16 con Gas Argon - 33,2 basoceramlavo interno, classe 1B1.
Colore alluminio: verniciatura standard a scelta della DD.LL. su mazzetta colori.
Colore accessori: cromoxidinato.
Fermavetro: squadrato.
Motore elettrico per weasitas.

FORO ARCHITETTONICO INTERNO

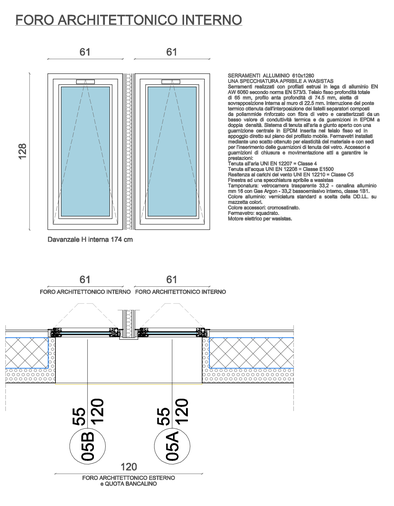

SERRAMENTI ALLUMINIO 610x1280
UNA SPECCHIATURA APRIBILE A WASISTAS
Serramenti realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 secondo norma EN 573/3. Telaio fisso profondità totale di 65 mm, profilo anta profondità di 74,5 mm, aletta di sovrapposizione interna al muro di 22,5 mm. Interruzione del ponte termico ottenuta dall'interposizione dei listelli separatori composti da poliammide rinforzato con fibra di vetro e carattterizzati da un basso valore di conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità. Sistema di tenuta all'aria a giunto aperto con una guarnizione centrale in EPDM inserita nel telaio fisso ed in appoggio diretto sul piano del profilato mobile. Fermavetri installati mediante uno scatto ottenuto per elasticità del materiale e con sedi per l'inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro. Accessori e guarnizioni di chiusura e movimentazione atti a garantire le prestazioni:
Tenuta all'aria UNI EN 12207 = Classe 4
Tenuta all'acqua UNI EN 12208 = Classe E1500
Resitenza ai carichi del vento UNI EN 12210 = Classe C5
Finestra ad una specchiatura apribile a wasistas
Tamponatura: vetrocamera trasparente 33,2 - canalina alluminio mm 16 con Gas Argon - 33,2 basoceramlavo interno, classe 1B1.
Colore alluminio: verniciatura standard a scelta della DD.LL. su mazzetta colori.
Colore accessori: cromoxidinato.
Fermavetro: squadrato.
Motore elettrico per weasitas.

07A - 07B - 11A - 11B PIANO TERRA-Finestra vasistas	06A - 06B - 10A - 10B PIANO TERRA-Finestra vasistas	21 - 23 - 24 PIANO PRIMO-Finestra fissa	05A - 05B - 09A - 09B PIANO TERRA-Finestra vasistas

FORO ARCHITETTONICO INTERNO

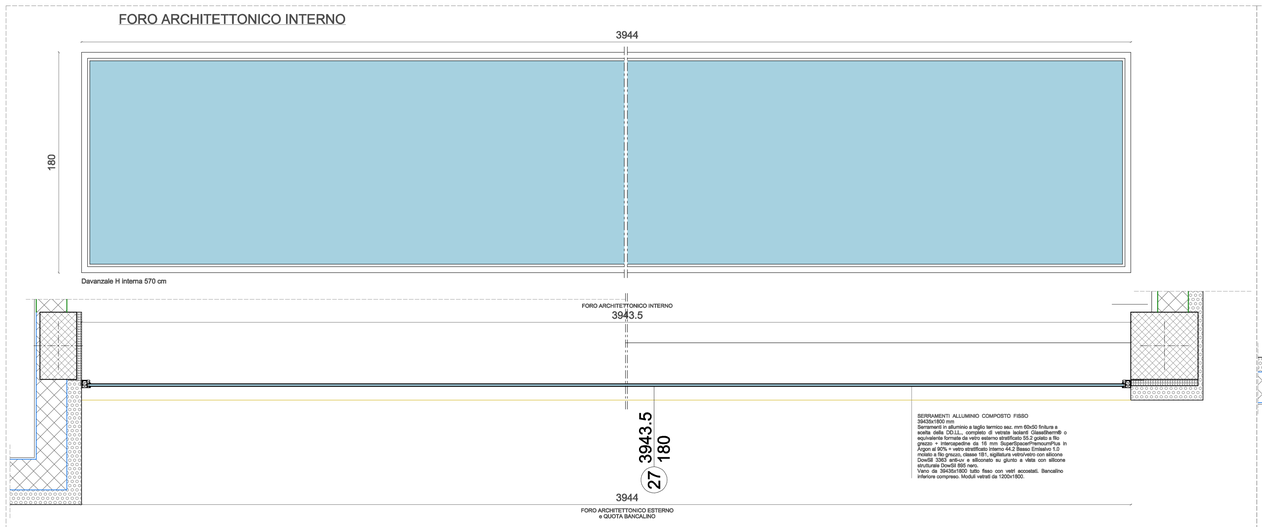

SERRAMENTI ALLUMINIO COMPOSTO FISSO
3943x1800 h.
Serramenti in alluminio a taglio termico sez. mm 65x50 finitura a scelta della DD.LL., completo di vetrata isolanti GlassBarrier® o equivalente formata da vetro esterno stratificato 55.2 goldo a filo grezzo + intercapedine da 16 mm SuperSpacerPremiumPlus in Argon al 90% + vetro stratificato interno 44.2 Basso Emissivo 1.0 molato a filo grezzo, classe 1B1, sigillatura vetro/vetro con silicone DowSil 3363 anti-o-x e siliconato su giunto a vista con silicone strutturale DowSil 895 nero.
Vano da 3943h/1800 tutto fisso con vetri accostati. Bancalino inferiore compreso. Moduli vetrati da 1200x1800.

FORO ARCHITETTONICO INTERNO

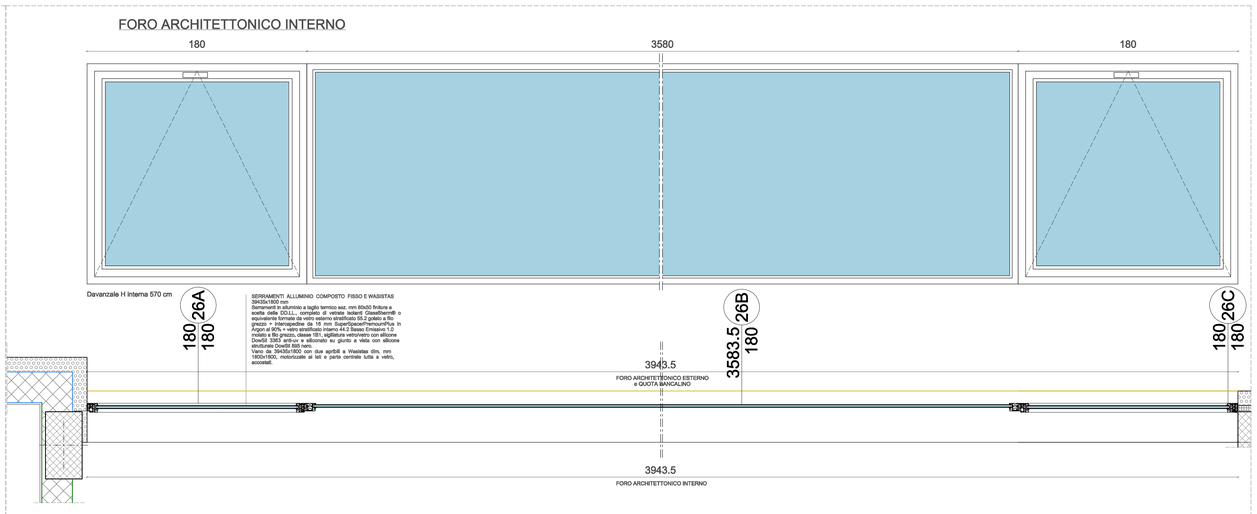

SERRAMENTI ALLUMINIO COMPOSTO FISSO E WASISTAS
3943h/1800 h.
Serramenti in alluminio a taglio termico sez. mm 65x50 finitura a scelta della DD.LL., completo di vetrata isolanti GlassBarrier® o equivalente formata da vetro esterno stratificato 55.2 goldo a filo grezzo + intercapedine da 16 mm SuperSpacerPremiumPlus in Argon al 90% + vetro stratificato interno 44.2 Basso Emissivo 1.0 molato a filo grezzo, classe 1B1, sigillatura vetro/vetro con silicone DowSil 3363 anti-o-x e siliconato su giunto a vista con silicone strutturale DowSil 895 nero.
Vano da 3943h/1800 con due apribili e Wasistas dim. mm 1800x1800, motorizzate al lati e parte centrale tutta a vetro, accostati.

27 PIANO PRIMO-Finestra fissa	26A - 26B - 26C PIANO PRIMO-Finestra composta: vasistas, fissa e vasistas

DETTAGLIO- SEZIONE porta di sicurezza con sopraluce fisso
Scala 1:5

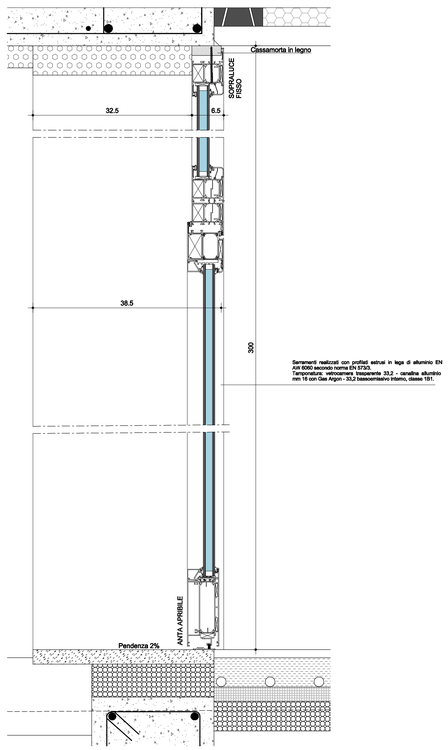

DETTAGLIO- SEZIONE finestra apribile (spogliatoi)
Scala 1:5

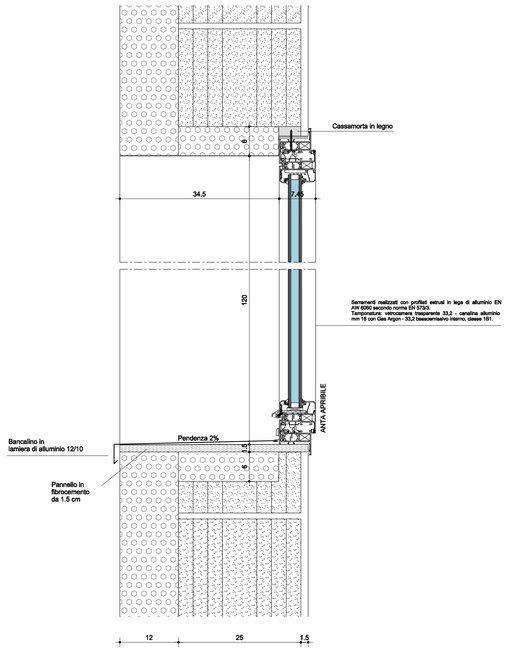

DETTAGLIO- PIANTA finestra apribile (spogliatoi)
Scala 1:5

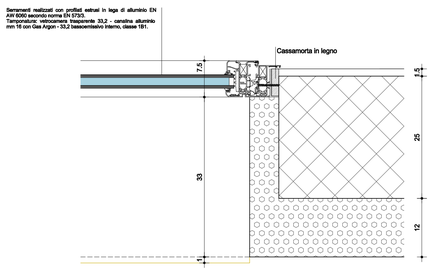

DETTAGLIO- SEZIONE finestra a nastro (palestra)
Scala 1:5

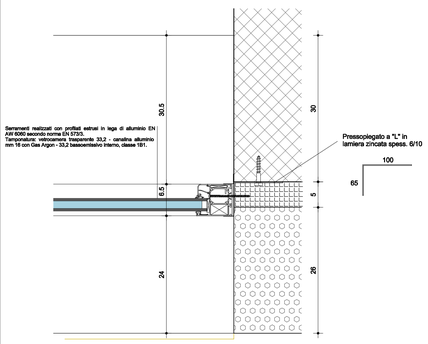

DETTAGLIO- SEZIONE finestra a nastro (palestra)
Scala 1:5

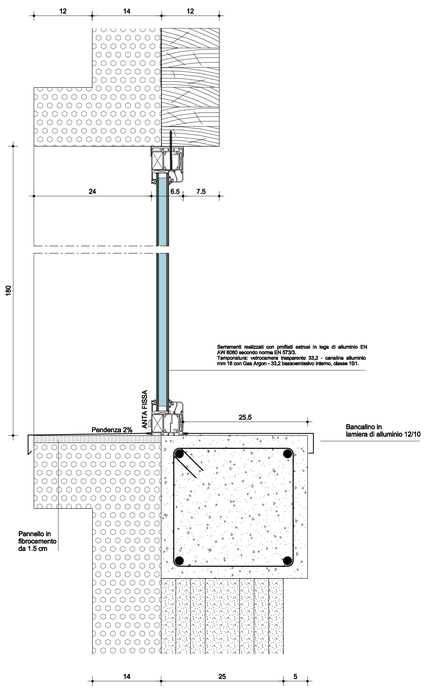

Regione del Veneto
Provincia di Vicenza
Comune di Monte di Malo

RISTRUTTURAZIONE, EFFICENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista generale: **Ing. Lorenzo Righele** *(firmato digitalmente)*	*Gruppo di lavoro:* **Ing. Lorenzo Righele** **Ing. Elisa Cocco** **Arch. G.M. Chemello** **Geom. Maurizio Canzian** **Geom. Martina Dell'Otto** **Geom. Christian Fontana**	*Il progettista generale:* **Ing. Lorenzo Righele** *(firmato digitalmente)*	*Il RUP:* **geom. Paolo Rossato** *(firmato digitalmente)*

TITOLO ELABORATO:
ESECUTIVO TAV01.11.2-
ABACO INFISSI FINESTRE

REVISIONE:	DATA:	SCALA:	FILE: NAR\Lorenzo Clienti\Comune di Monte di Malo\ H - progetto esecutivo palestra\276 282-H-STR-CI001.0-Esecutivo palestra Monte di Malo.asc
n° 1 del 12/03/2019	28/02/2019	1:20	
n° 2 del 15/03/2019	ELABORATO: geom. Martina Dell'Otto geom. Maurizio Canzian	VERIFICATO: geom. Maurizio Canzian	APPROVATO: ing. Lorenzo Righele
n° ____ del ____	2019/031	282-H-ARC-TAV01.11.2	
n° ____ del ____			