PLANIMETRIA GENERALE – ZONA 5 – TAVOLA E03E.a.5 – NON IN SCALA

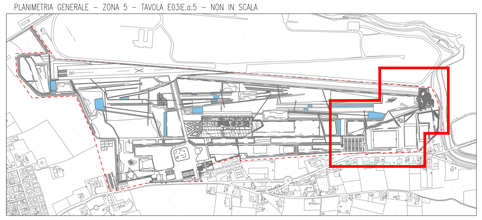

NOTE:

IL CENTRO STELLA FIBRA OTTICA E' PREVISTO PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED) NELLA CASA DEL PARCO-EX AEROSTAZIONE. E' PREVISTO UTILIZZO DI FIBRA OTTICA MONOMODALE 9/125 MICRON OS1 A 12/24 FIBRE PER POSA ESTERNA – ANTIRODITORE.

PRESSO PORTA WILDERNESS, PORTA SUD-FERRARIN, PORTA DEI CAMPI E PORTA BACCHIGLIONE e' PREVISTA LA SOLA PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, CON POSA DI PLINTO E TUBAZIONI DI RACCORDO CON MANUFATTO DI ZONA.

Il progetto prevede la posa delle tubazioni di acquedotto ad una profondità non inferiore di 100cm dal piano campagna alla quota di progetto. La falda freatica si attesta attesta mediamente alla quota circa di 37.0-37.5 m s.l.m. con gradiente in direzione Nord-Sud (per ulteriori dettagli in merito si rimanda alla relazione geologica di progetto).
La posa delle tubazioni è previsto avvenga successivamente all'esecuzione della gran parte dei movimenti terra e a seguire la realizzazione della rete idraulica, al fine di permette l'eventuale scarico di aggottamento degli scavi direttamente nella rete idraulica di progetto.
La posa delle tubazioni dovrà avvenire su letto di materiale sabbioso (o idoneo materiale proveniente dagli scavi) e opportuno ricoprimento dello stesso materiale selezionato.

TUTTE LE OPERAZIONI DI SCAVO, DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI E ATTRAVERSAMENTO DI AREE NON BONIFICATE DA ORDIGNI BELLICI DOVRÀ AVVENIRE SECONDO LE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI CAPITOLATO E PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO.
PER LA PRECISA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE BONIFICATE DAL PUNTO DI VISTA BELLICO SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE TAVOLE GRAFICHE ALLEGATE AL PRESENTE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

E' ONERE DELL'APPALTATORE IL PREVENTIVO TRACCIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO, AL FINE DI VALUTARE PREVENTIVAMENTE POSSIBILI INTERFERENZE E I RELATIVI INGOMBRI E DISPOSIZIONE RISPETTO ALLE OPERE PAESAGGISTICHE DI PROGETTO. IL TRACCIATO DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTO AD ACCETTAZIONE DA PARTE DEL D.LL.
IL TRACCIAMENTO DEVE AVVENIRE IN MODO COORDINATO TRA IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E RETI IDRAULICHE, AL FINE DI VALUTARE CORRETTAMENTE INGOMBRI RISPETTO AGLI SPAZI DISPONIBILI INDIVIDUATI.

PER LA PRECISA IDENTIFICAZIONE DELLE PROVE DI COLLAUDO SI RIMANDA ALLO SPECIFICO CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL PROGETTO ESECUTIVO. AL TERMINE DEI LAVORI E' ONERE DELL'IMPRESA IL PRECISO RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE RETI REALIZZATE, COMPLETO DI DIAMETRI DELLE TUBAZIONI E SCORRIMENTI PER LE CONDOTTE IN GRAVITA'.

LE LAVORAZIONI RICADENTI NELLE AREE DI SERVITÙ DELLE ESERCITO DEVONO AVVENIRE PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMANDO MILITARE, SECONDO MODALITÀ E PROCEDURE IMPARTIRE, E SOTTO EVENTUALE SORVEGLIANZA DA PARTE DEI MILITARI O TECNICI DELEGATI.

LEGENDA

- Pozzetto di derivazione in cls Dim. 60x60x60 cm – ENERGIA
- Pozzetto di derivazione in cls Dim. 60x60x120 cm – FIBRA OTTICA
- Pozzetto di derivazione in cls Dim. 60x60x60 cm – IP
- Pozzetto di derivazione in cls Dim. 100x100x100 cm – ENERGIA
- Pozzetto di derivazione in cls Dim. 100x100x120 cm – FIBRA OTTICA
- Pozzetto di derivazione in cls Dim. 100x100x100 cm – IP
- Tubazione in PVC per posa interrata ENERGIA
- Tubazione in PVC per posa interrata FIBRA OTTICA
- Tubazione in PVC per posa interrata ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- Pozzetto di derivazione – Dim. 100x100x100 cm – LATO ENEL – BT
- Pozzetto di derivazione – Dim. 60x60x120 cm – LATO ENEL – BT
- Pozzetto di derivazione – Dim. 100x100X100 cm – LATO ENEL – MT
- Cavidotto Ø 160 LATO ENEL – MEDIA TENSIONE
- Cavidotto Ø 125 LATO ENEL – BASSA TENSIONE
- Contatore Wh ENEL
- MA1 Manufatto Tipo_1 in manufatto CLS 1360x640x1350mm
- MA2 Manufatto Tipo_2 in manufatto CLS 1360x640x1860mm
- Torretta FM interbloccate – Auto e Camper
- FME Torretta FM interbloccate eventi esterni in manufatto CLS 1360x640x1350mm
- Pulsante di sgancio
- Allacciamento diretto
- Vano contatori in manufatto CLS 1960x640x1860mm
- Plinto prefabbricato completo di palo
- Plinto prefabbricato completo di palo h.f.t. 5m TVCC
- C Chiusino in ghisa C250
- D Chiusino in ghisa D400
- Pozzetto di terra in cls completo di dispersore in acciaio zincato h=1,5m
- Corda di terra in rame nudo S=35mm²
- Barra/Nodo equipotenziale
- P. Predisposizione punto utilizzo con tubazione e scatola di derivazione
- P. Predisposizione punto impianto speciale con tubazione, scatola e cavo dedicato.
- PR. Previsione punto impianto speciale con solo tubazione e plinto.
- PR. Previsione apparecchio illuminante esterno con solo tubazione e plinto.
- PR2. Previsione apparecchio illuminante esterno Sola predisposizione.

SEZIONI DI SCAVO CAVIDOTTI

scala 1:20

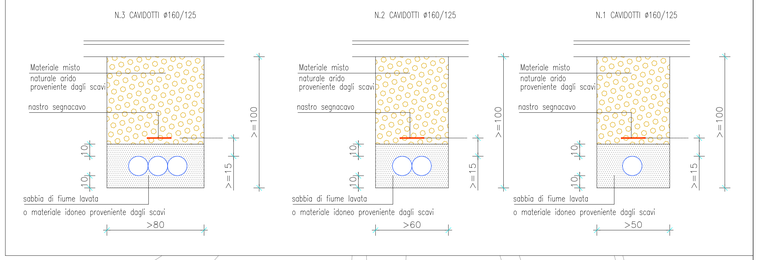

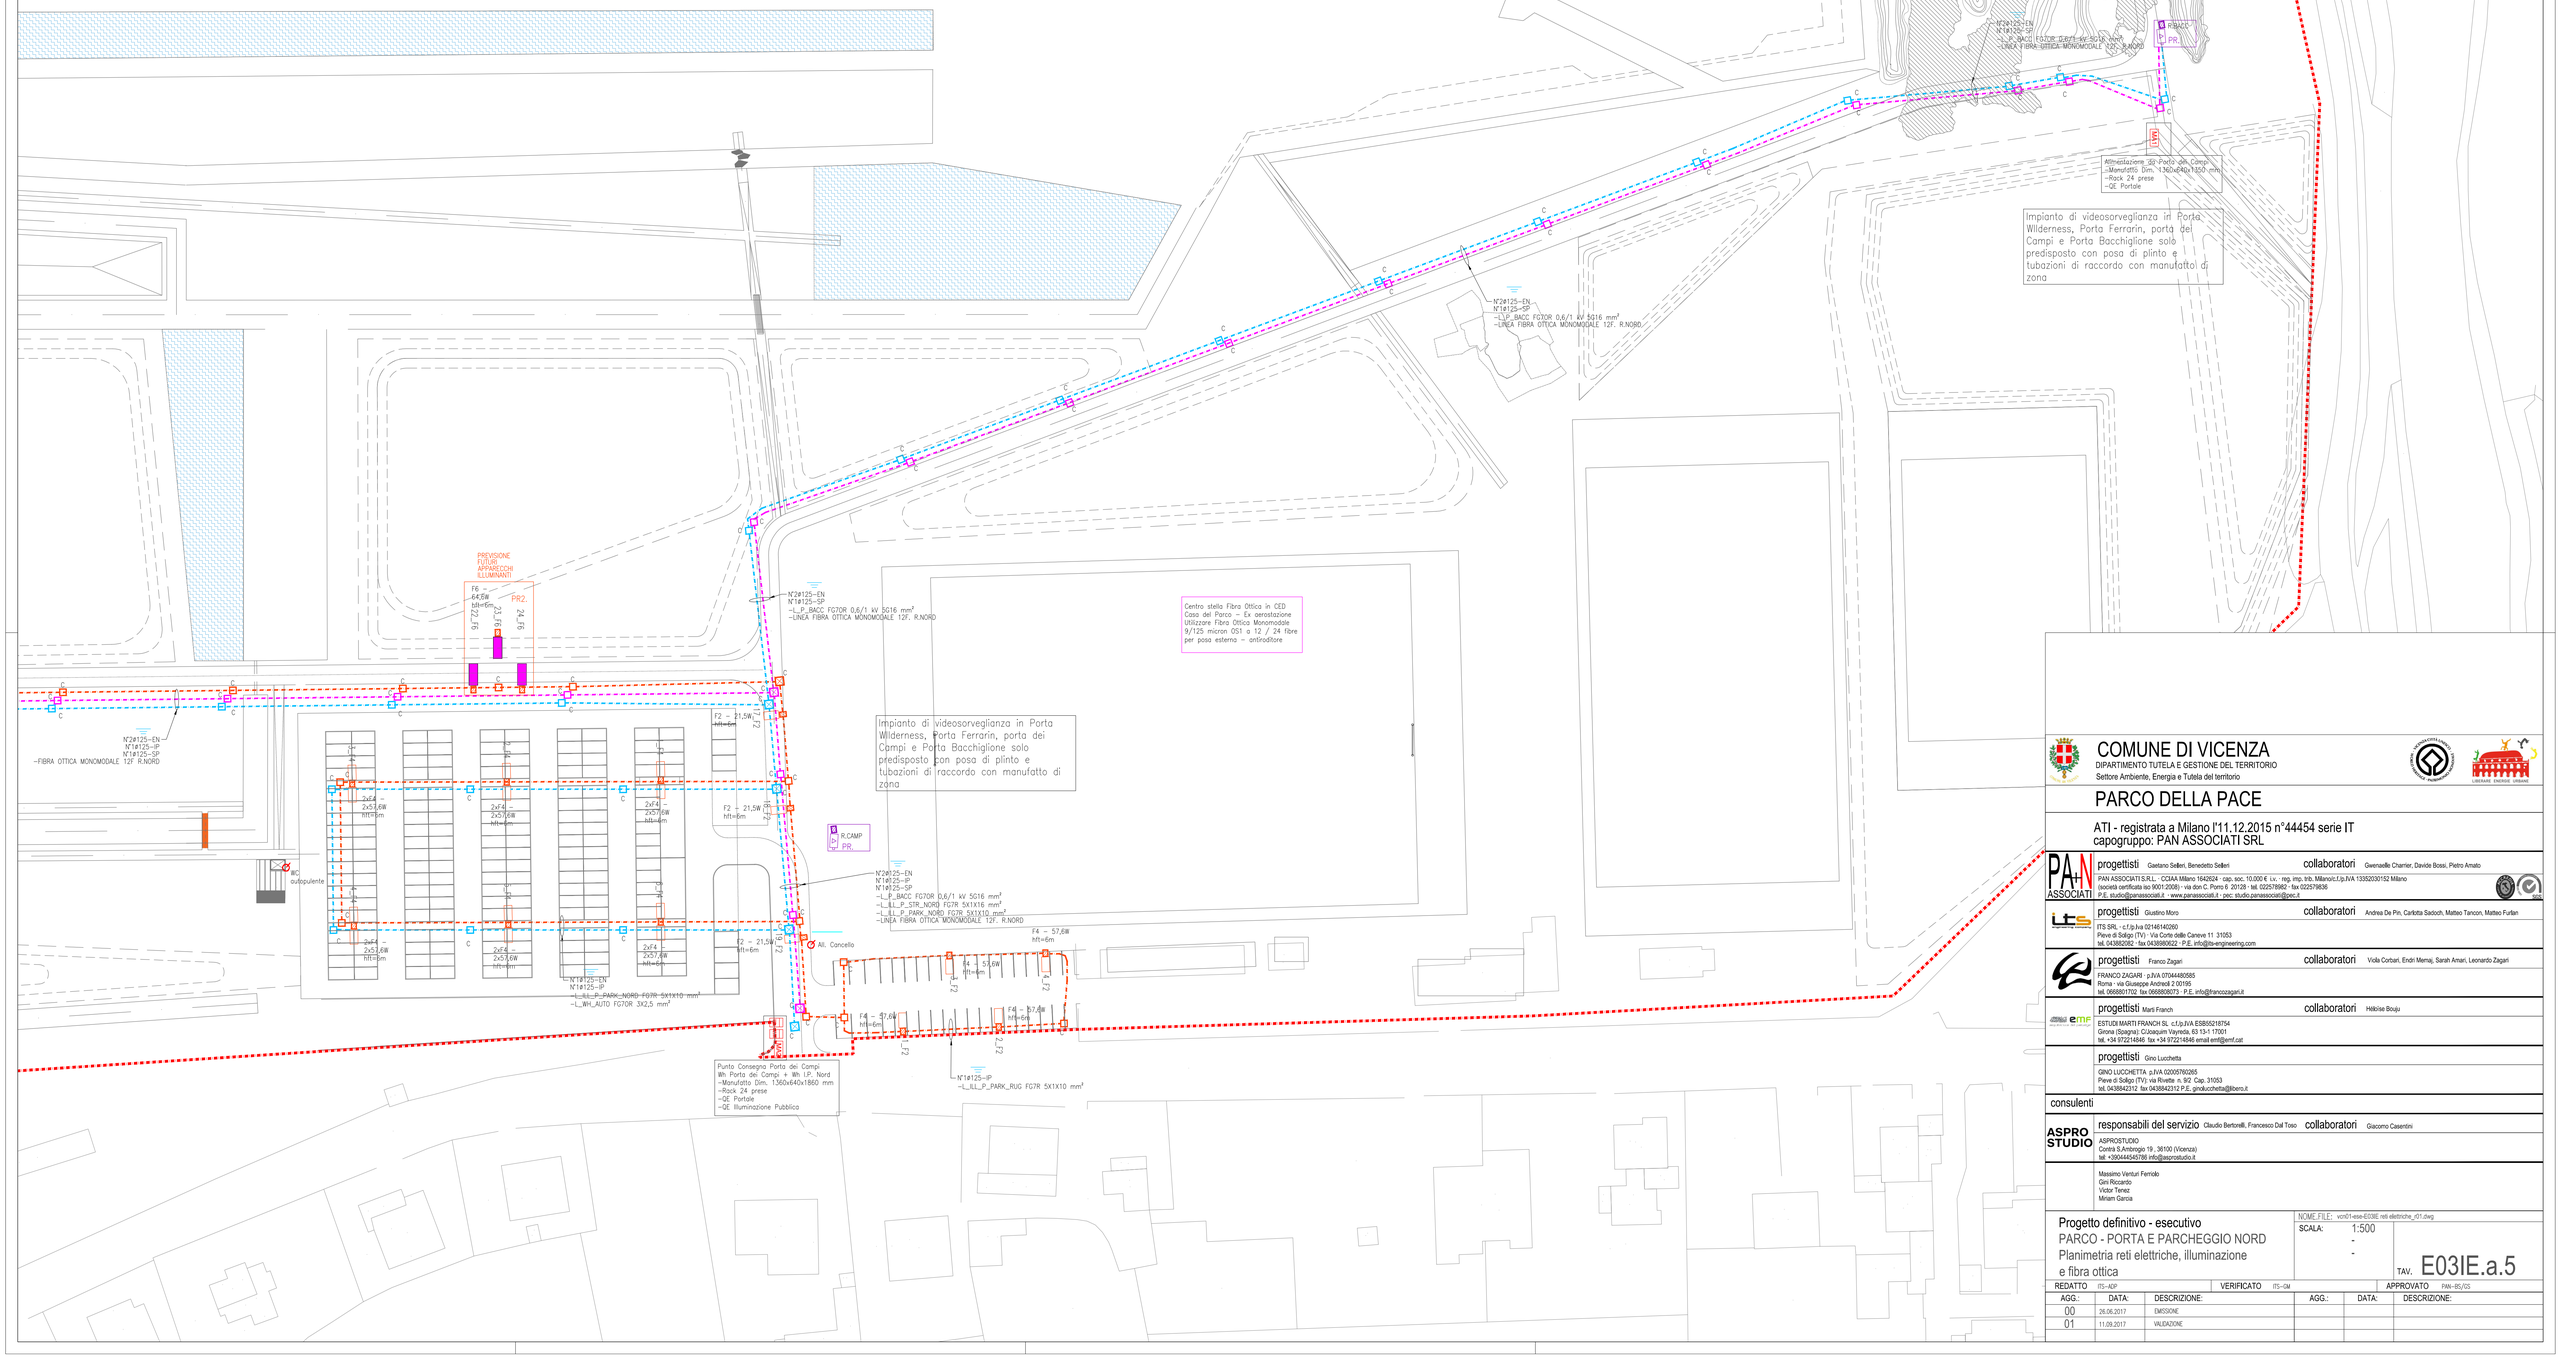

COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio

PARCO DELLA PACE

ATI - registrata a Milano l'11.12.2015 n°44454 serie IT
capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL

progettisti Gaetano Sellari, Benedetto Sellari — collaboratori Gwenaelle Charrier, Davide Bossi, Pietro Amato
PAN ASSOCIATI S.R.L. · CCIAA Milano 1642624 · cap. soc. 10.000 € i.v. · reg. imp. trib. Milano/c.f./p.IVA 13352030152 Milano
(società certificata iso 9001:2008) - via don C. Porro 6 20128 - tel. 0225778682 - fax 0225778636
P.E. studio@panassociati.it - www.panassociati.it - pec: studio.panassociati@pec.it

progettisti Giustino Moro — collaboratori Andrea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furlan
ITS SRL - c.f./p.iva 02146140260
Pieve di Soligo (TV) - Via Corte delle Canove 11 31053
tel. 0438921262 - fax 0438980622 - P.E. info@its-engineering.com

progettisti Franco Zagari — collaboratori Viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari
FRANCO ZAGARI - p.IVA 07044480585
Roma - via Giuseppe Andreoli 2 00195
tel. 0668801702 fax 0668808073 - P.E. info@francozagari.it

progettisti Marti Franch — collaboratori Héloïse Bouju
ESTUDI MARTI FRANCH SL c.f./p.IVA ESB55218754
Girona (Spagna): C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat

progettisti Gino Lucchetta
GINO LUCCHETTA p.IVA 02005760265
Pieve di Soligo (TV) via Rivette n. 92 Cap. 31053
tel. 0438842312 fax 0438842312 P.E. ginolucchetta@libero.it

consulenti

responsabili del servizio Claudio Bertorelli, Francesco Dal Toso — collaboratori Giacomo Casentini
ASPROSTUDIO
Contrà S.Ambrogio 19 , 36100 (Vicenza)
tel. +390444545786 info@asprostudio.it

Massimo Venturi Ferriolo
Gini Riccardo
Victor Tenez
Miriam Garcia

Progetto definitivo - esecutivo
PARCO - PORTA E PARCHEGGIO NORD
Planimetria reti elettriche, illuminazione e fibra ottica

NOME FILE: vcn01-ese-E03IE reti elettriche_d1.dwg
SCALA: 1:500 - -
TAV. E03IE.a.5

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
ITS-ADP	ITS-GM	PAN-BS/GS

AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:
00	26.06.2017	EMISSIONE			
01	11.09.2017	VALIDAZIONE			