SEZIONE BB
SCALA 1:100

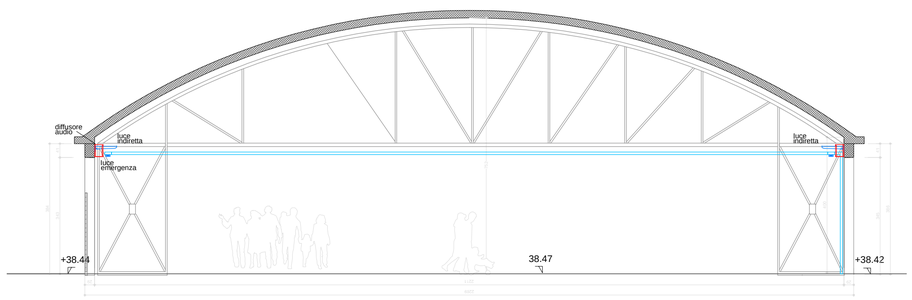

APPARECCHI ILLUMINANTI

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE HANGAR 2 - LUCE DIRETTA

Corpo illuminante in pressofusione di alluminio, lunghezza 640 mm, larghezza 422 mm, altezza 77 mm. Vetro di sicurezza inserito nella parte inferiore del corpo illuminante. Il vetro di copertura viene premuto sull'elemento di supporto delle unità luce attraverso una guarnizione in silicone circonferenziale che garantisce il grado di protezione IP 66. I riflettori laterali interni assicurano un'illuminazione ideale. All'interno del corpo l'elemento portante è dotato di profili concavi che alloggiano 3, 4 o 5 unità luce (doppie). Queste, a loro volta, sono installate su un profilo di alluminio di forma convessa. Attraverso questa combinazione di forme è possibile la regolazione di ± 5° delle unità luce (l'emissione luminosa può essere così regolata secondo i requisiti illuminotecnici). Resta esclusa l'emissione luminosa sopra i 90°se il corpo illuminante è montato in posizione orizzontale. Verniciatura a polveri di poliestere eseguita mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento (sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e cromatazione (tutte le fasi citate sono seguite sempre da doppio stadio di risciacquo in acqua dem), verniciatura a polveri di poliestere: la cottura avviene a 180-200°C per 30 minuti.
Potenza apparecchio: 144 W;
Flusso luminoso: 12460 lm;
Efficienza : 86,5 lm/W;
Peso: 17,5 kg -Corpo illuminante conforme alle vigenti CEI EN 60598.1:2008+A11:2009.

SIMBOLO

Modello Apparecchio illuminante:
Marca Ewo Mod. F-System Medium

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE HANGAR 2 - LUCE INDIRETTA

Corpo illuminante in pressofusione di alluminio, lunghezza 620 mm, larghezza 278 mm, altezza 77 mm. Vetro di sicurezza inserito nella parte inferiore del corpo illuminante. I riflettori laterali interni assicurano un'illuminazione ideale. All'interno del corpo l'elemento portante è dotato di profili concavi che alloggiano 2, 3 o 4 unità luce. Queste, a loro volta, sono installate su un profilo di alluminio di forma convessa. Attraverso questa combinazione di forme è possibile la regolazione di ± 5° delle unità luce (l'emissione luminosa può essere così regolata secondo i requisiti illuminotecnici). Resta esclusa l'emissione luminosa sopra i 90° se il corpo illuminante è montato in posizione orizzontale. Verniciatura a polveri di poliestere eseguita mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento (sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e cromatazione (tutte le fasi citate sono seguite sempre da doppio stadio di risciacquo in acqua dem), verniciatura a polveri di poliestere: la cottura avviene a 180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80µ.
Potenza apparecchio: 57,6 W;
Flusso luminoso: 4984 lm;
Efficienza : 86 lm/W - Peso: 12,5 kg - Corpo illuminante conforme alle vigenti CEI EN 60598.1:2008+A11:2009

SIMBOLO

Modello Apparecchio illuminante:
Marca Ewo Mod. F-System Small

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A PARETE

Apparecchio di sicurezza LED
Tensione nominale di esercizio [Ue]: 230 V a 50 Hz
Assorbimento di potenza in W: 3.0 W
Flusso luminoso: 820 lm
Classe di isolamento: Classe II
Altezza: 182 mm
Larghezza: 286 mm
Profondità: 73 mm
Grado di protezione IP: IP65

Modello Apparecchio illuminante:
Marca Electric Schneider Mod. Exiway Smartled

SIMBOLO

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A PARETE

Apparecchio di sicurezza LED
Tensione nominale di esercizio [Ue]: 230 V a 50 Hz
Assorbimento di potenza in W: 2.0 W
Flusso luminoso: 270 lm
Classe di isolamento: Classe II
Altezza: 182 mm
Larghezza: 353 mm
Profondità: 71 mm
Grado di protezione IP: IP65

Modello Apparecchio illuminante:
Marca Electric Schneider Mod. Exiway Smartled

SIMBOLO

LEGENDA

- Scatola di derivazione in PVC con g.d.p. IP55 - ENERGIA
- Scatola di derivazione in PVC con g.d.p. IP55 - SPECIALI
- Montanti verticali di distribuzione tubazioni e canalizzazioni - ENERGIA
- Tubazione in PVC rigido serie pesante con g.d.p. IP55 - ENERGIA
- Canale in acciaio zincato - g.d.p. IP40 Dim. 200x75mm con setto separatore
- Quadro elettrico generale
- Pulsante di sgancio
- Quadretto accensioni luci
- Apparecchio illuminante a LED - luce diretta - 144 W - 12460 lm - 3000 K
- Apparecchio illuminante a LED - luce indiretta - 57 W - 4984 lm - 3000 K
- Apparecchio autonomo d'emergenza con g.d.p. IP40 (min. 1h) - 270 Lm
- Apparecchio autonomo d'emergenza con g.d.p. IP40 (min. 1h) - 800 Lm
- Quadro Rack Dati
- Presa per trasmissione dati
- Quadro Rack Audio - Solo Predisposizione
- Diffusori Audio da parete
- Telecamera IP Dome
- Telecamera UltraLine High Definition 4K
- Telecamera Dome 3K HD
- P. Predisposizione punto utilizzo con tubo e scatola di derivazione
- p. Predisposizione punto impianto speciale con tubo, scatola e cavo

N O T A B E N E :

NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE SONO COMPRESE NEL PREZZO GLI STAFFAGGI ANTISISMICI (CON EVENTUALE PROGETTO A CARICO DITTA APPALTATRICE DA PRESENTARE ALL D.LL. PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERE).

IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI ED IL POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO AD APPROVAZIONE DA PARTE DELLA D.LL., NELLO SPECIFICO PASSAGGI E COLLEGAMENTI A VISTA, POSIZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E CORPI ILLUMINANTI.
E' ONERE DELL'APPALTATORE LA VERIFICA IN CANTIERE DEGLI INGOMBRI PRIMA DELL'ORDINE DELLE FORNITURE. TUTTI I MATERIALI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI AD ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA D.LL.

PER LA CORRETTA E PRECISA DIMENSIONE DEI LOCALI, POSIZIONE DEI SANITARI, FORI PORTE E FINESTRE, NONCHE' TRACCIAMENTO DELLE SEPARAZIONI INTERNE SI RIMANDA AGLI SPECIFICI ELABORATI DI PROGETTO ARCHITETTONICO. IN CASO DI EVENTUALI DIFFORMITA' CON IL PRESENTE ELABORATO L'APPALTATORE DOVRA' DARNE TEMPESTIVAMENTE COMUNICAZIONE ALLA D.LL.

LE MODALITA' DI SCAVO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI E NELLE AREE ESTERNE PERIMETRALI DOVRANNO AVVENIRE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DA CAPITOLATO E DA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. IL TRACCIATO DEGLI SCAVI E POSIZIONE DELLE CONDOTTE DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO AD ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA D.LL.

SCHEMA TOPOGRAFICO DISTRIBUZIONE, IMPIANTI SPECIALI E ILLUMINAZIONE
SCALA 1:100

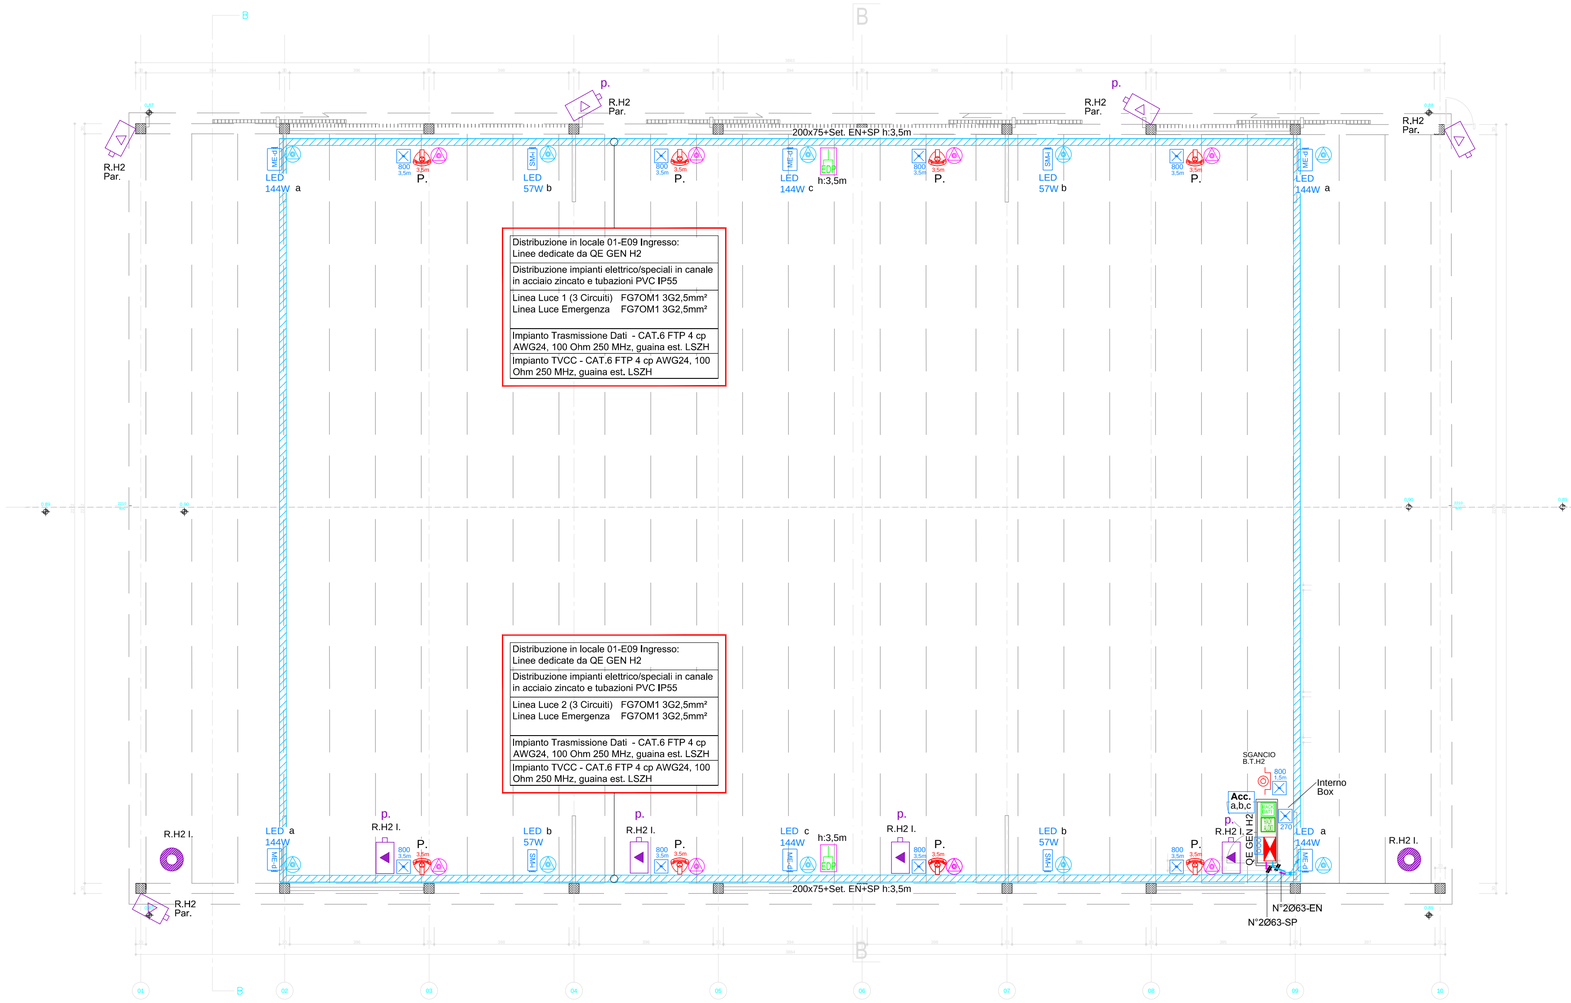

COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio

PARCO DELLA PACE

ATI - registrata a Milano l'11.12.2015 n°44454 serie IT
capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL

PAN ASSOCIATI
progettisti Gaetano Selleri, Benedetto Selleri — collaboratori Gwenaelle Charrier, Davide Bossi, Pietro Amato
PAN ASSOCIATI S.R.L. · CCIAA Milano 1642624 · cap. soc. 10.000 € i.v. · reg. imp. trib. Milano/c.f./p.IVA 13352030152 Milano
(società certificata iso 9001:2008) · via don C. Porro 6 20128 · tel. 022578982 · fax 022579836
P.E. studio@panassociati.it · www.panassociati.it · pec: studio.panassociati@pec.it

its engineering
progettisti Giustino Moro — collaboratori Andrea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furlan
ITS SRL · c.f./p.Iva 02146140260
Pieve di Soligo (TV) · Via Corte delle Caneve 11 31053
tel. 043882082 · fax 0438880622 · P.E. info@its-engineering.com

progettisti Franco Zagari — collaboratori Viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari
FRANCO ZAGARI · p.IVA 07044480585
Roma · via Giuseppe Andreoli 2 00195
tel. 0668801702 · fax 0668808073 · P.E. info@francozagari.it

emf
progettisti Marti Franch — collaboratori Héloise Bouju
ESTUDI MARTI FRANCH SL c.f./p.IVA ESB55218754
Girona (Spagna): C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat

progettisti Gino Lucchetta
GINO LUCCHETTA p.IVA 02005760265
Pieve di Soligo (TV): via Rivette n. 9/2 Cap. 31053
tel. 0438842312 fax 0438842312 P.E. ginolucchetta@libero.it

consulenti

ASPRO STUDIO
responsabili del servizio Claudio Bertorelli, Francesco Dal Toso — collaboratori Giacomo Casentini
ASPROSTUDIO
Contrà S.Ambrogio 19 , 36100 (Vicenza)
tel: +390444545786 info@asprostudio.it

Massimo Venturi Ferriolo
Gini Riccardo
Víctor Tenez
Miriam Garcia

Progetto definitivo - esecutivo
INGRESSO
Schema topografico distribuzione, illuminazione e impianti speciali

NOME.FILE: vcn01-ese-E09IE ingresso R01.dwg
SCALA: 1:100 / 1:50 / -
TAV. E09IE.a.2

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
ITS–ADP	ITS–GM	PAN–BS/GS

AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:
00	26.06.2017	EMISSIONE			
00	11.09.2017	EMISSIONE			